

# SAINT FORT SUR GIRONDE

## PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.)

### 6b. Plan du réseau d'eau potable



EAU 17

#### DOSSIER D'APPROBATION Conseil Municipal du 06/09/2022

*Vu pour être annexé à la délibération du 06/09/2022*

Signature  
Le Maire,



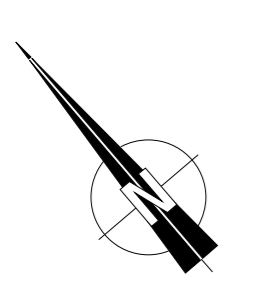

**Eau 17**  
 131 Cours Genêt - CS 50517 - 17119 SAINTES CEDEX  
 Internet : [www.eau17.fr](http://www.eau17.fr) - email : [sig@eau17.fr](mailto:sig@eau17.fr)  
 Tél : 05.46.92.72.72 - Fax : 05.46.92.30.04

**RESEAU D'EAU POTABLE DE SAINT FORT SUR GIRONDE**

**LEGENDE**

<b>CANALISATIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 150</li> <li>Ø 120</li> <li>Ø 90</li> <li>Ø 75</li> <li>Ø 60</li> <li>Ø 45</li> <li>Ø 30</li> <li>Ø 20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 110</li> <li>Ø 80</li> <li>Ø 60</li> <li>Ø 45</li> <li>Ø 30</li> <li>Ø 20</li> </ul>
<b>OUVRAGES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Station de pompage</li> <li>Station de production</li> <li>Station désaffectéeHS</li> <li>Station de surpression</li> <li>Station de désinfection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réservoir au sol</li> <li>Réservoir tour</li> <li>Captage en service</li> <li>Captage désaffecté</li> <li>Piezomètre</li> </ul>
<b>ACCESSOIRES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robinet vanne</li> <li>Vidange - purge</li> <li>Ventouse</li> <li>Poteau incendie</li> <li>Puisard incendie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Citerne incendie</li> <li>Cone de réduction</li> <li>Compteur</li> <li>Borne de Puilage</li> <li>Protection cathodique</li> </ul>

La NATURE ET LA POSITION DES CONDUITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF

L'EXPLOITANT DEVRA ETRE CONSULTE AVANT TOUTE ETUDE OU TRAVAUX

Le : 02/11/20      SIG Editop      Echelle : 1 / 5000