

Prescrit le :	11/04/2023
Arrêté le :	24/05/2025
Approuvé le :	11/06/2026




TOME 2

5.2 Annexes sanitaires

REVISION DU PLU DE SAINT-JUST LUZAC



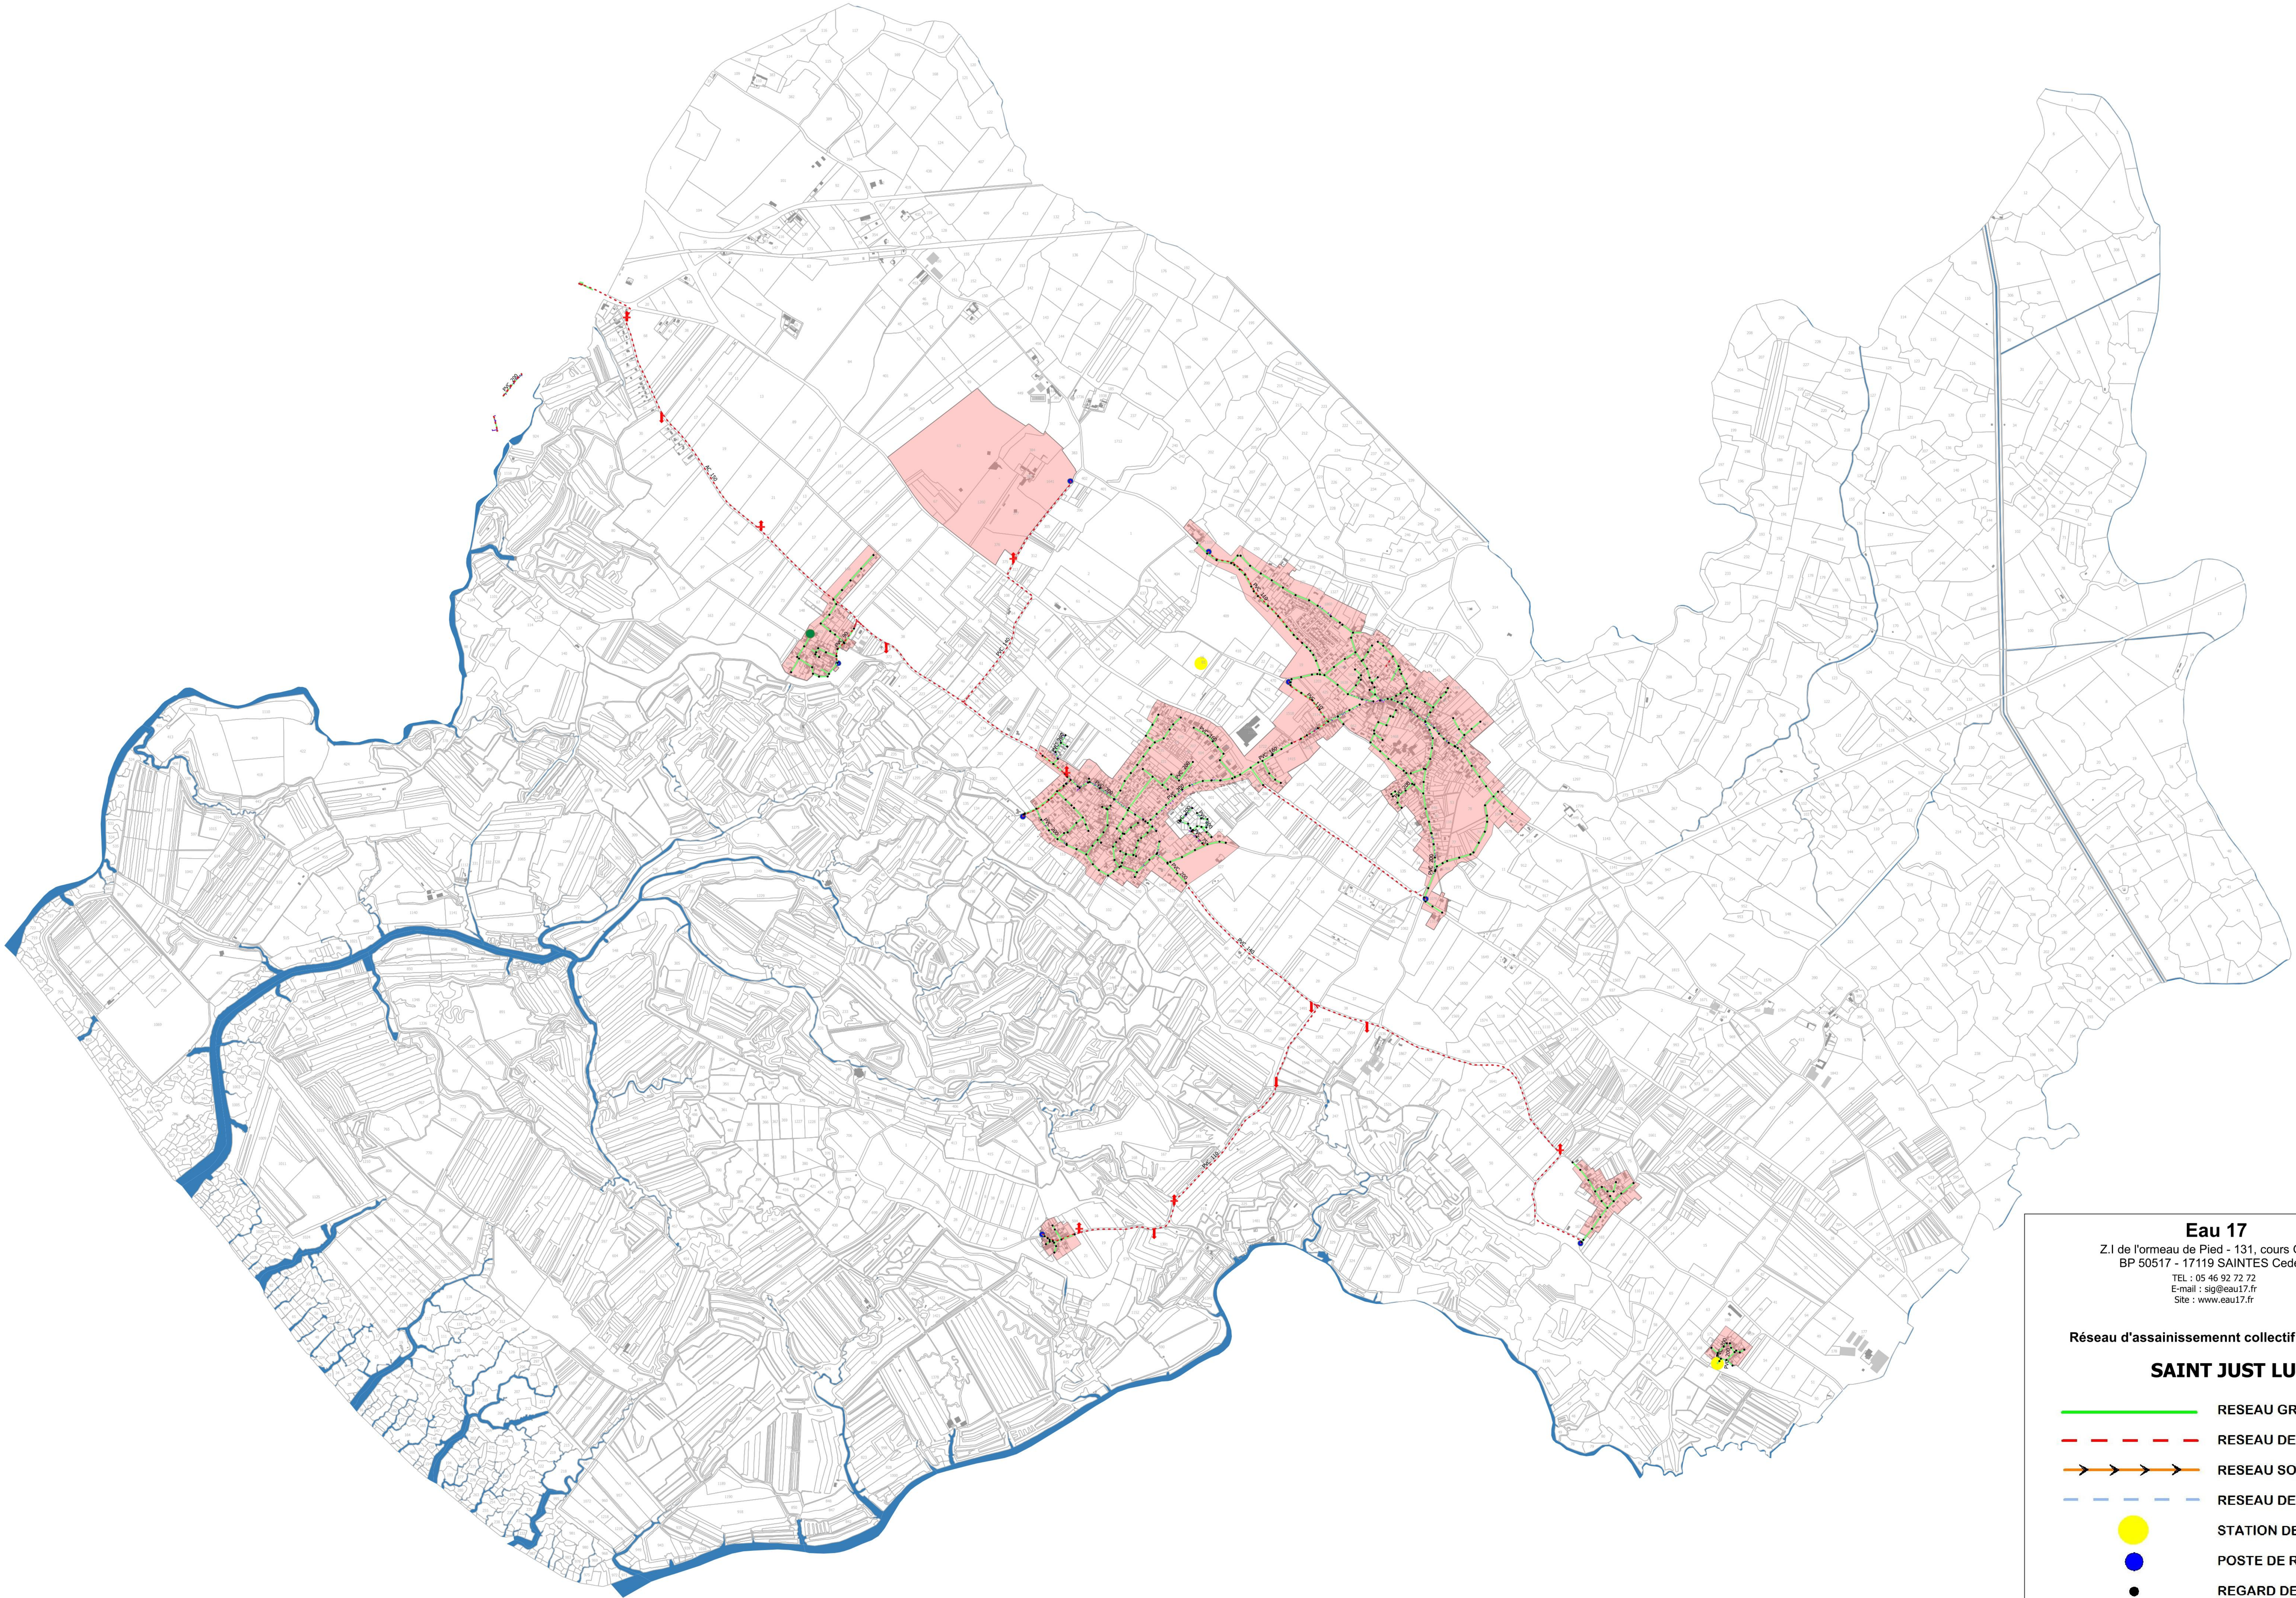

Eau 17
Z.I de l'ormeau de Pied - 131, cours Genêt
BP 50517 - 17119 SAINTES Cedex
TEL : 05 46 92 72 72
E-mail : sig@eau17.fr
Site : www.eau17.fr


Votre service public de l'eau

Réseau d'assainissement collectif de la commune de

SAINT JUST LUZAC



RESEAU GRAVITAIRE

RESEAU DE REFOULEMENT

RESEAU SOUS VIDE

RESEAU DE REJET

STATION DE TRAITEMENT

POSTE DE RELEVEMENT

REGARD DE VISITE

CHASSE

VENTOUSE

VIDANGE - PURGE


REGARD DE BRANCHEMENT

TRONCON DE BRANCHEMENT

Zonage d'Assainissement Collectif

Echelle 10000eme - Sources DGFIP (PCI Vecteur), OpenStreetMap, Eau 17 - Service SIG - 16/05/2025

La nature et la position des conduites sont données à titre indicatif,
L'exploitant devra être consulté avant toute étude ou travaux.

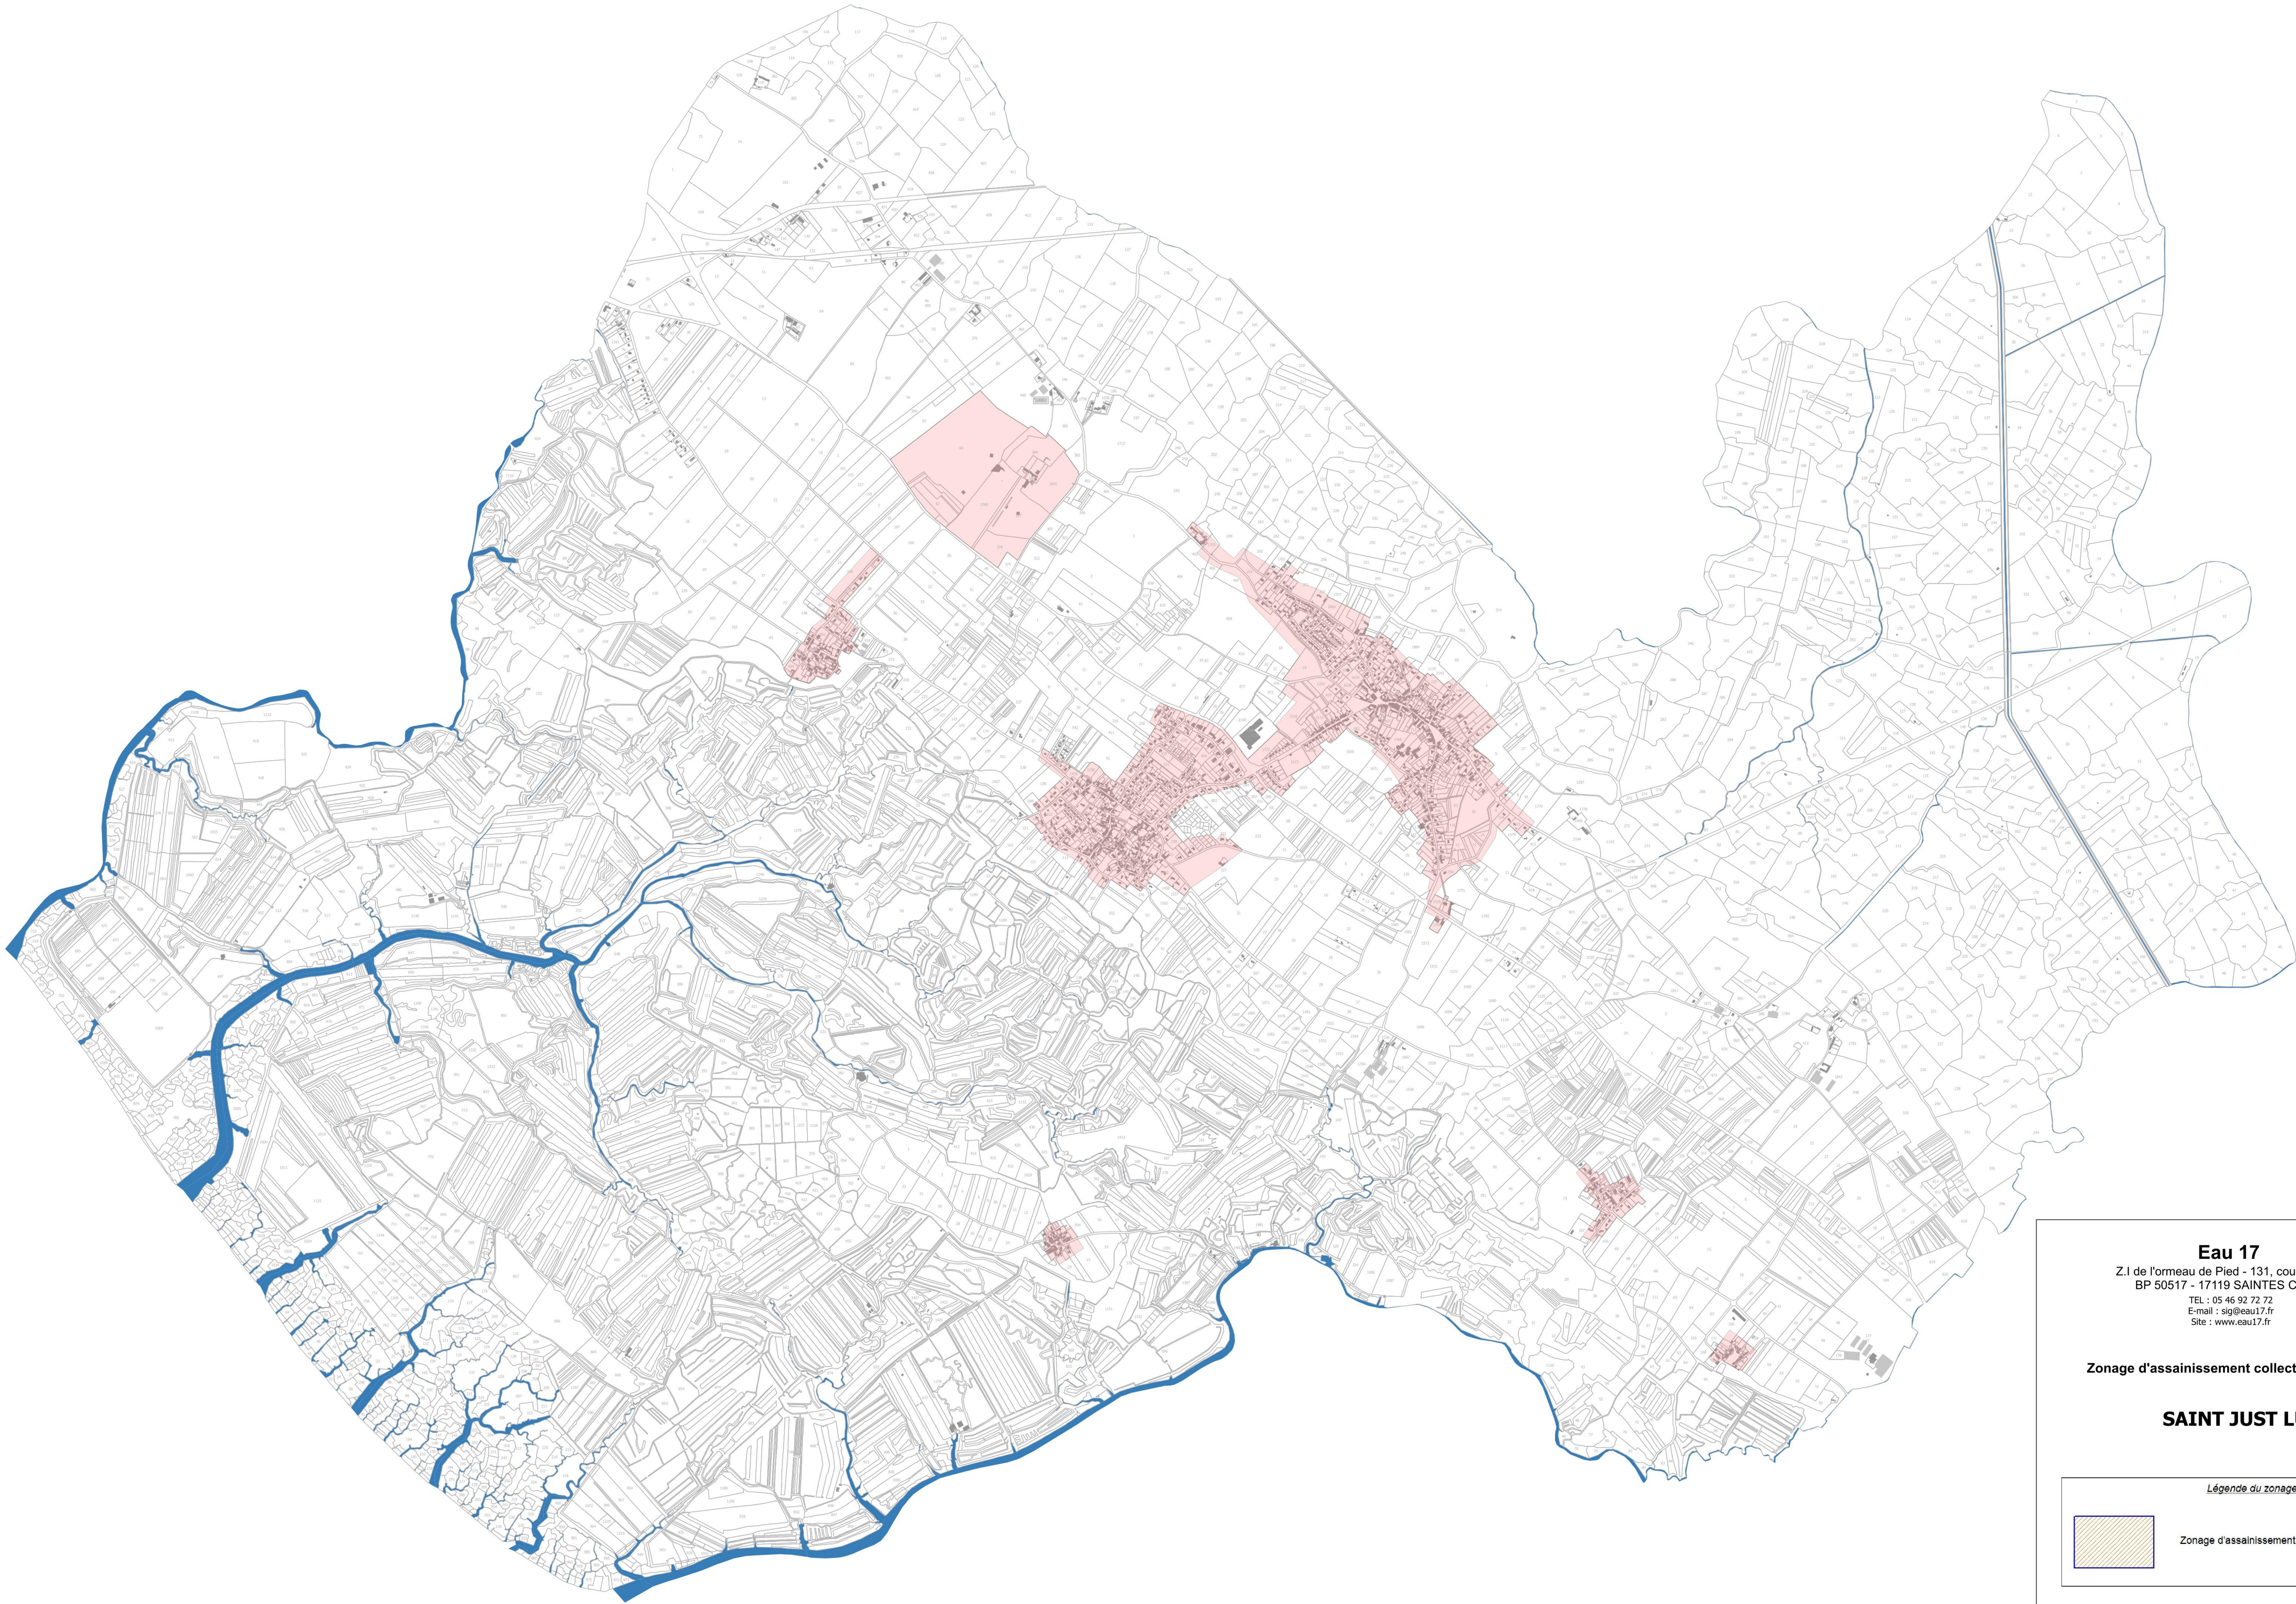

Eau 17
Z.I de l'orneau de Pied - 131, cours Genêt
BP 50517 - 17119 SAINTES Cedex
TEL : 05 46 92 72 72
E-mail : sig@eau17.fr
Site : www.eau17.fr




Zonage d'assainissement collectif de la commune de

SAINT JUST LUZAC



Légende du zonage



Zonage d'assainissement collectif