

Prescrits-le :	11/04/2023
Arrêté le :	24/05/2025
Approuvé le :	11/06/2026



TOME 2

5.2 Annexes sanitaires

REVISION DU PLU DE SAINT-JUST LUZAC



planed **ecovia**
Planification et Développement Ingénieurs Conseil Environnement



Eau 17
Z.I de l'ormeau de Pied - 131, cours Genêt
BP 50517 - 17119 SAINTES Cedex
TEL : 05 46 92 72 72
E-mail : sig@eau17.fr
Site : www.eau17.fr


Service Public de l'Eau

Réseau d'Eau Potable de la commune de
SAINT JUST LUZAC

CANALISATIONS

Ø ≤ 50	Ø ≥ 175
Ø ≤ 60	Ø ≥ 200
Ø ≤ 80	Ø ≥ 250
Ø ≤ 100	Ø ≥ 300
Ø ≥ 125	Incconn.
Ø ≥ 150	Ø ≥ 400


OUVRAGES

Station de pompage	Réservoir au sol
Station de production	Réservoir tour
Station désaffectée/HS	Captage en service
Station de surpression	Captage désaffecté
Station de désinfection	Piezomètre

ACCESSOIRES

Robinet vanne	Citerne incendie
Vidange - purge	Cone de réduction
Ventouse	Compteur
Poteau incendie	Borne de Puisage
Puisard incendie	Protection cathodique

Echelle 10000 eme - Sources DGFiP (PCI Vecteur), OpenStreetMap, Eau 17 - Service SIG - 16/05/2025

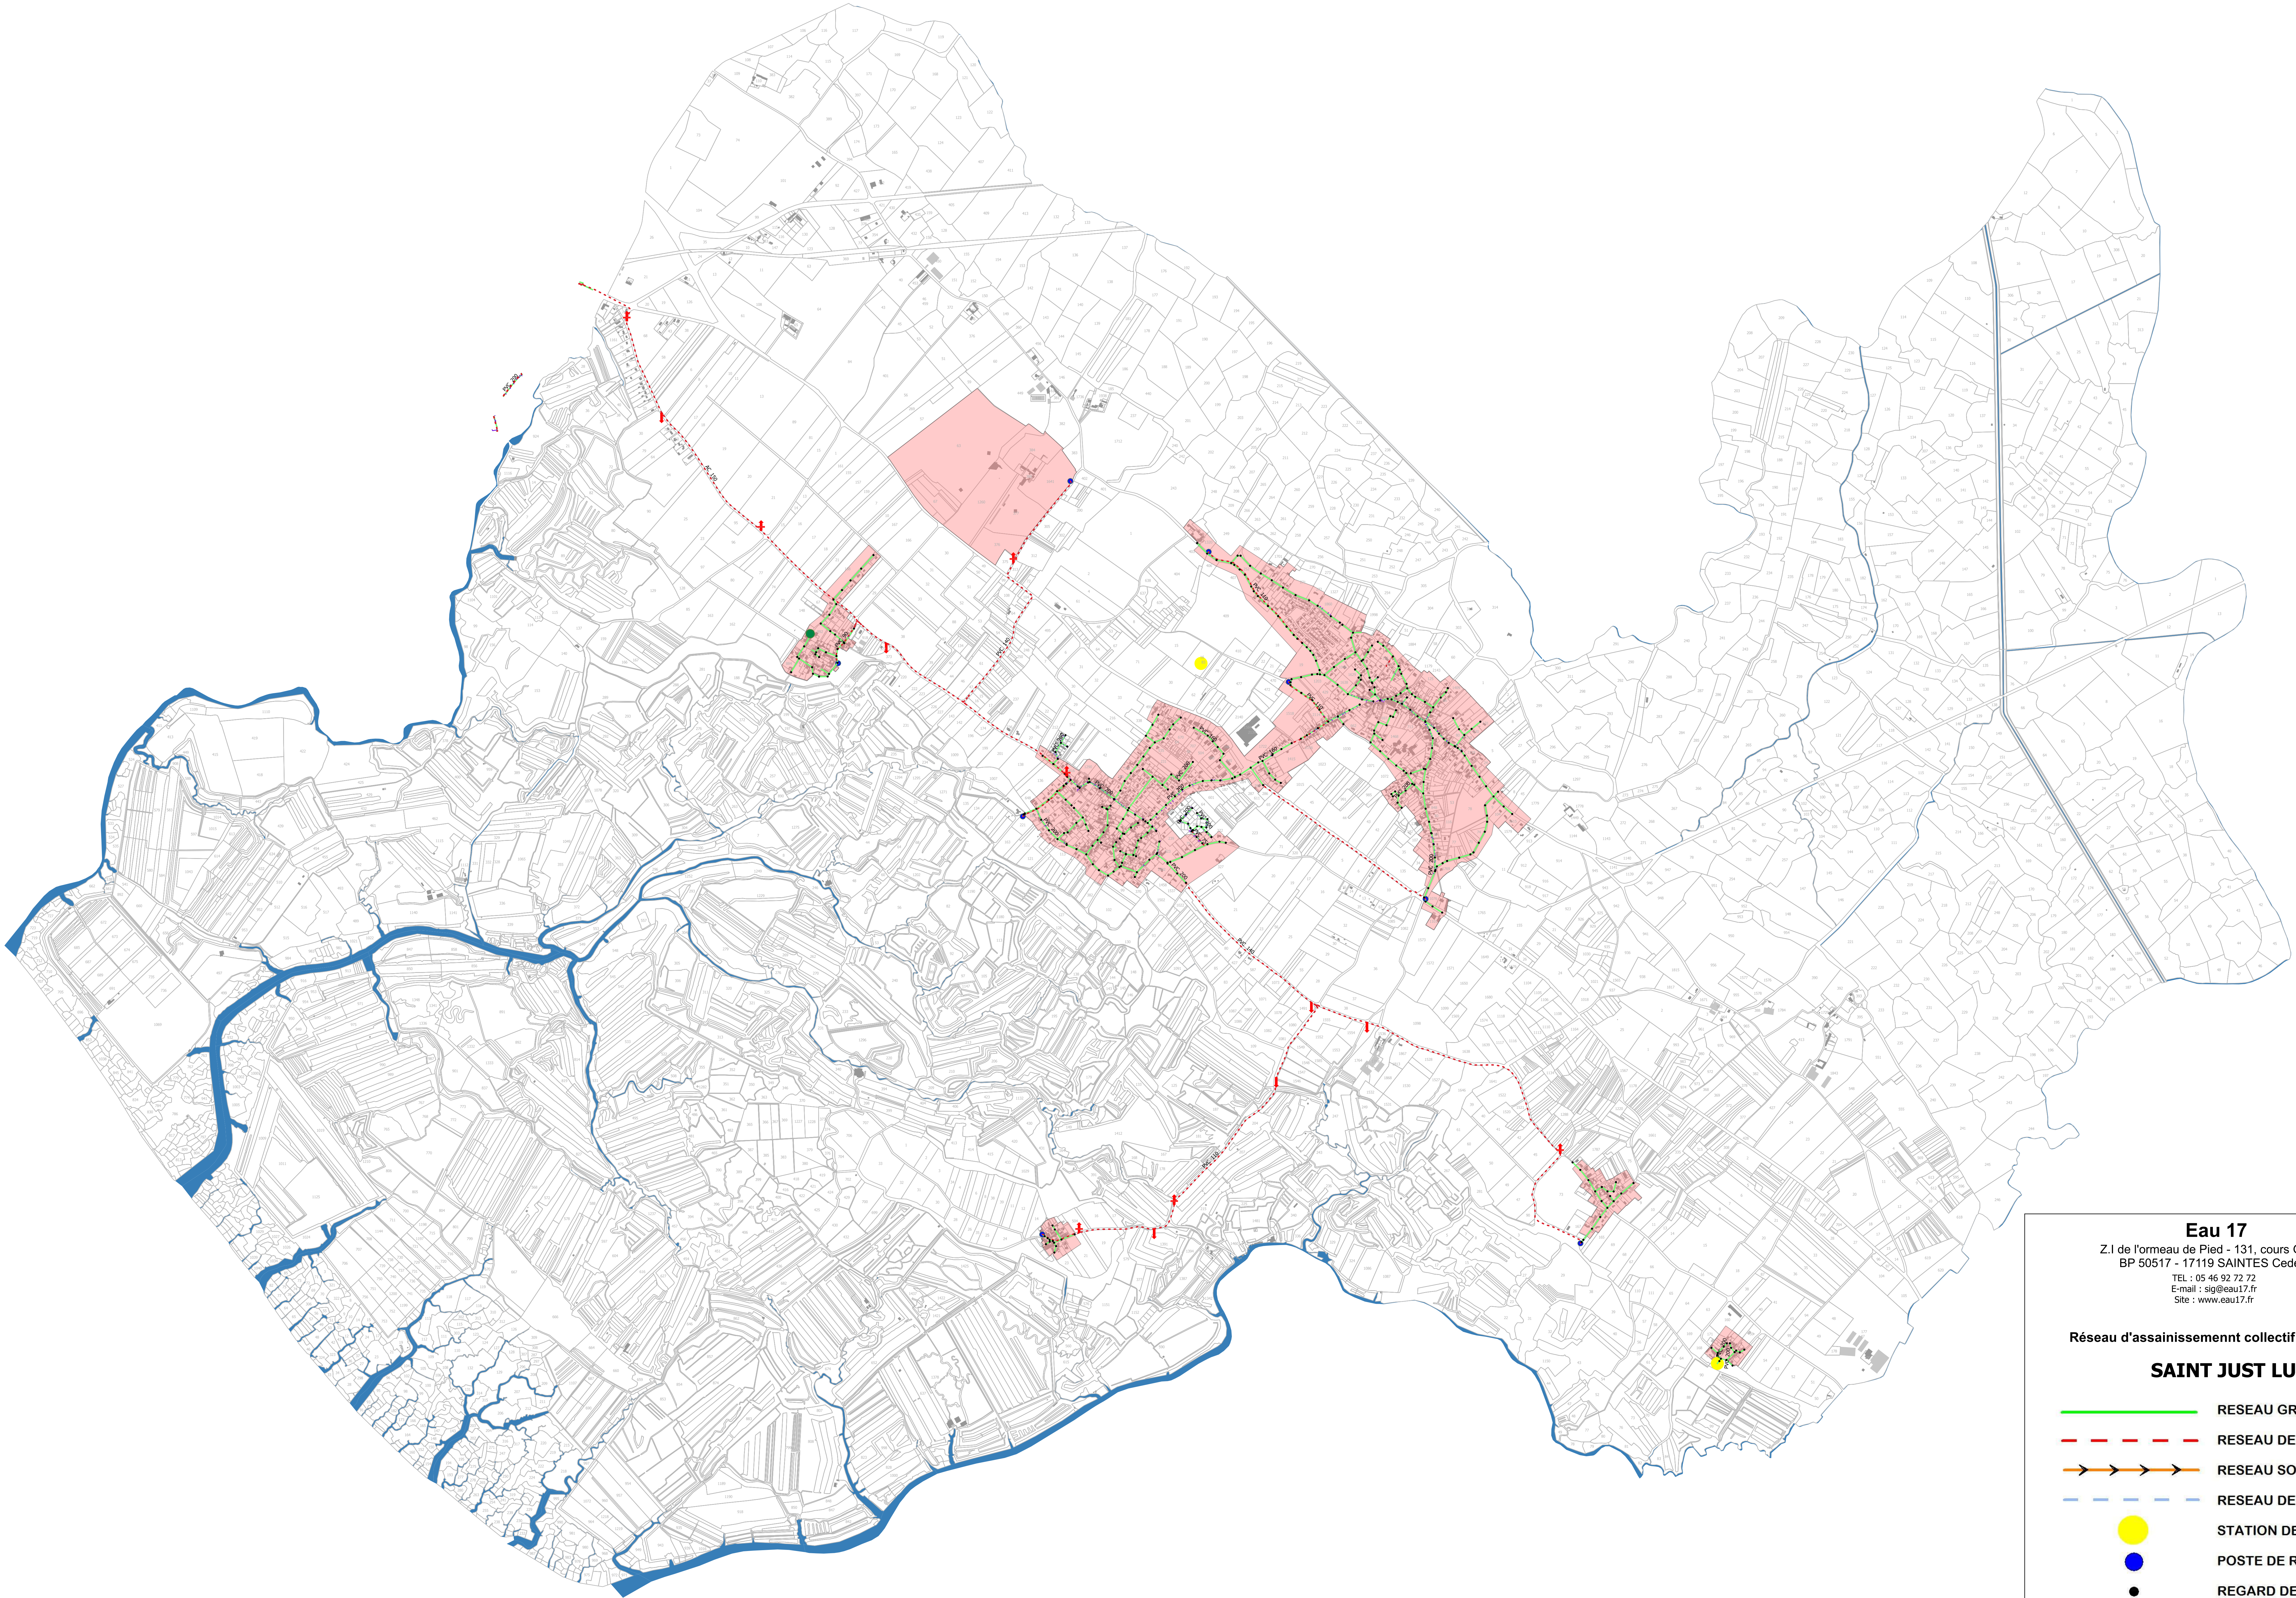


Eau 17
Z.I de l'orneau de Pied - 131, cours Genêt
BP 50517 - 17119 SAINTES Cedex
TEL : 05 46 92 72 72
E-mail : sig@eau17.fr
Site : www.eau17.fr



Réseau d'assainissement collectif de la commune de
SAINT JUST LUZAC

- RESEAU GRAVITAIRE
- RESEAU DE REFOULEMENT
- RESEAU SOUS VIDE
- RESEAU DE REJET
- STATION DE TRAITEMENT
- POSTE DE RELEVEMENT
- REGARD DE VISITE
- CHASSE
- VENTOUSE
- VIDANGE - PURGE
- REGARD DE BRANCHEMENT
- TRONCON DE BRANCHEMENT
- Zonage d'Assainissement Collectif

La nature et la position des conduites sont données à titre indicatif,
L'exploitant devra être consulté avant toute étude ou travaux.

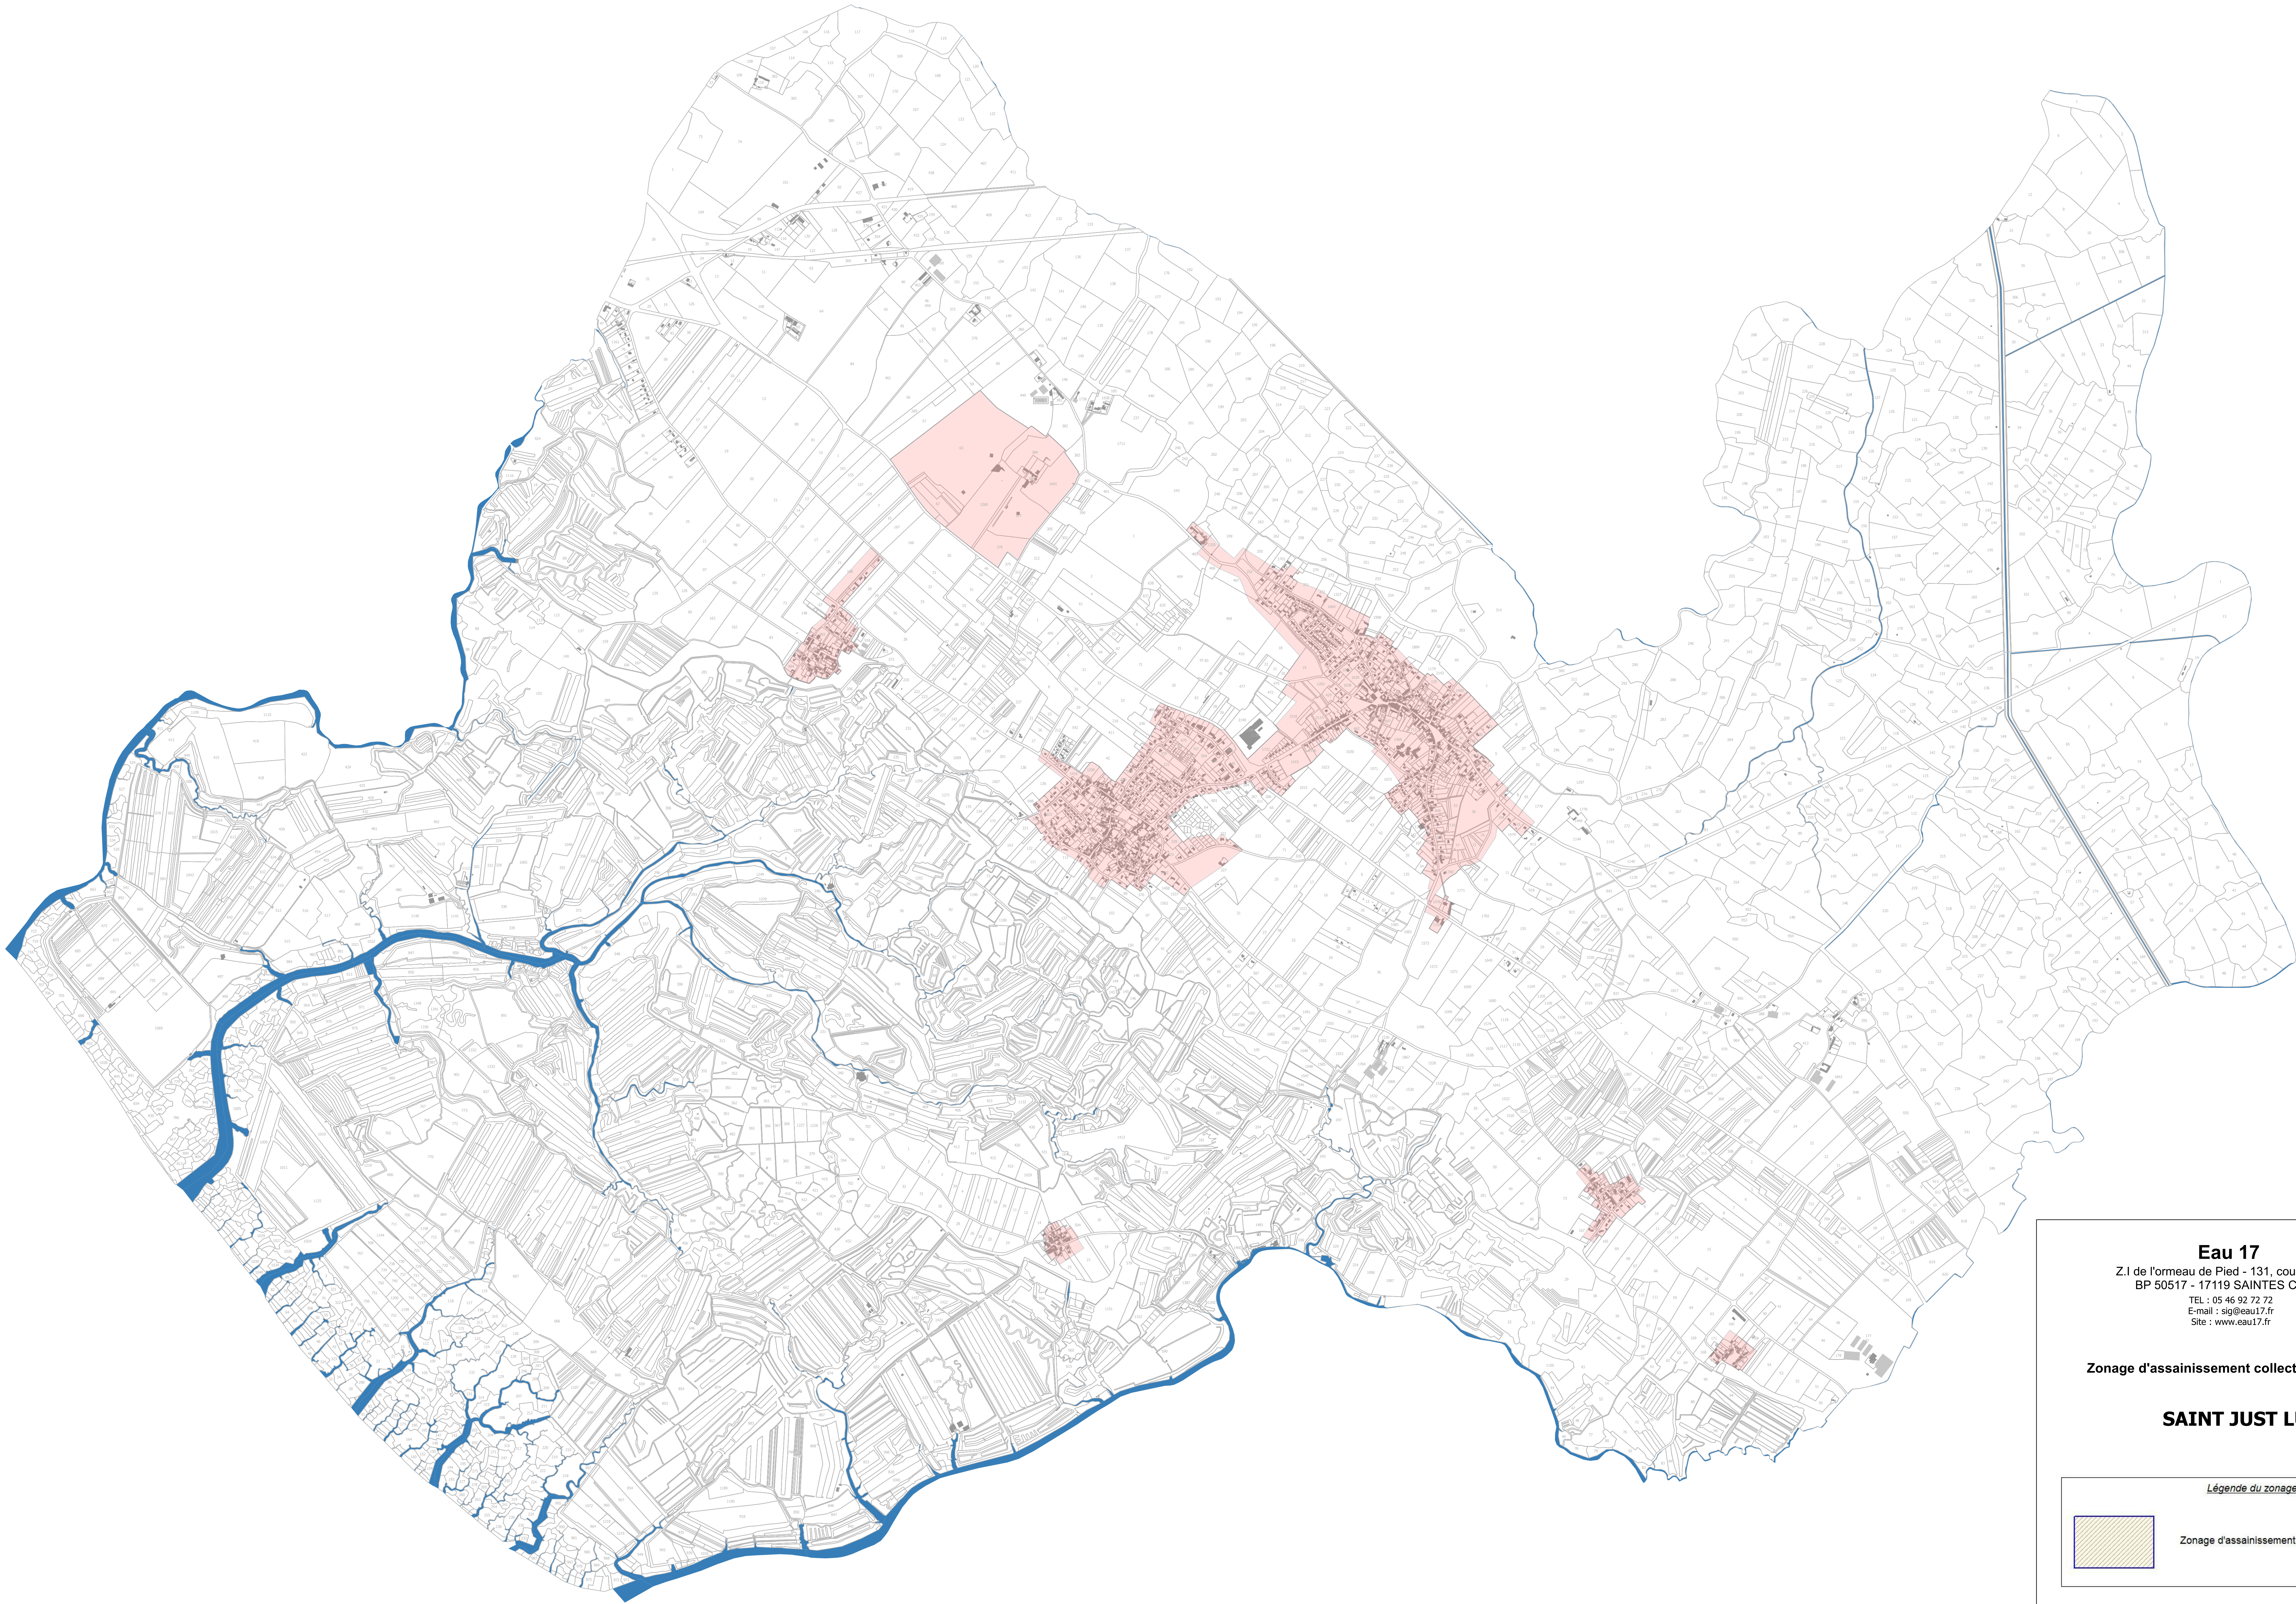

Eau 17
Z.I de l'orneau de Pied - 131, cours Genêt
BP 50517 - 17119 SAINTES Cedex
TEL : 05 46 92 72 72
E-mail : sig@eau17.fr
Site : www.eau17.fr



Zonage d'assainissement collectif de la commune de

SAINT JUST LUZAC



Légende du zonage



Zonage d'assainissement collectif