

Département de : Côte d'Or

5A₄

Commune de : **SEMUR-EN-AUXOIS**



Semur
en
Auxois
cité médiévale

PLAN LOCAL D'URBANISME

CARTE RISQUE RUPTURE DE BARRAGE

Vu pour être annexé
à la délibération

du 23 décembre 2013

approuvant la révision du
Plan Local d'Urbanisme

Cachet de la Mairie et
signature du Maire :



Le Maire,
Philippe GUYENOT

PLU approuvé le 16 mars 2006

Prescription de la révision du PLU : 30 octobre 2008

Dossier de révision du PLU réalisé par :


PERSPECTIVES

2, rue de la Gare
10 150 CHARMONT s/B.

Tél : 03.25.40.05.90.

Fax : 03.25.40.05.89.

Mail : perspectives@perspectives-urba.com

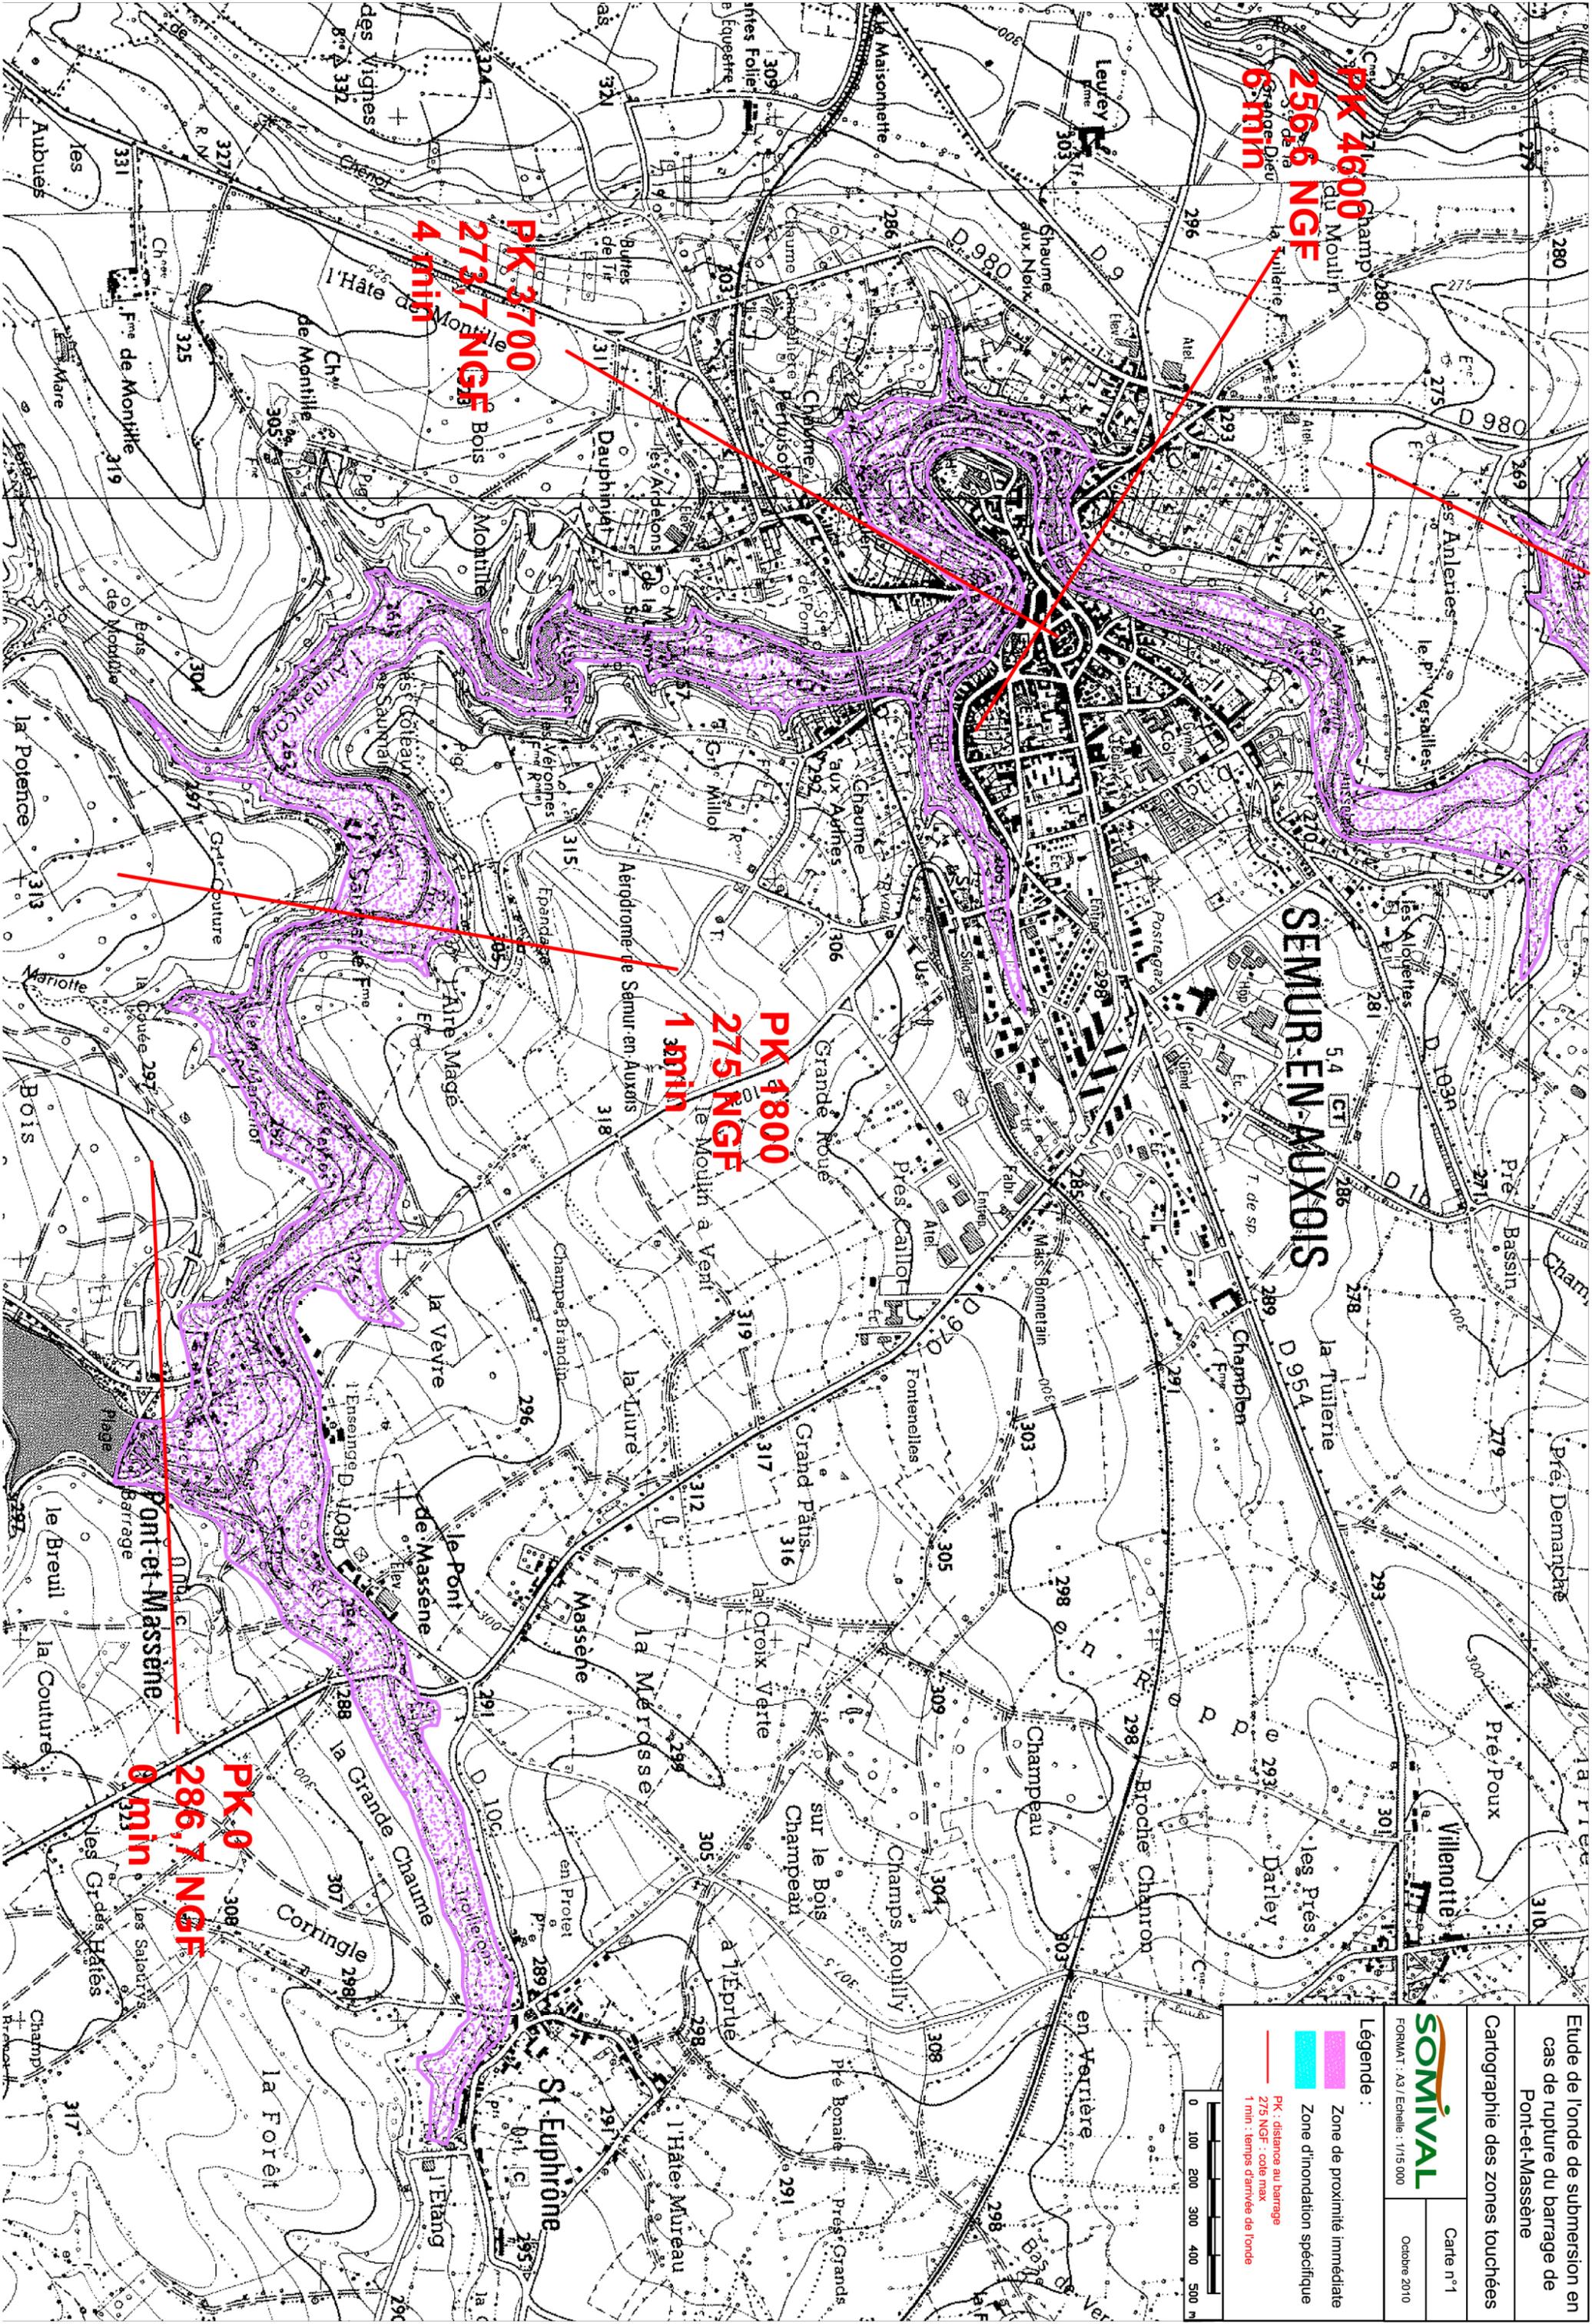

PK 4600
256,6 NGF
 6 min

PK 3700
273,7 NGF
 4 min

PK 4800
275 NGF
 1 min

PK 0
286,7 NGF
 0 min

Etude de l'onde de submersion en cas de rupture du barrage de Pont-et-Massène

Cartographie des zones touchées

SOMIVAL

FORMAT : A3 / Echelle : 1/15 000

Carte n°1

Octobre 2010

Légende :

- Zone de proximité immédiate
- Zone d'inondation spécifique

PK : distance au barrage
 275 NGF : cote max
 1 min : temps d'arrivée de l'onde

0 100 200 300 400 500 m