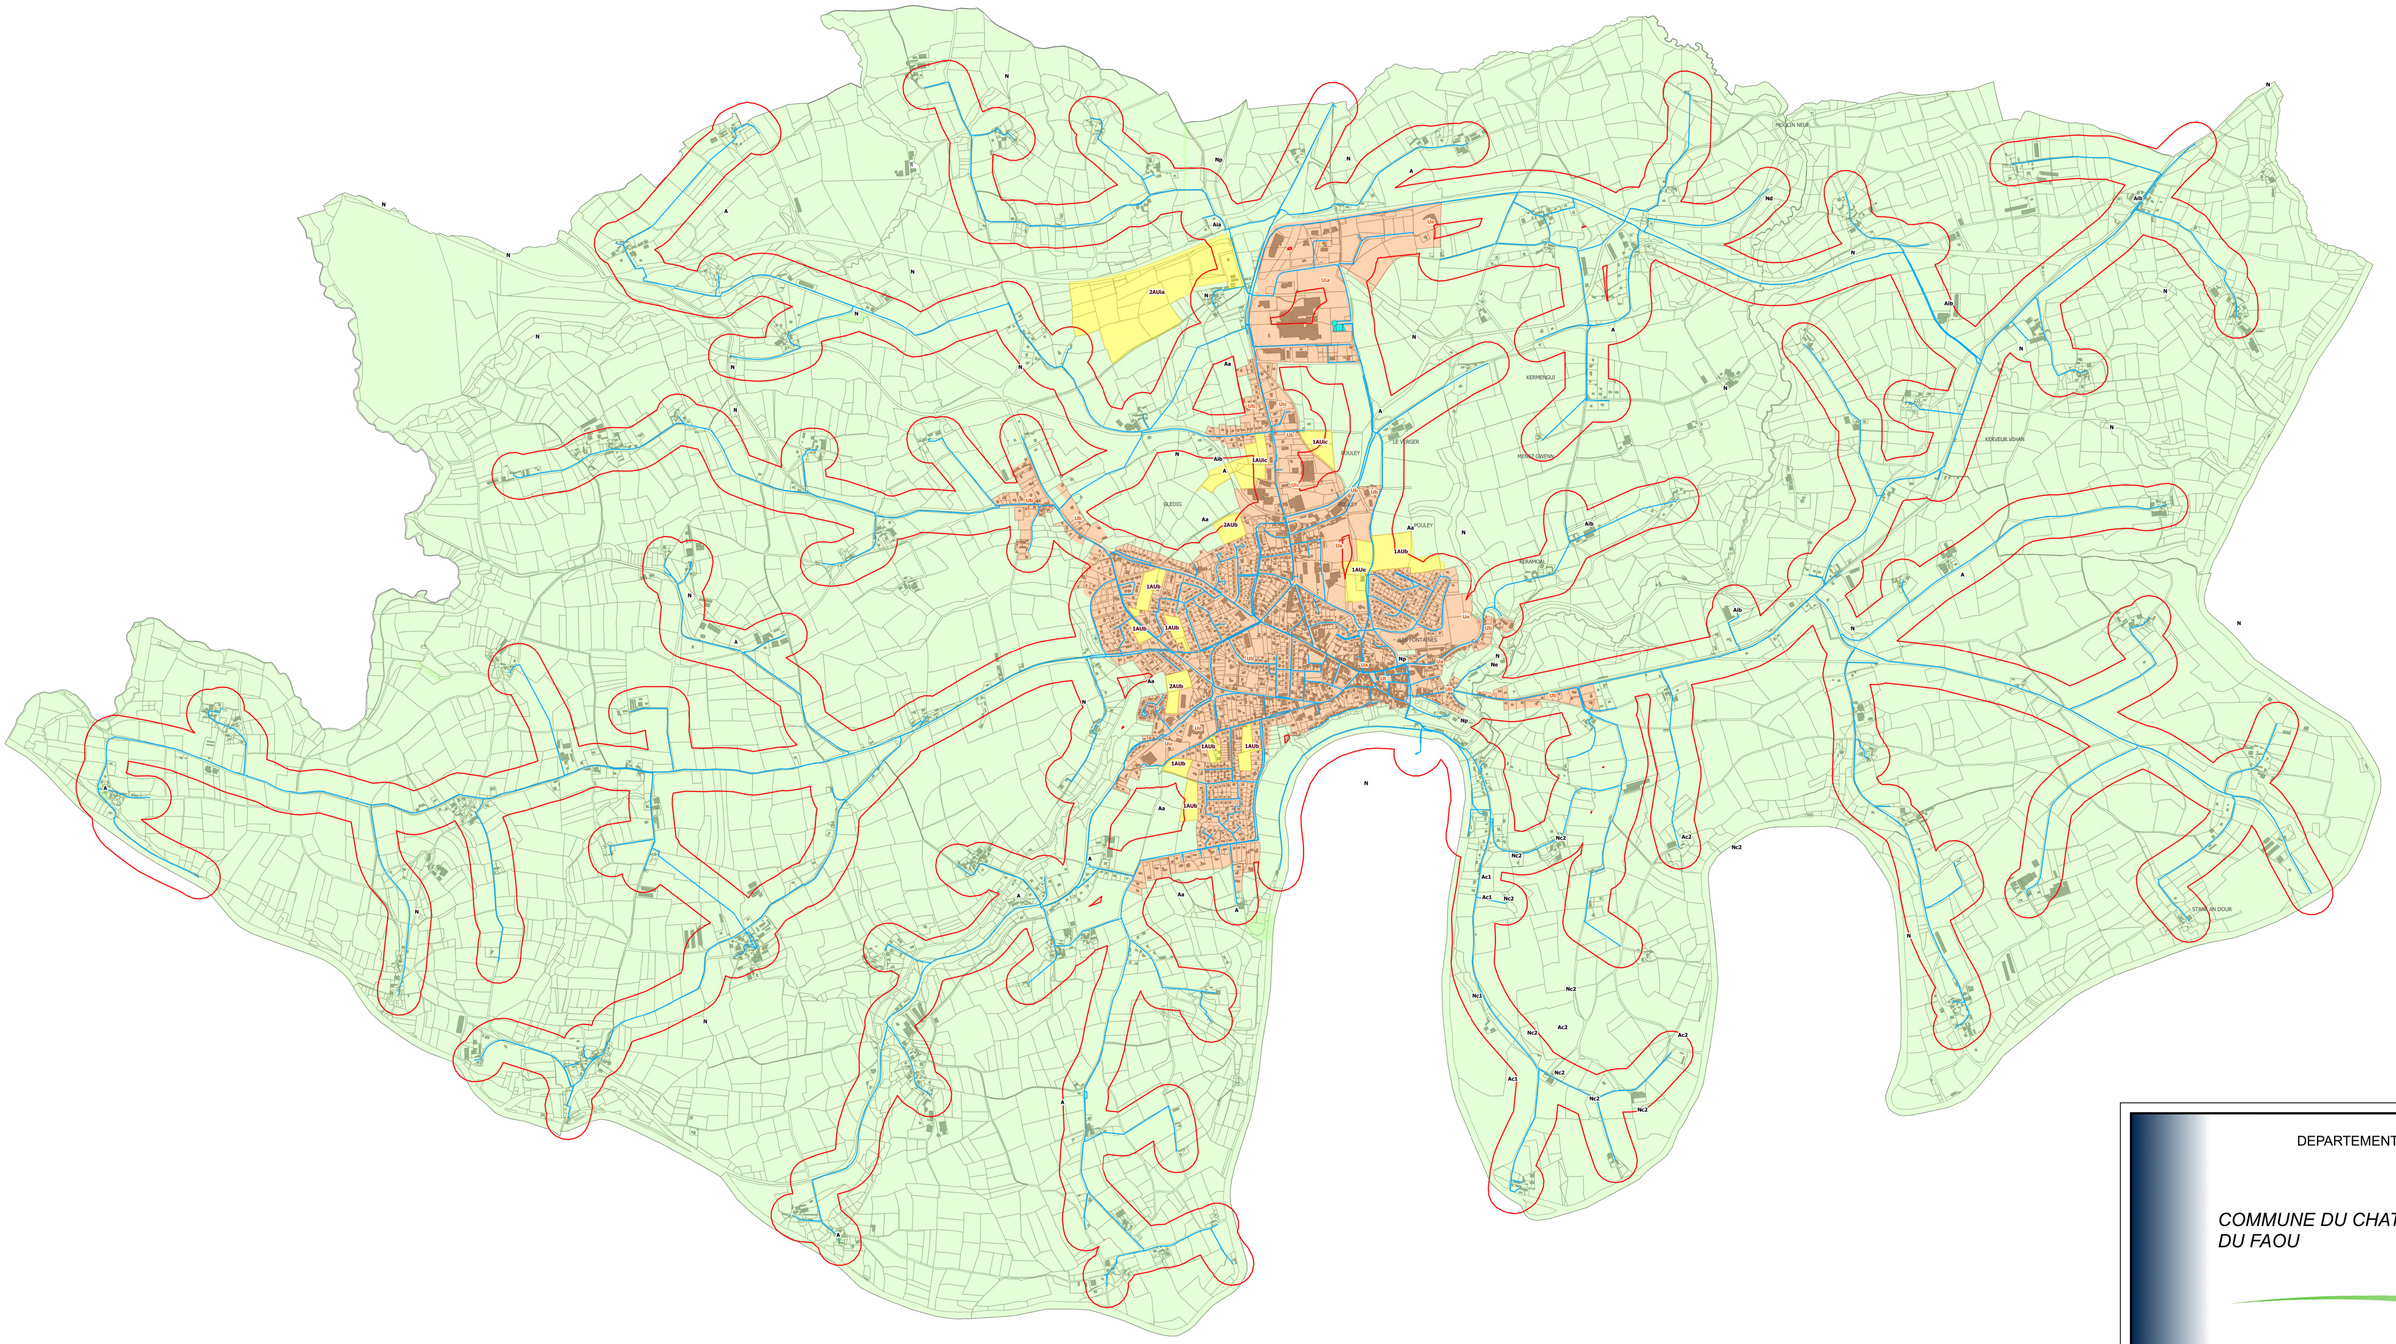

Légende

- Réseau de distribution AEP
- Zone du PLU urbanisée : zone desservie (parcelle entière)
- Zone du PLU à urbaniser : zone susceptible d'être desservie (parcelle entière)
- Zone du PLU non constructible : zone non susceptible d'être desservie en dehors de la zone 100 m
- zone des 100 m autour du réseau existant AEP : zone susceptible d'être desservie

0 100 200 300 400 500 m

DEPARTEMENT DU FINISTERE

COMMUNE DU CHATEAUNEUF DU FAOU

SCHEMA DE DISTRIBUTION EAU POTABLE

PLAN FINAL

AFFAIRE N°	DATE	DESSIN	VERIFIE
4-51-3669	13/12/2019	KDR	MBI

INDICES	DATES	D	MODIFICATIONS
A	27/07/20	KDR	Plan final du schéma de distribution eau potable

MAITRE D'OUVRAGE :

MAITRE D'OEUVRE:

ARTELIA
DIRECTION REGIONALE OUEST
4 RUE DU CHEMIN DE LA CROIX
44815 SAINT HERBLAIN CEDEX - FRANCE
Tél. : 33 (0)2 28 09 19 00
Fax : 33 (0)2 40 94 60 59

PLAN N°
1
ECH: 1:10000