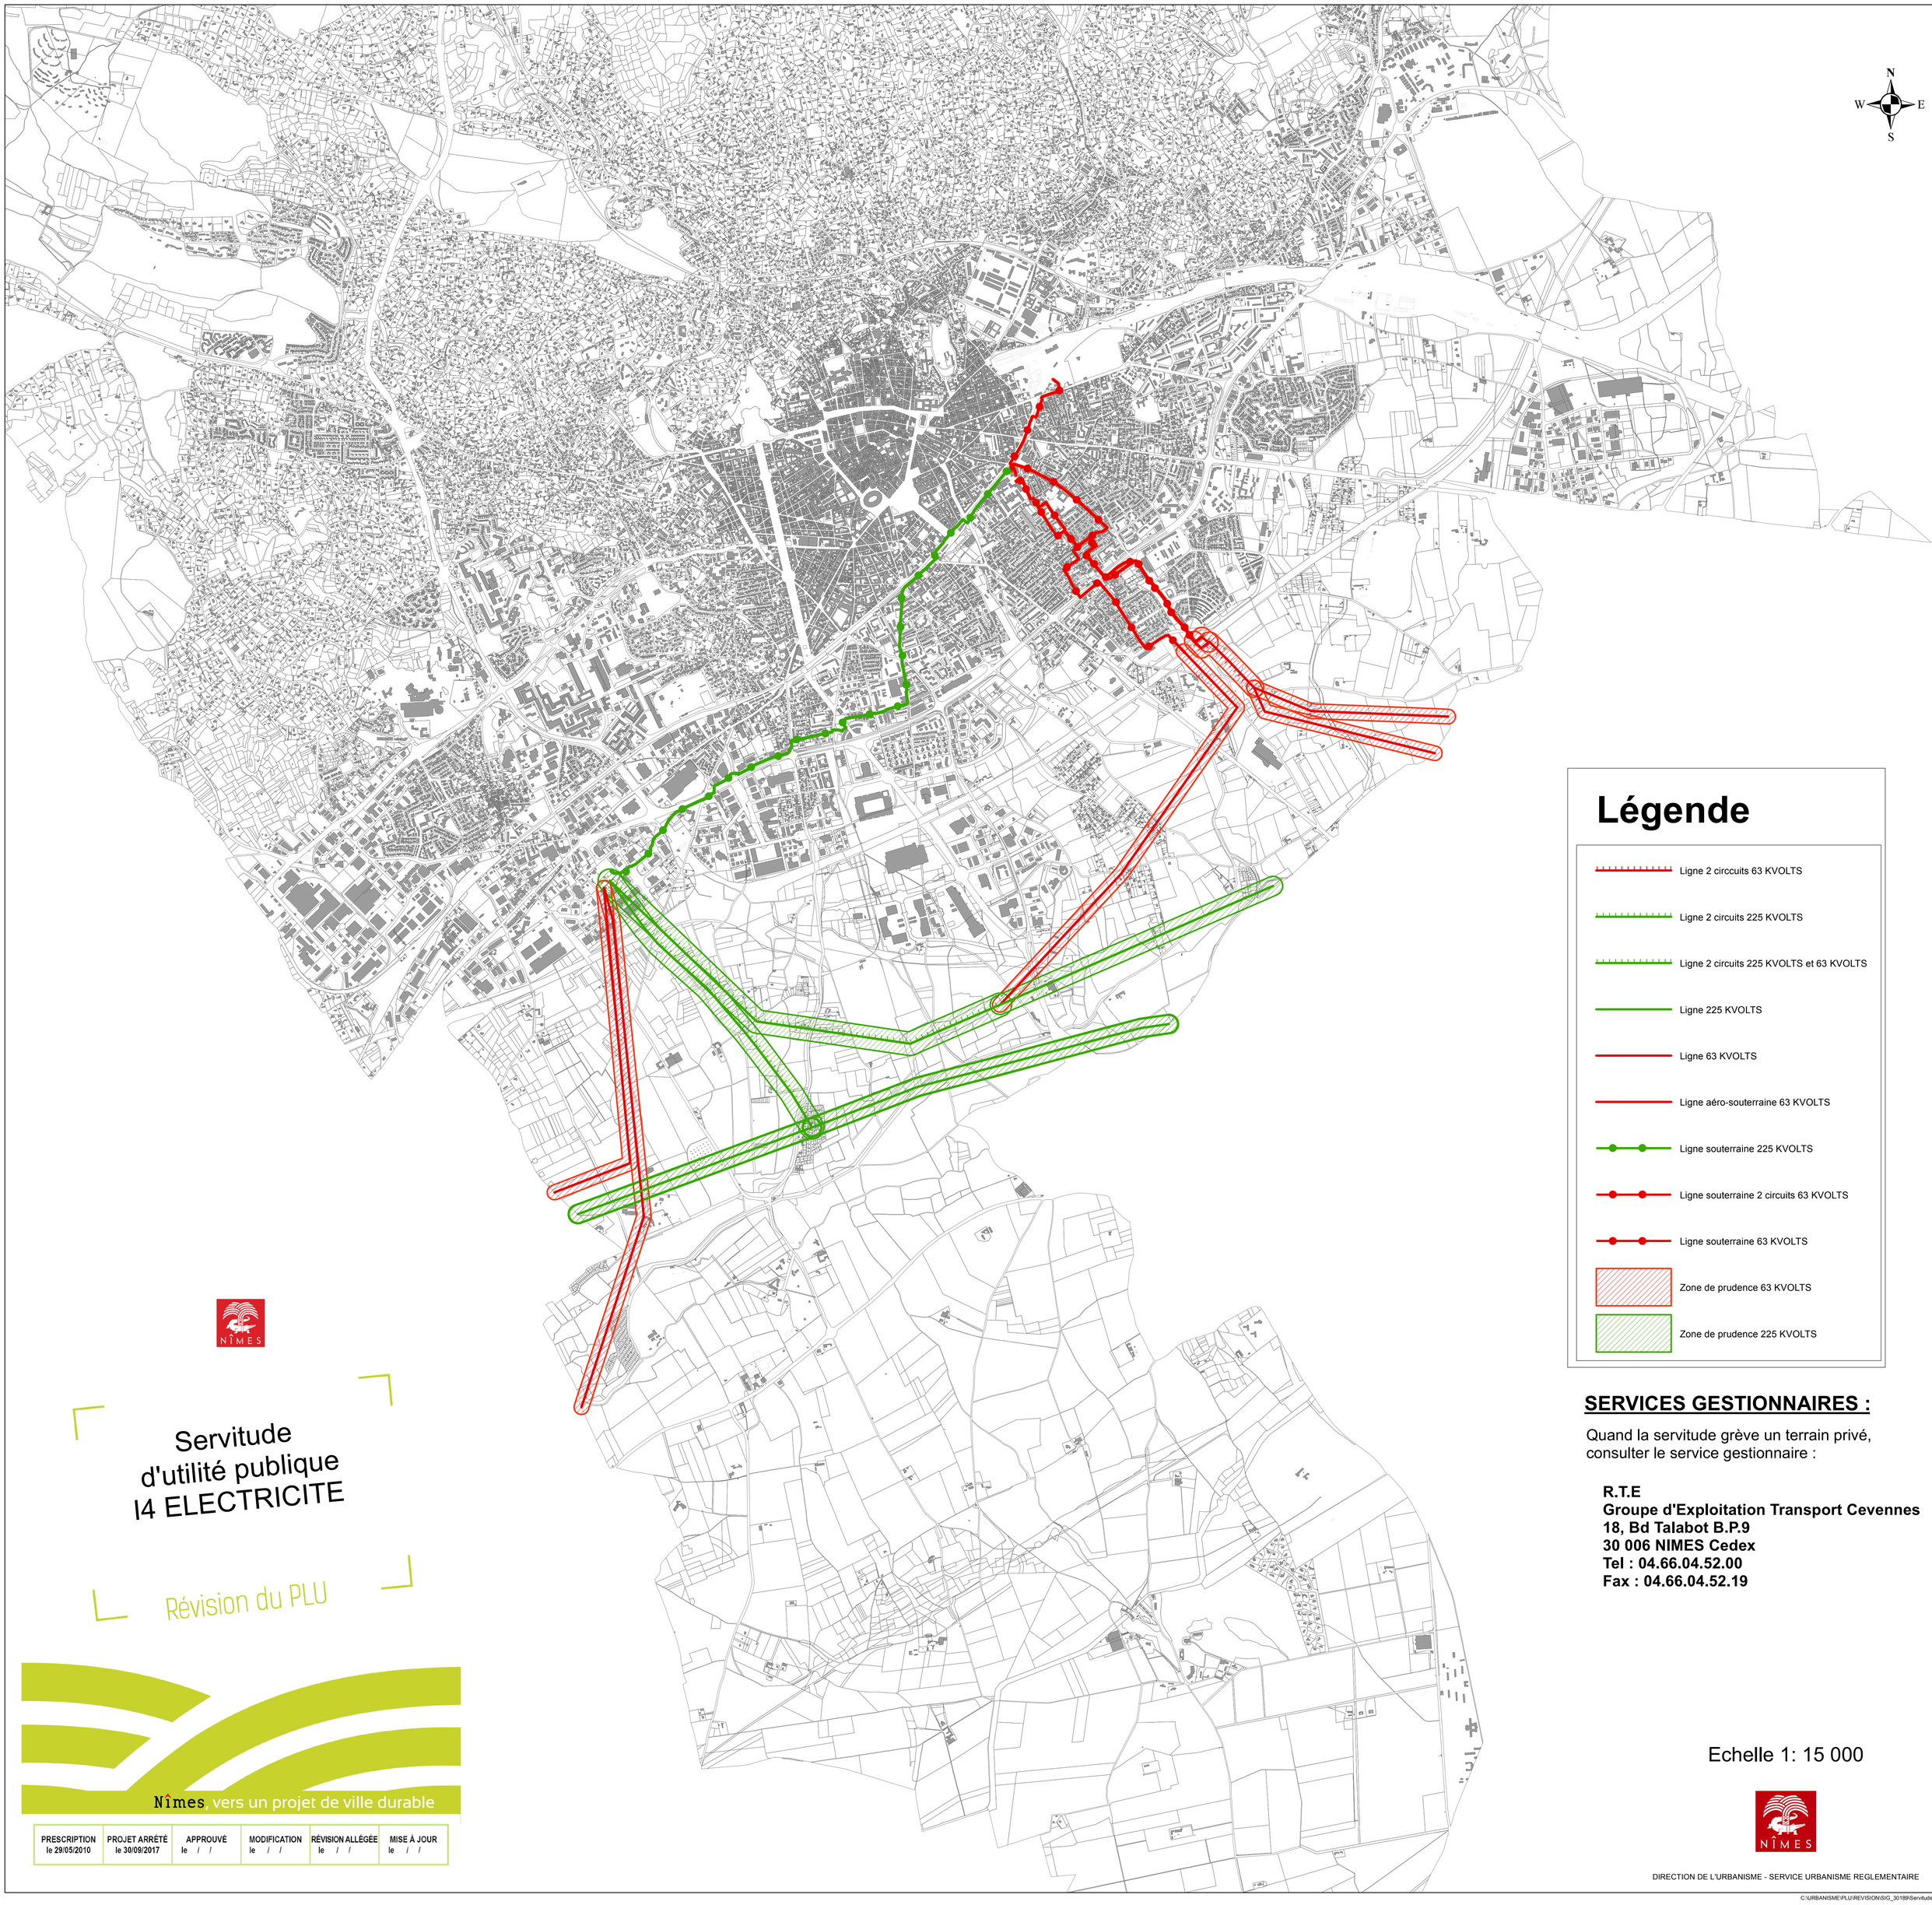


Légende

- Ligne 2 circcuits 63 KVOLTS
- Ligne 2 circuits 225 KVOLTS
- Ligne 2 circuits 225 KVOLTS et 63 KVOLTS
- Ligne 225 KVOLTS
- Ligne 63 KVOLTS
- Ligne aéro-souterraine 63 KVOLTS
- Ligne souterraine 225 KVOLTS
- Ligne souterraine 2 circuits 63 KVOLTS
- Ligne souterraine 63 KVOLTS
- Zone de prudence 63 KVOLTS
- Zone de prudence 225 KVOLTS

NÎMES

Servitude d'utilité publique I4 ELECTRICITE

Révision du PLU

Nîmes, vers un projet de ville durable

PRESCRIPTION	PROJET ARRÊTÉ	APPROUVÉ	MODIFICATION	RÉVISION ALLÉGÉE	MISE À JOUR
le 29/05/2010	le 30/09/2017	le / /	le / /	le / /	le / /

SERVICES GESTIONNAIRES :

Quand la servitude grève un terrain privé, consulter le service gestionnaire :

R.T.E
Groupe d'Exploitation Transport Cevennes
18, Bd Talabot B.P.9
30 006 NIMES Cedex
Tel : 04.66.04.52.00
Fax : 04.66.04.52.19

Echelle 1: 15 000

NÎMES

DIRECTION DE L'URBANISME - SERVICE URBANISME REGLEMENTAIRE

C:\URBANISME\PLU\REVISION\SIG_30189\Servitude I3_révision