

Commune de
CHEFFES
Plan Local d'Urbanisme



Annexe – Défense incendie

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil
Communautaire du 03/09/2020 approuvant les
dispositions du Plan Local d'Urbanisme de Cheffes

Fait à Tiercé,
Le Président,

ARRÊTÉ LE 16/05/2019
APPROUVÉ LE 03/09/2020



Dossier n°15104910

réalisé par



Auddicé Urbanisme
Rue des Petites Granges
Zone Ecoparc
49400 SAUMUR
02 41 51 98 39



www.auddice.com

Agence Hauts-de-France
(siège social)
ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes
59286 Roost-Warendin
03 27 97 36 39

Agence Grand-Est
Espace Sainte-Croix
6 place Sainte-Croix
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 64 05 01

Agence Val-de-Loire
Rue des Petites Granges
Zone Ecoparc
49400 Saumur
02 41 51 98 39



Agence Seine-Normandie
Évreux
PA Le Long Buisson
380 rue Clément Ader
27930 Le Vieil-Évreux
02 32 32 53 28

Agence Seine-Normandie
Le Havre
186 Boulevard François 1er
76600 Le Havre
02 35 46 55 08

Agence Sud
Rue des Cartouses
84390 Sault
04 90 64 04 65

Bornes Incendie

-  Commune de Cheffes
-  Limites communales
-  + 60m³/h
-  Entre 35 et 40 m³/h
-  Hors service

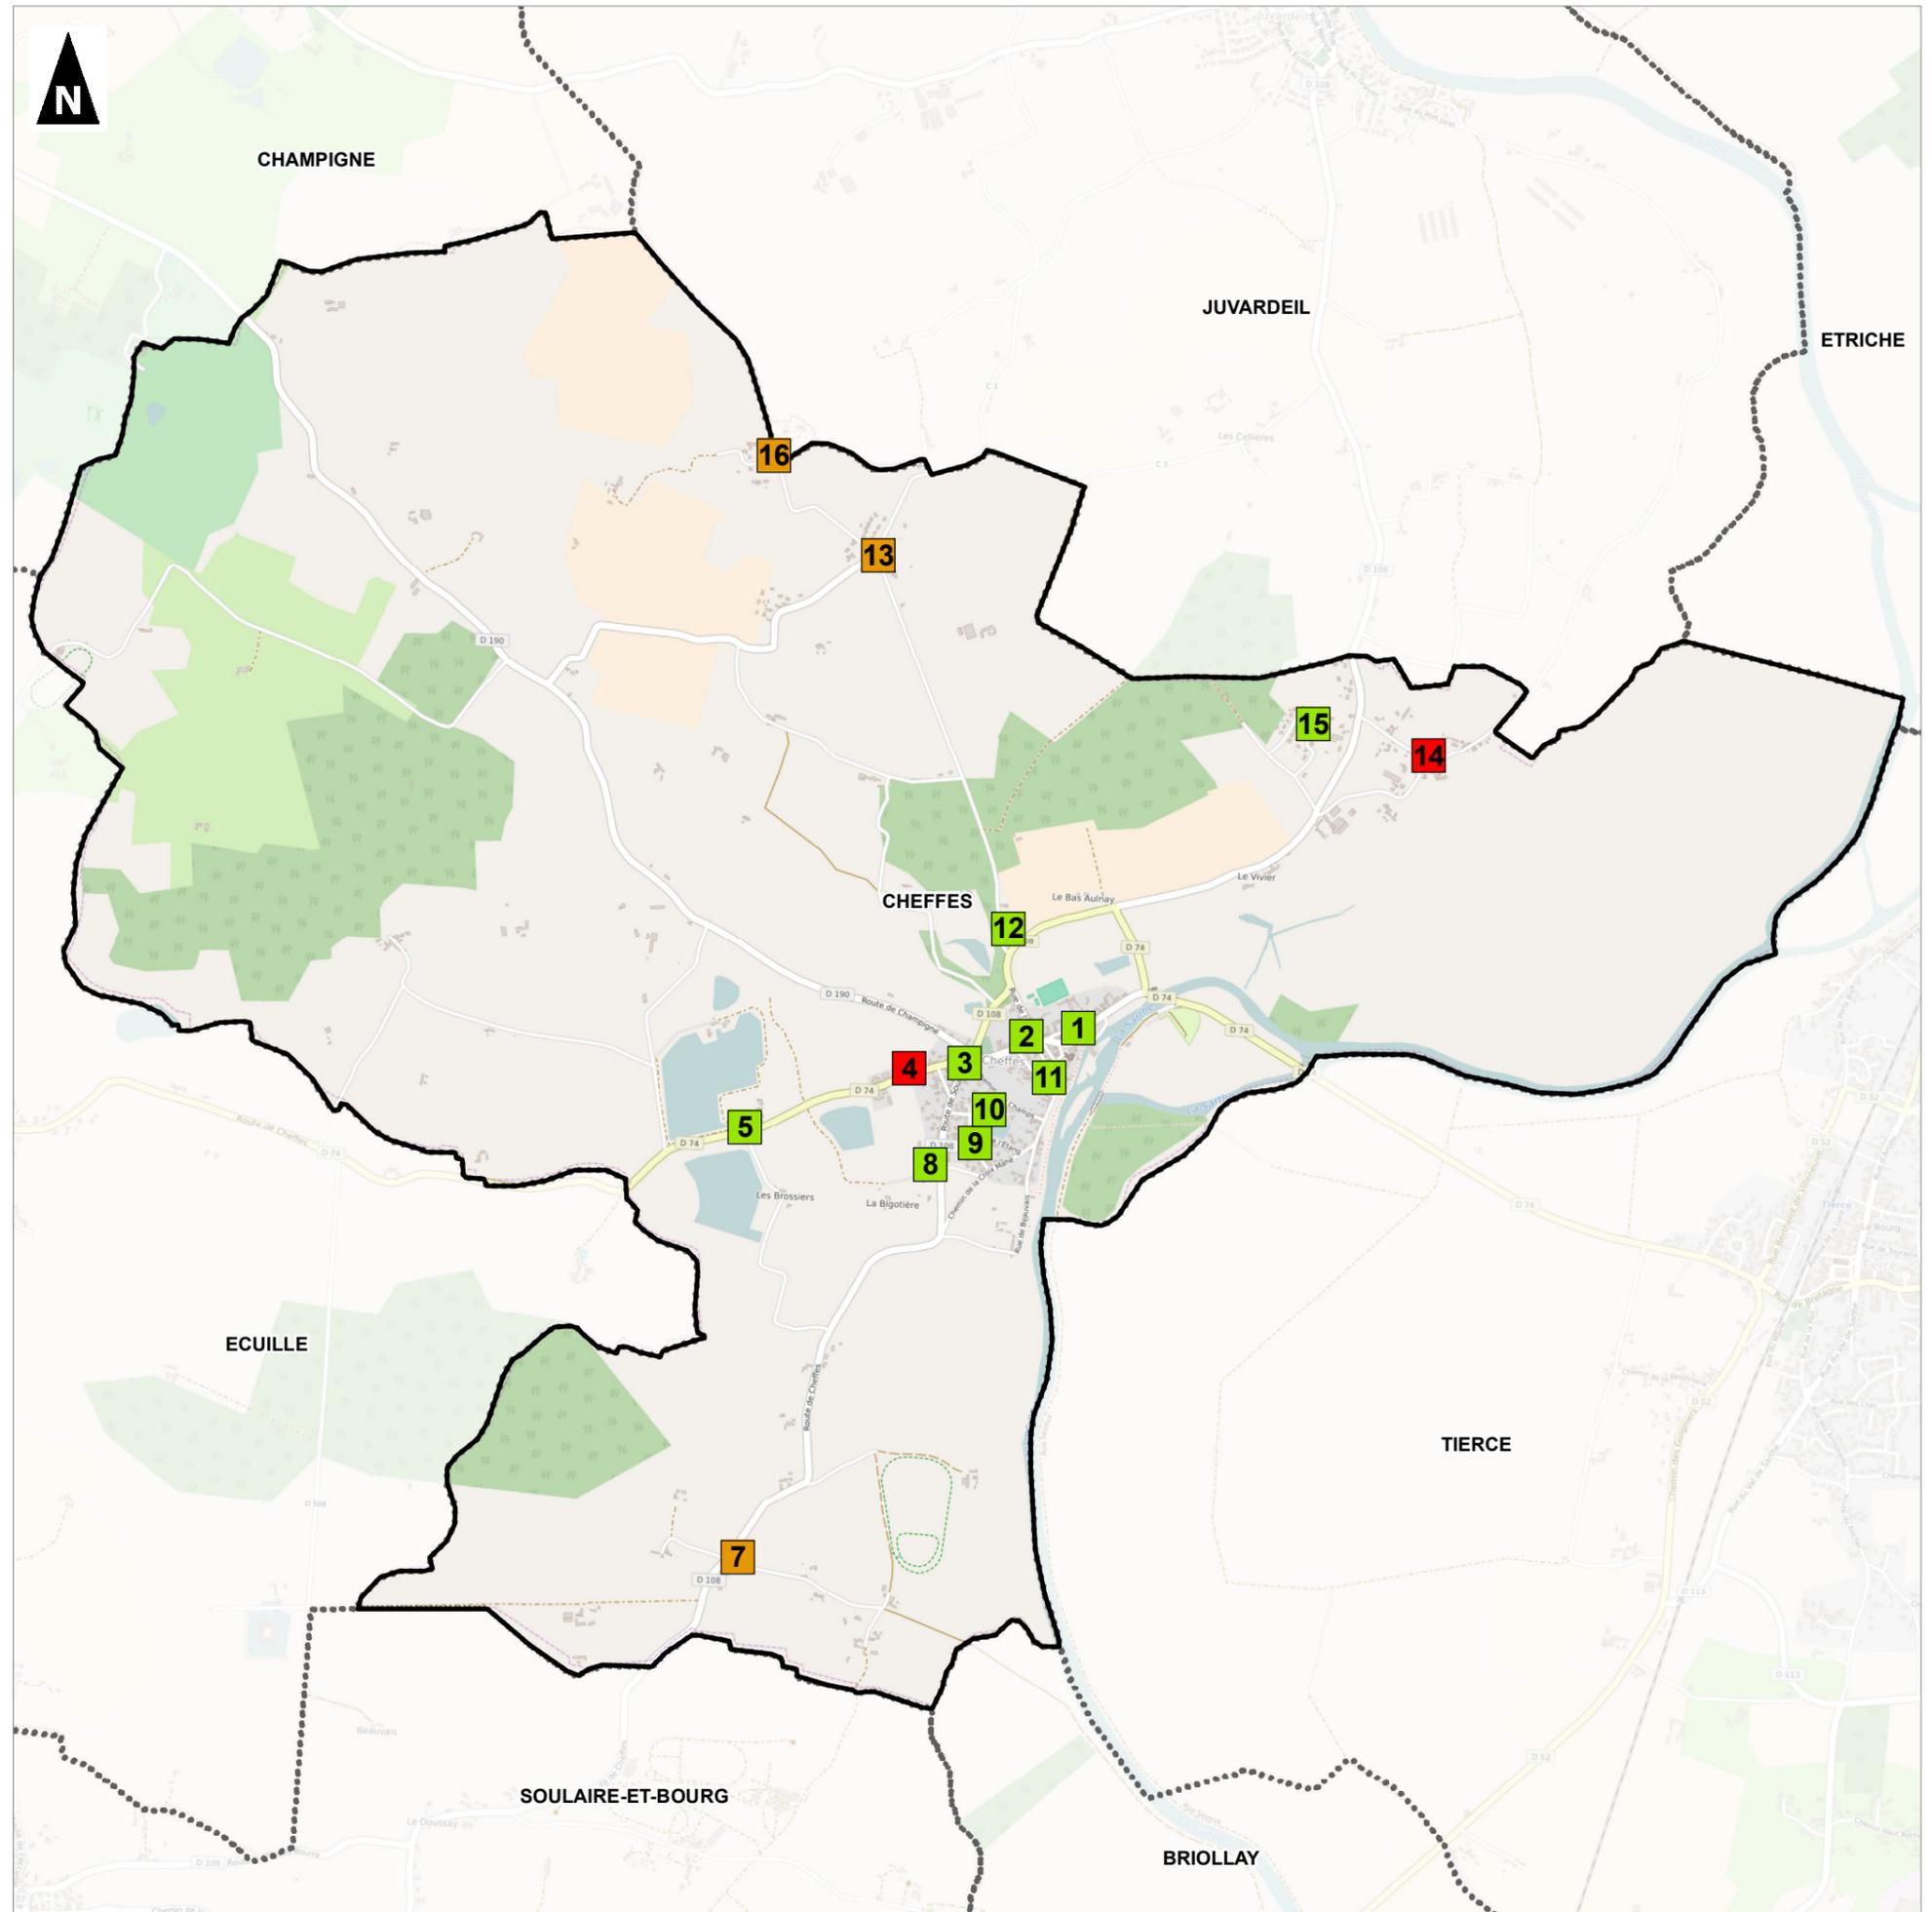


Bornes Incendie



-  + 60m³/h
-  Entre 35 et 40 m³/h
-  Hors service

-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie





Bornes Incendie dans le bourg

Bornes incendie :

-  + 60m³/h
-  Hors service

-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie

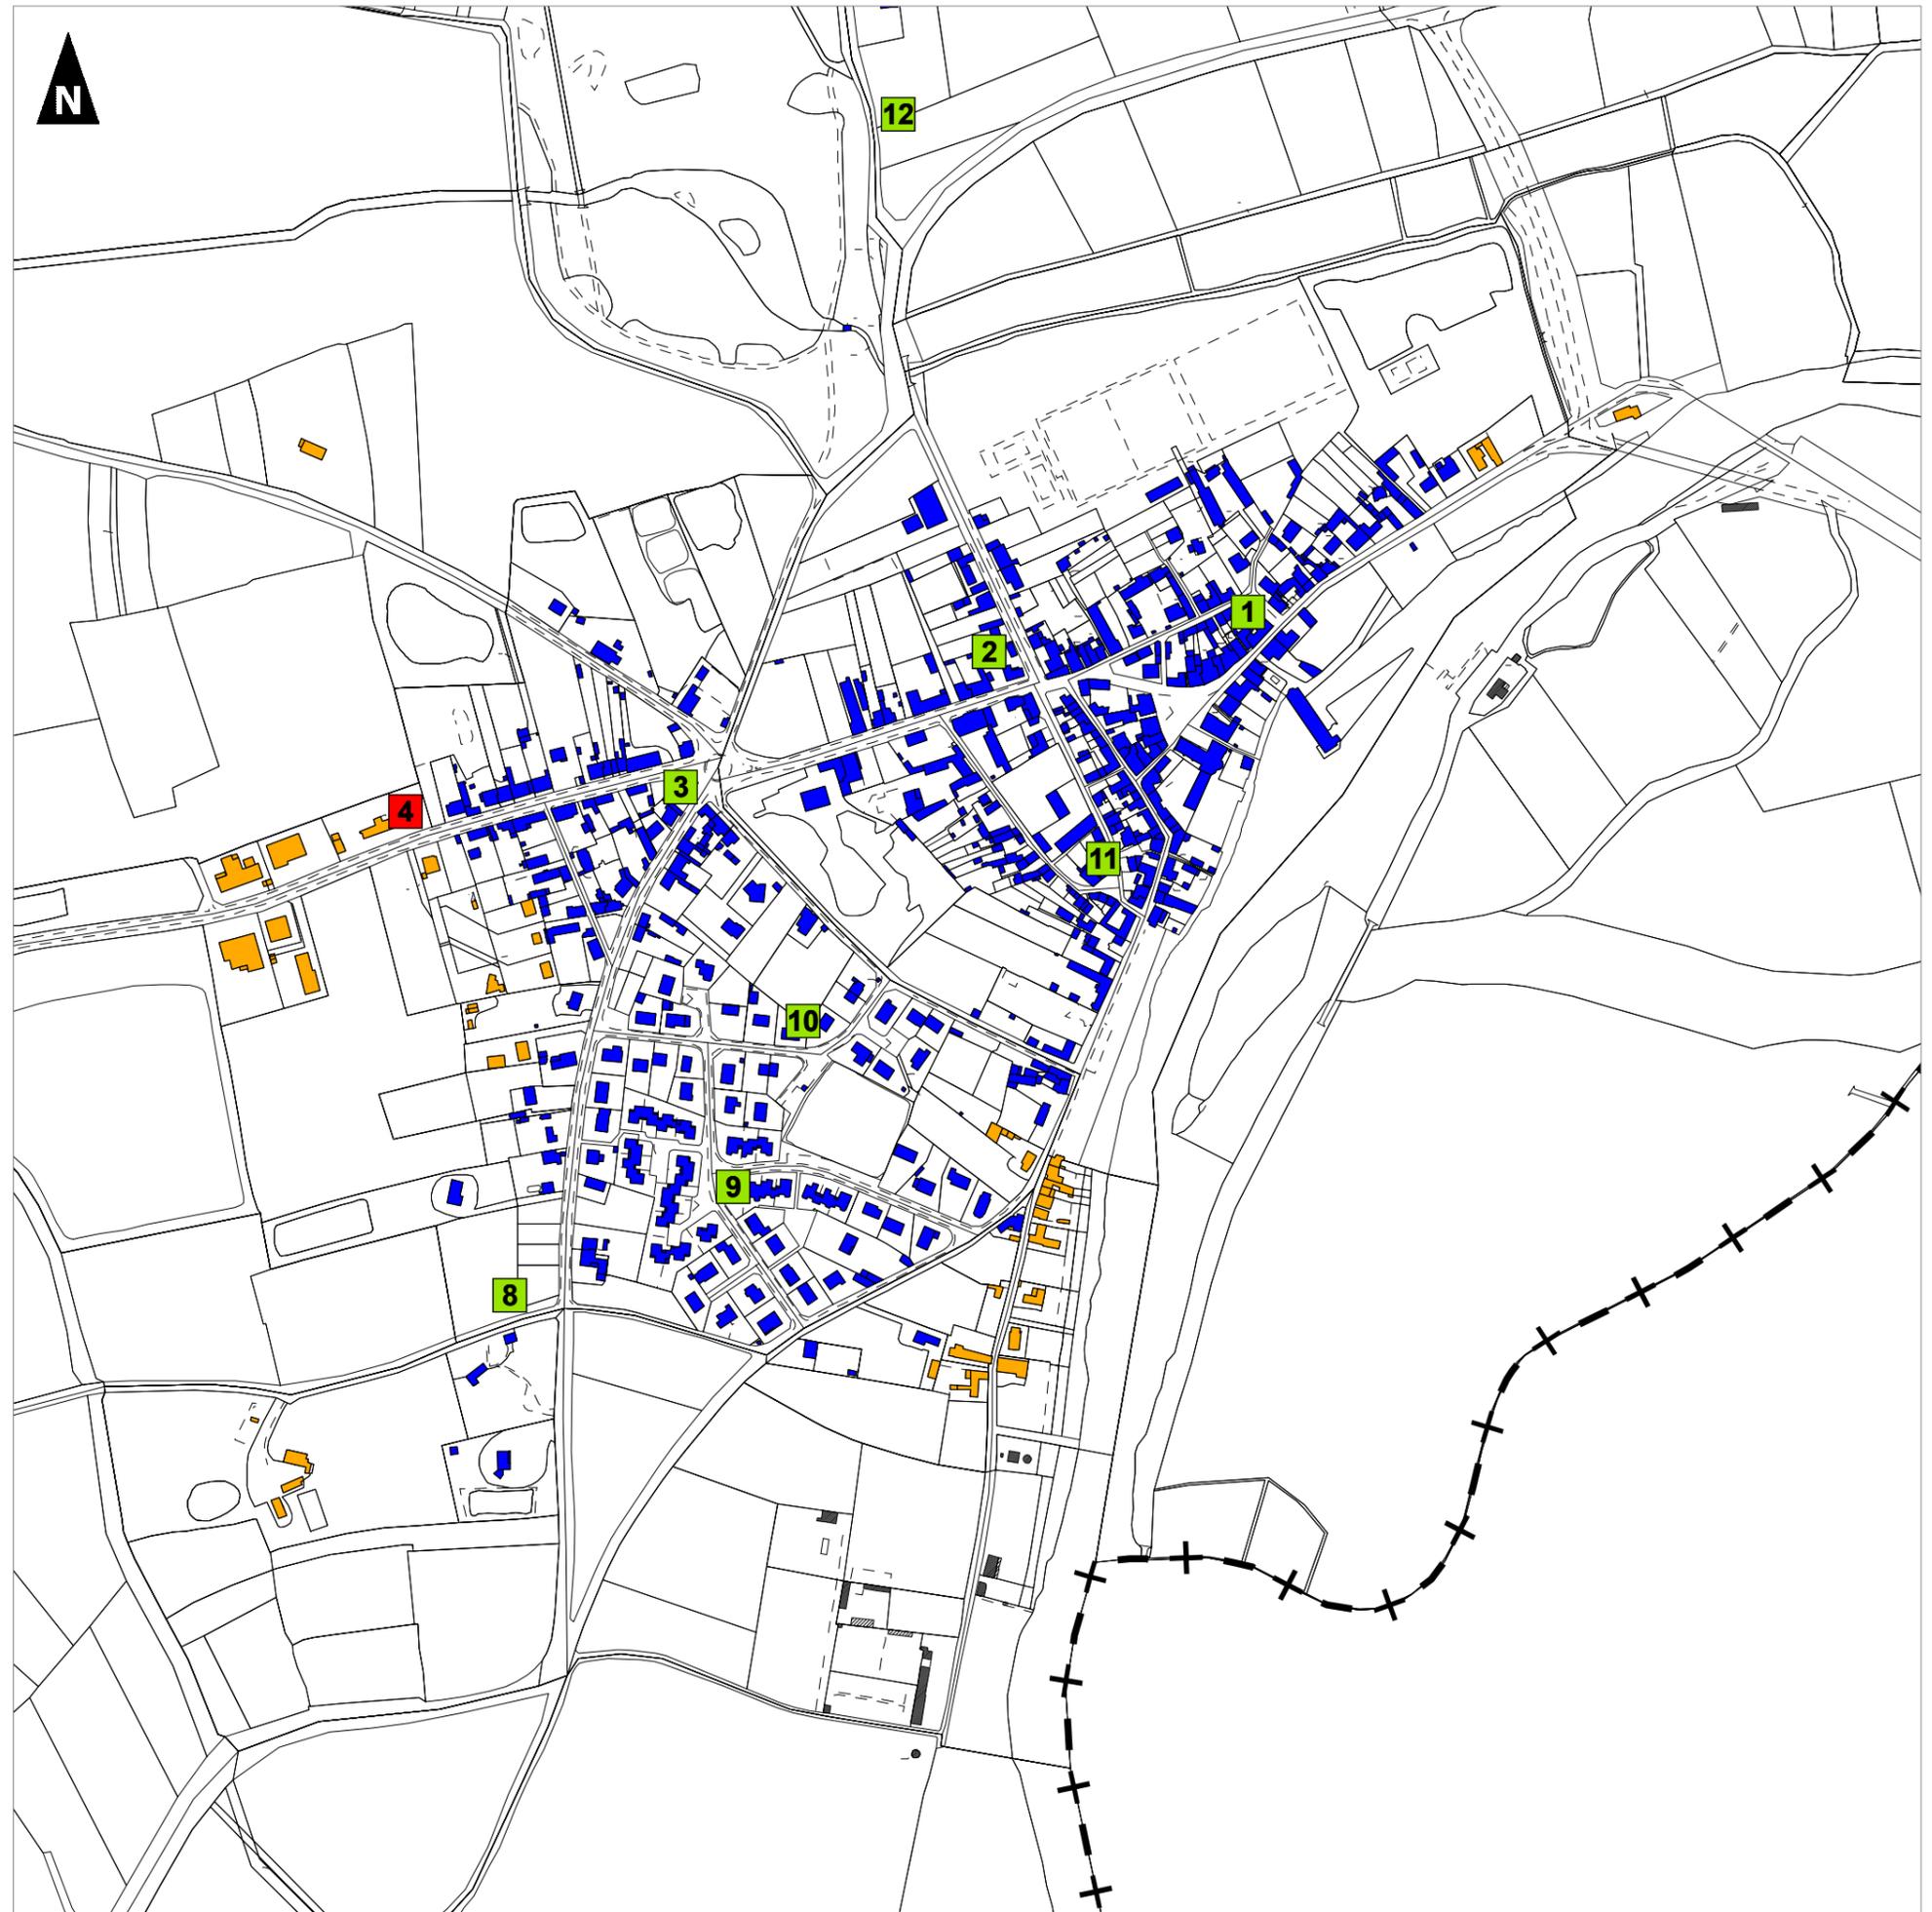


Bornes Incendie : Borne 5


Bornes incendie :

-  + 60m³/h
-  Entre 35 et 40 m³/h
-  Hors service

-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 400 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie par la route
-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie par la route



 **1:3 000**
(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

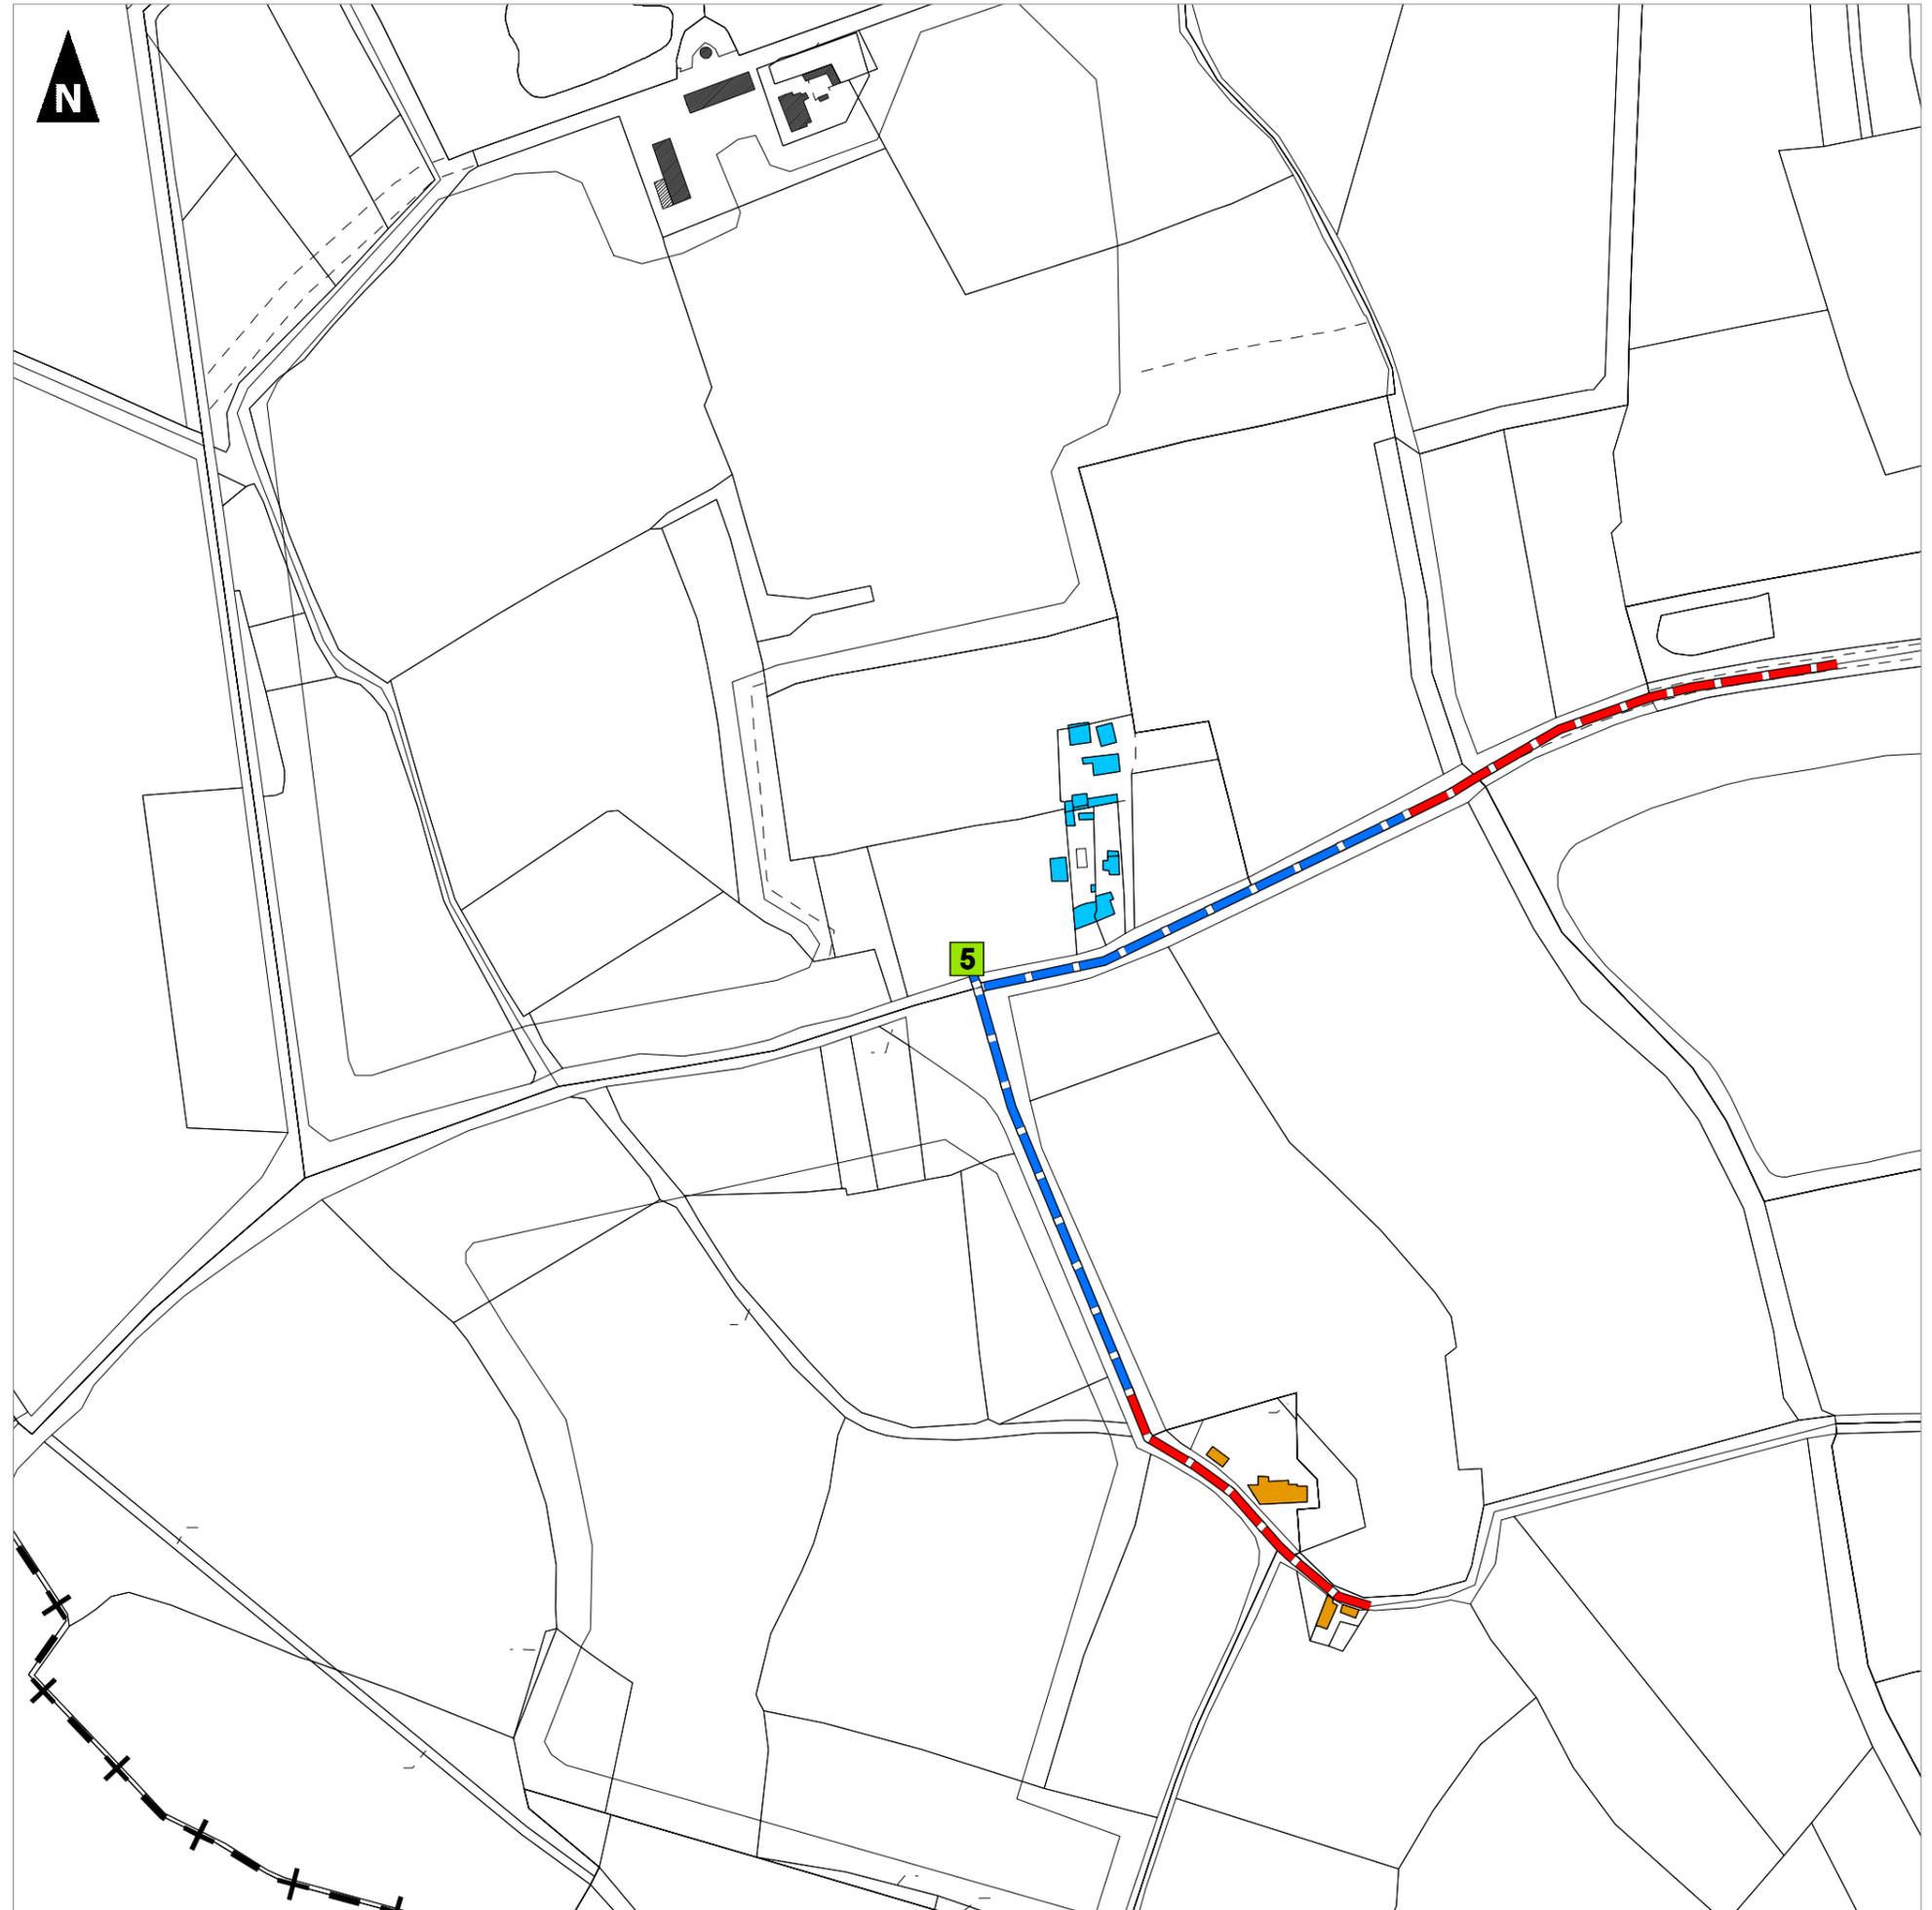


Bornes Incendie : Borne 7


Bornes incendie :

-  + 60m³/h
-  Entre 35 et 40 m³/h
-  Hors service

-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 400 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie par la route
-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie par la route



 **1:3 000**
(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

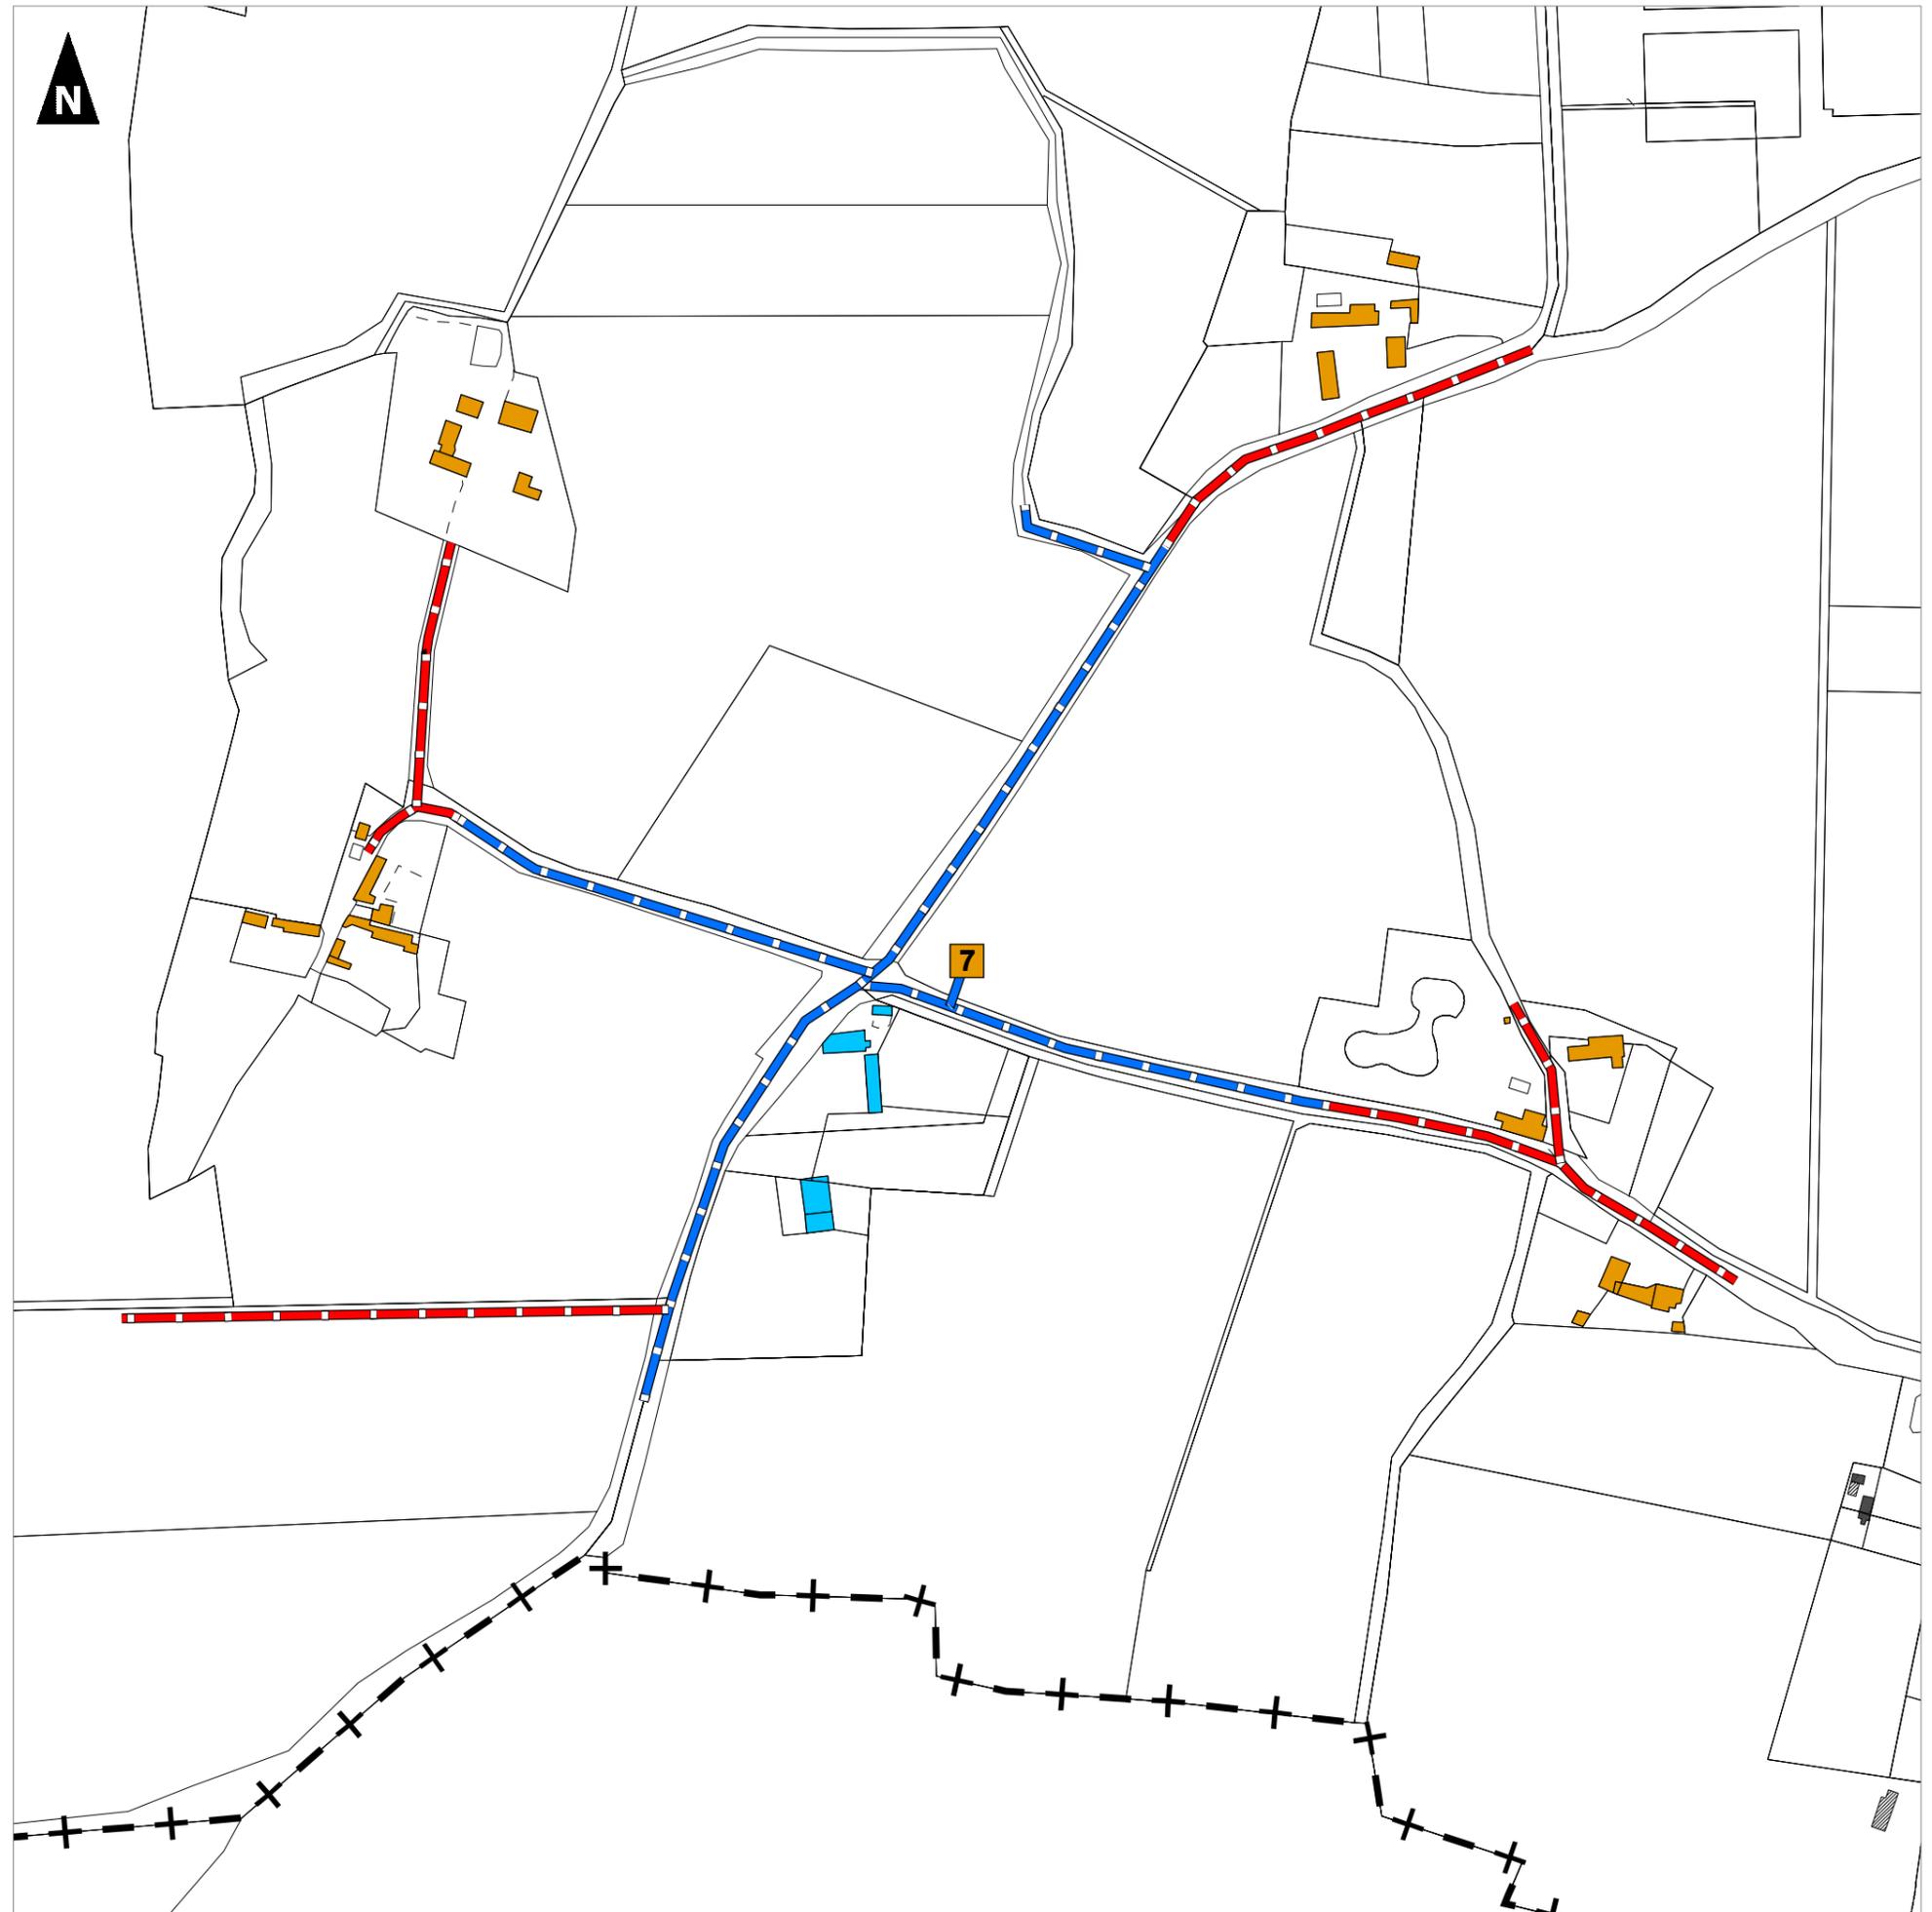


Bornes Incendie : Borne 12


Bornes incendie :

-  + 60m³/h
-  Entre 35 et 40 m³/h
-  Hors service

-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 400 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie par la route
-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie par la route



 **1:3 000**
(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

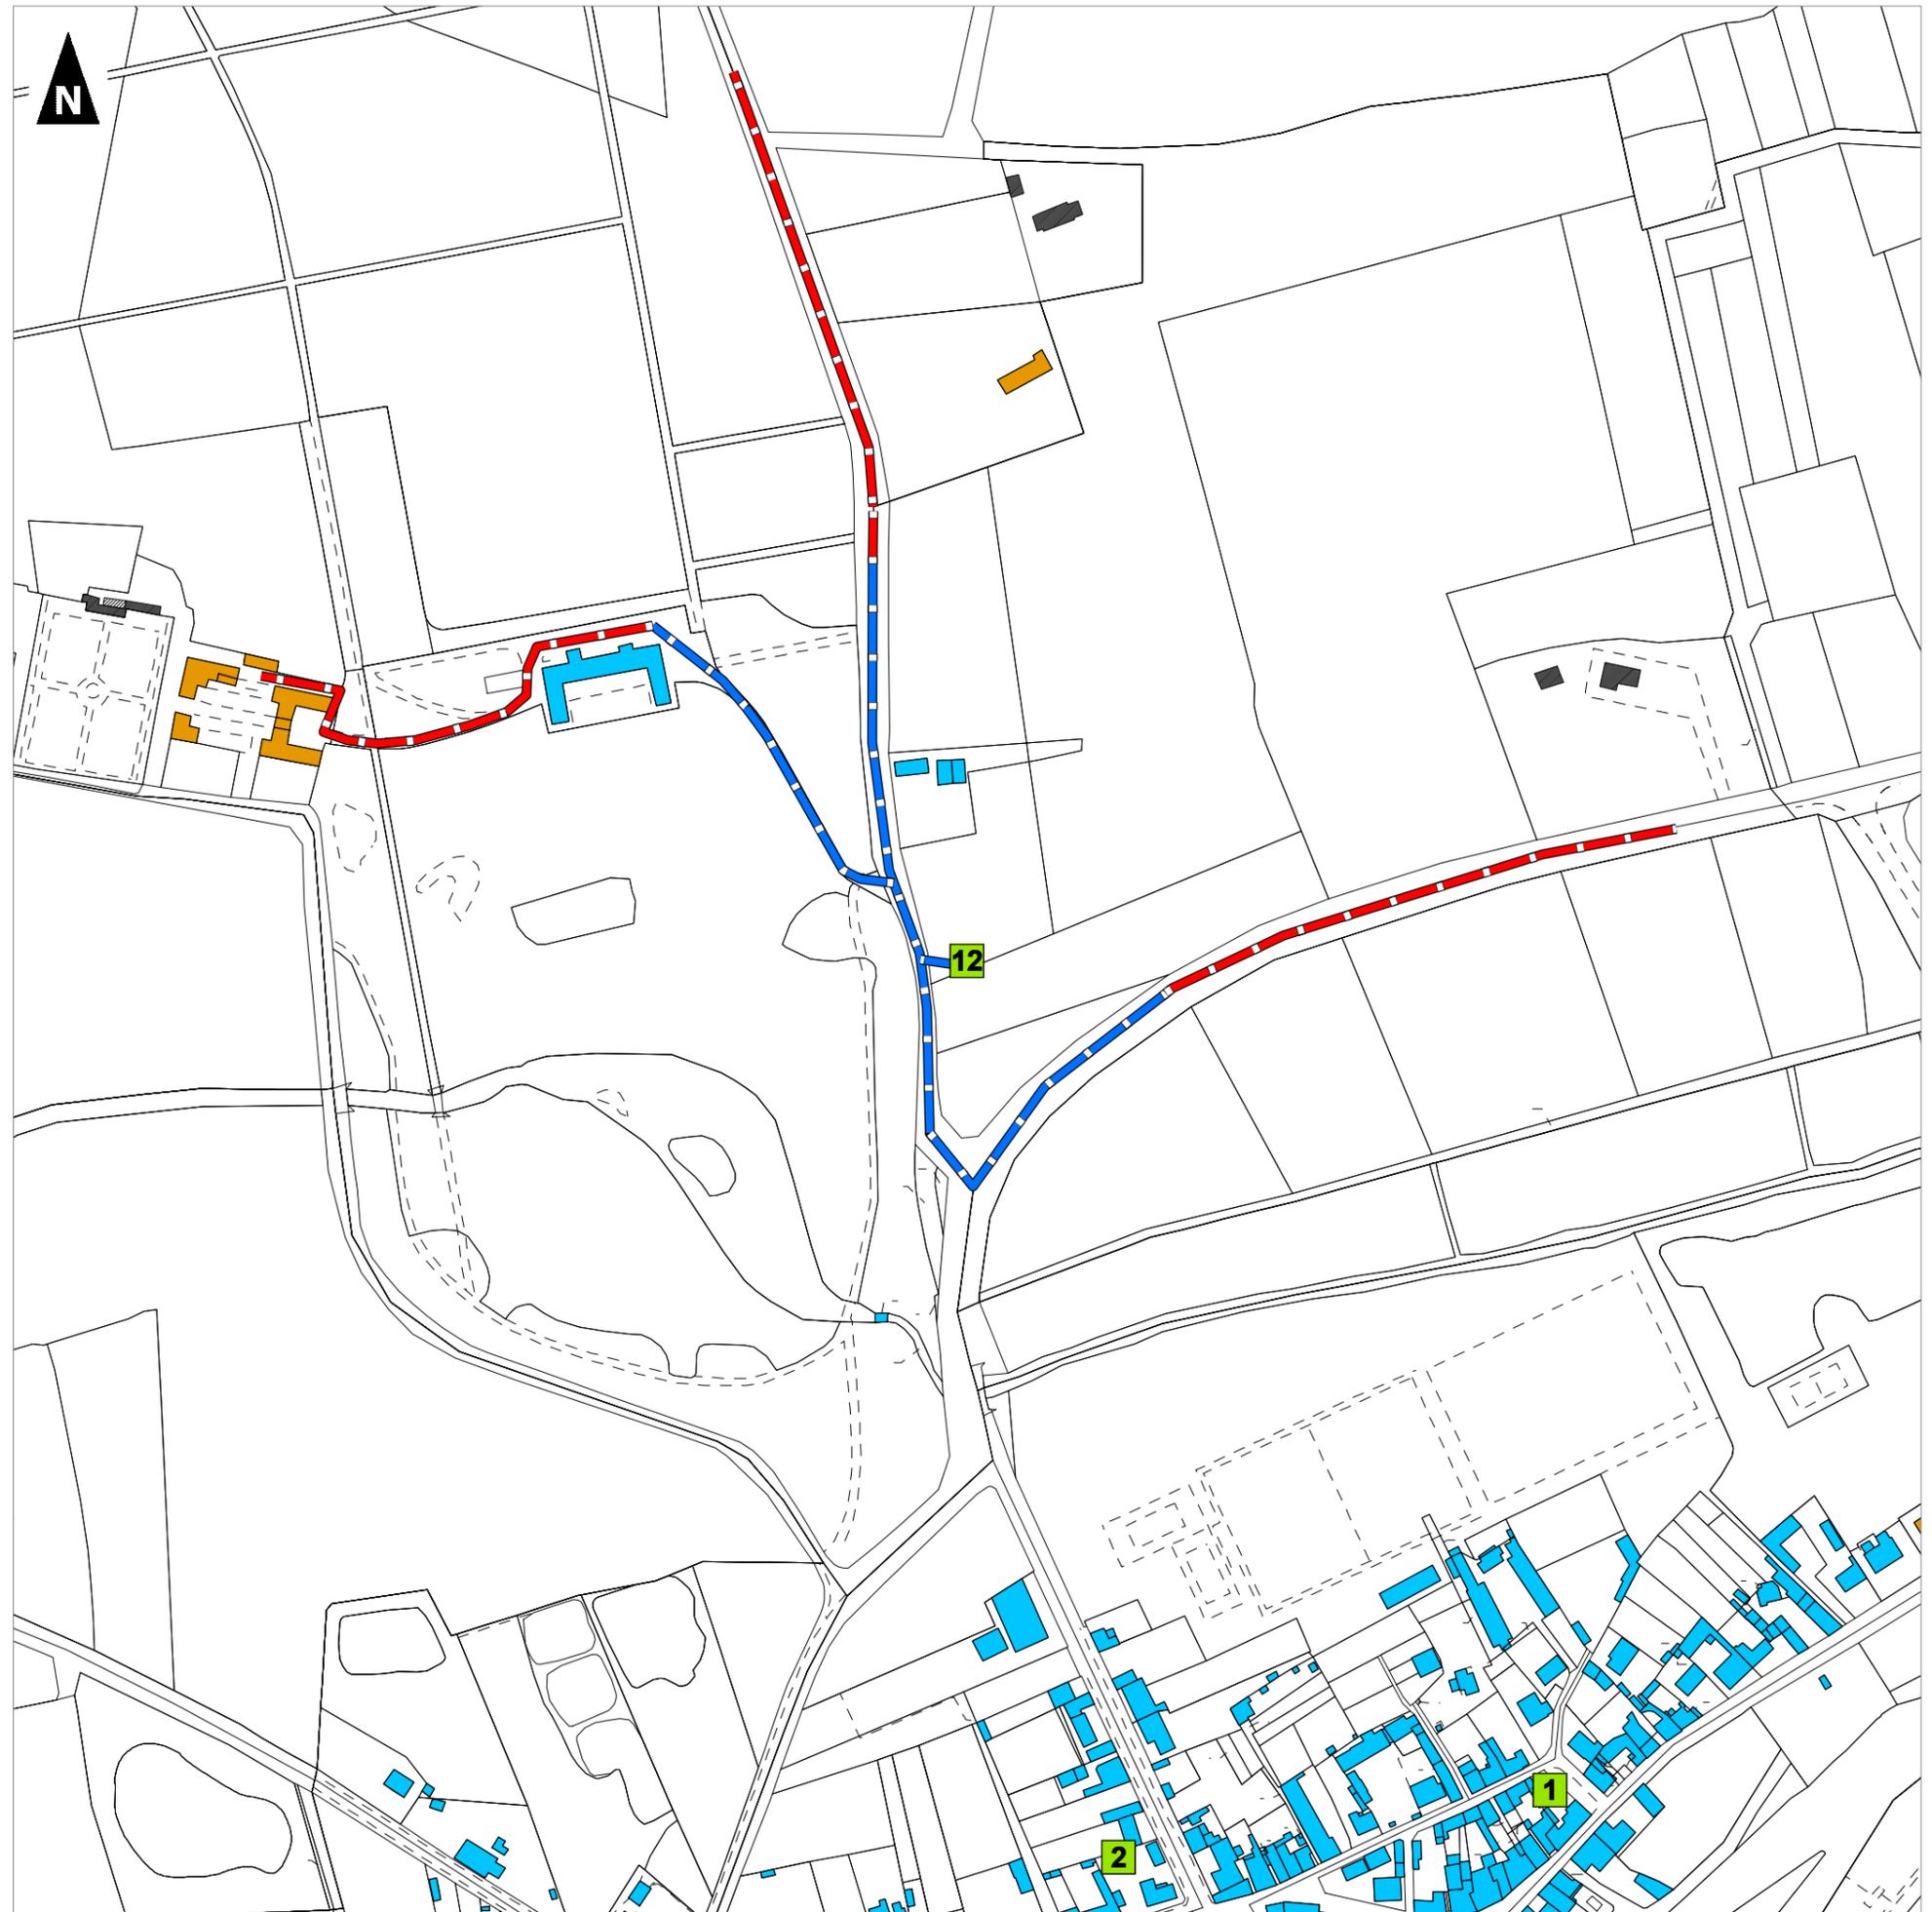


Bornes Incendie : Borne 13


Bornes incendie :

-  + 60m³/h
-  Entre 35 et 40 m³/h
-  Hors service

-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 400 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie par la route
-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie par la route



 **1:3 000**
(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

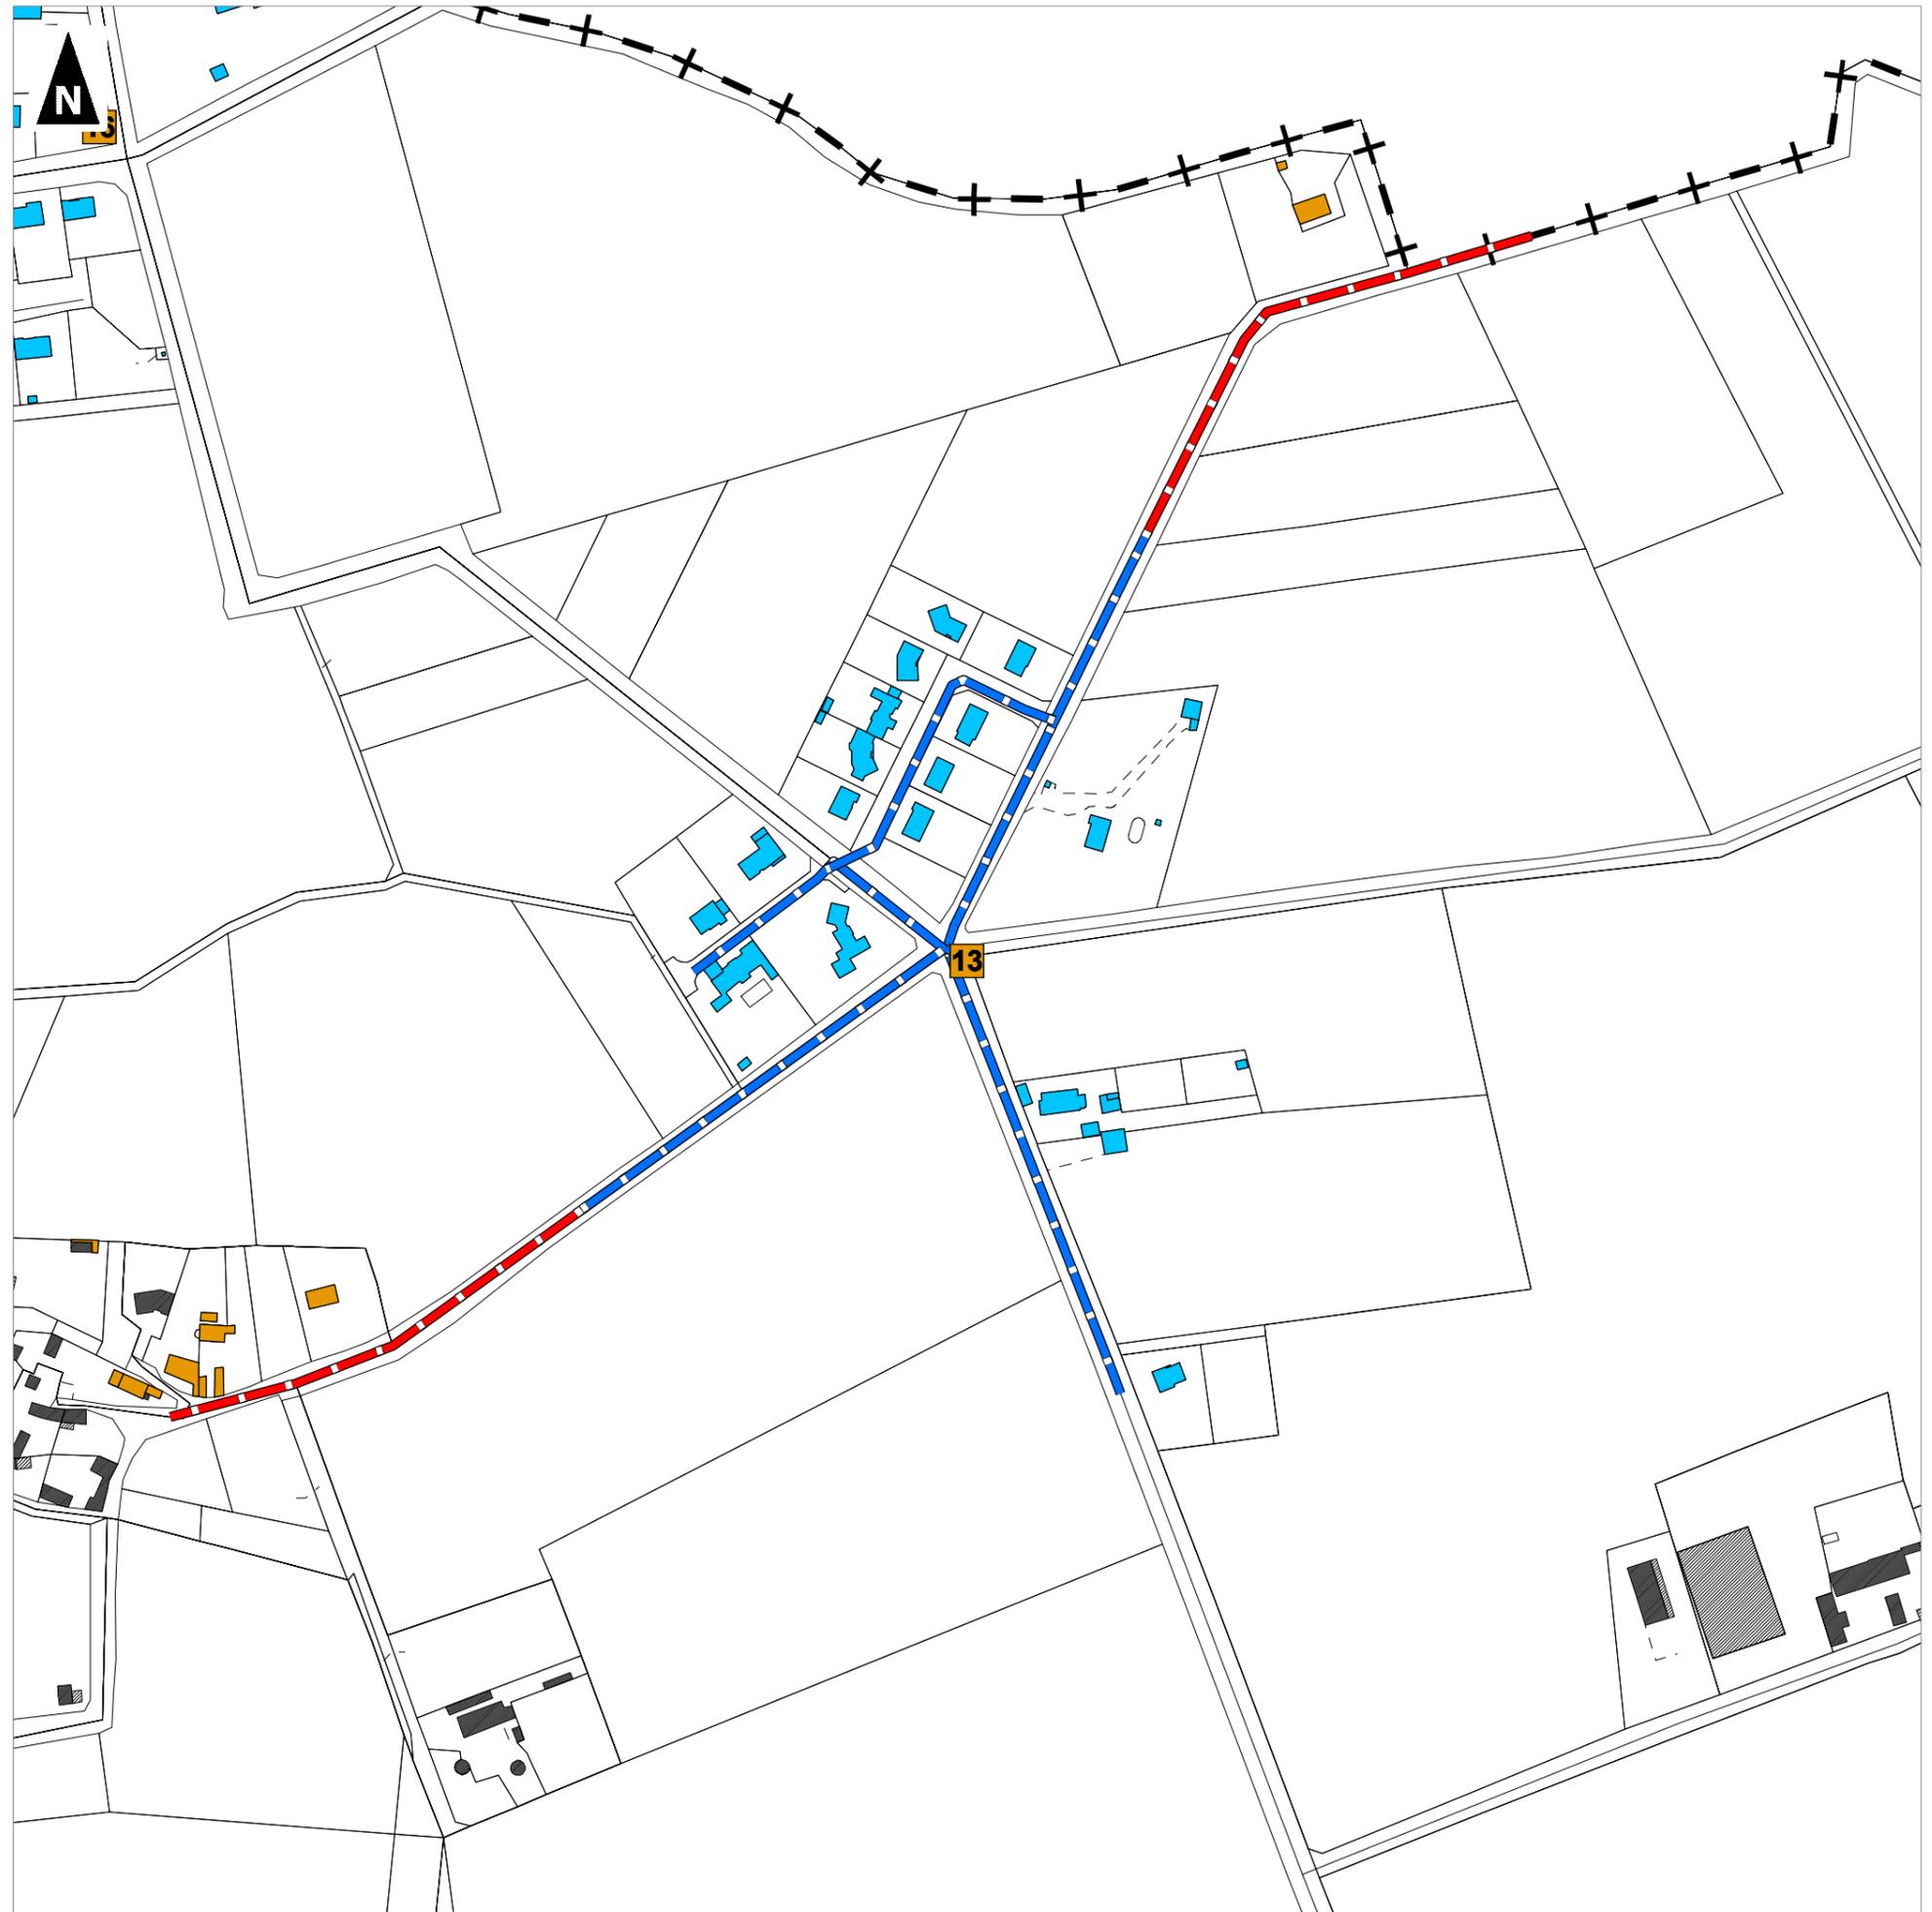


Bornes Incendie : Borne 15




Bornes incendie :

-  + 60m³/h
-  Entre 35 et 40 m³/h
-  Hors service

-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 400 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie par la route
-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie par la route



 **1:3 000**
(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

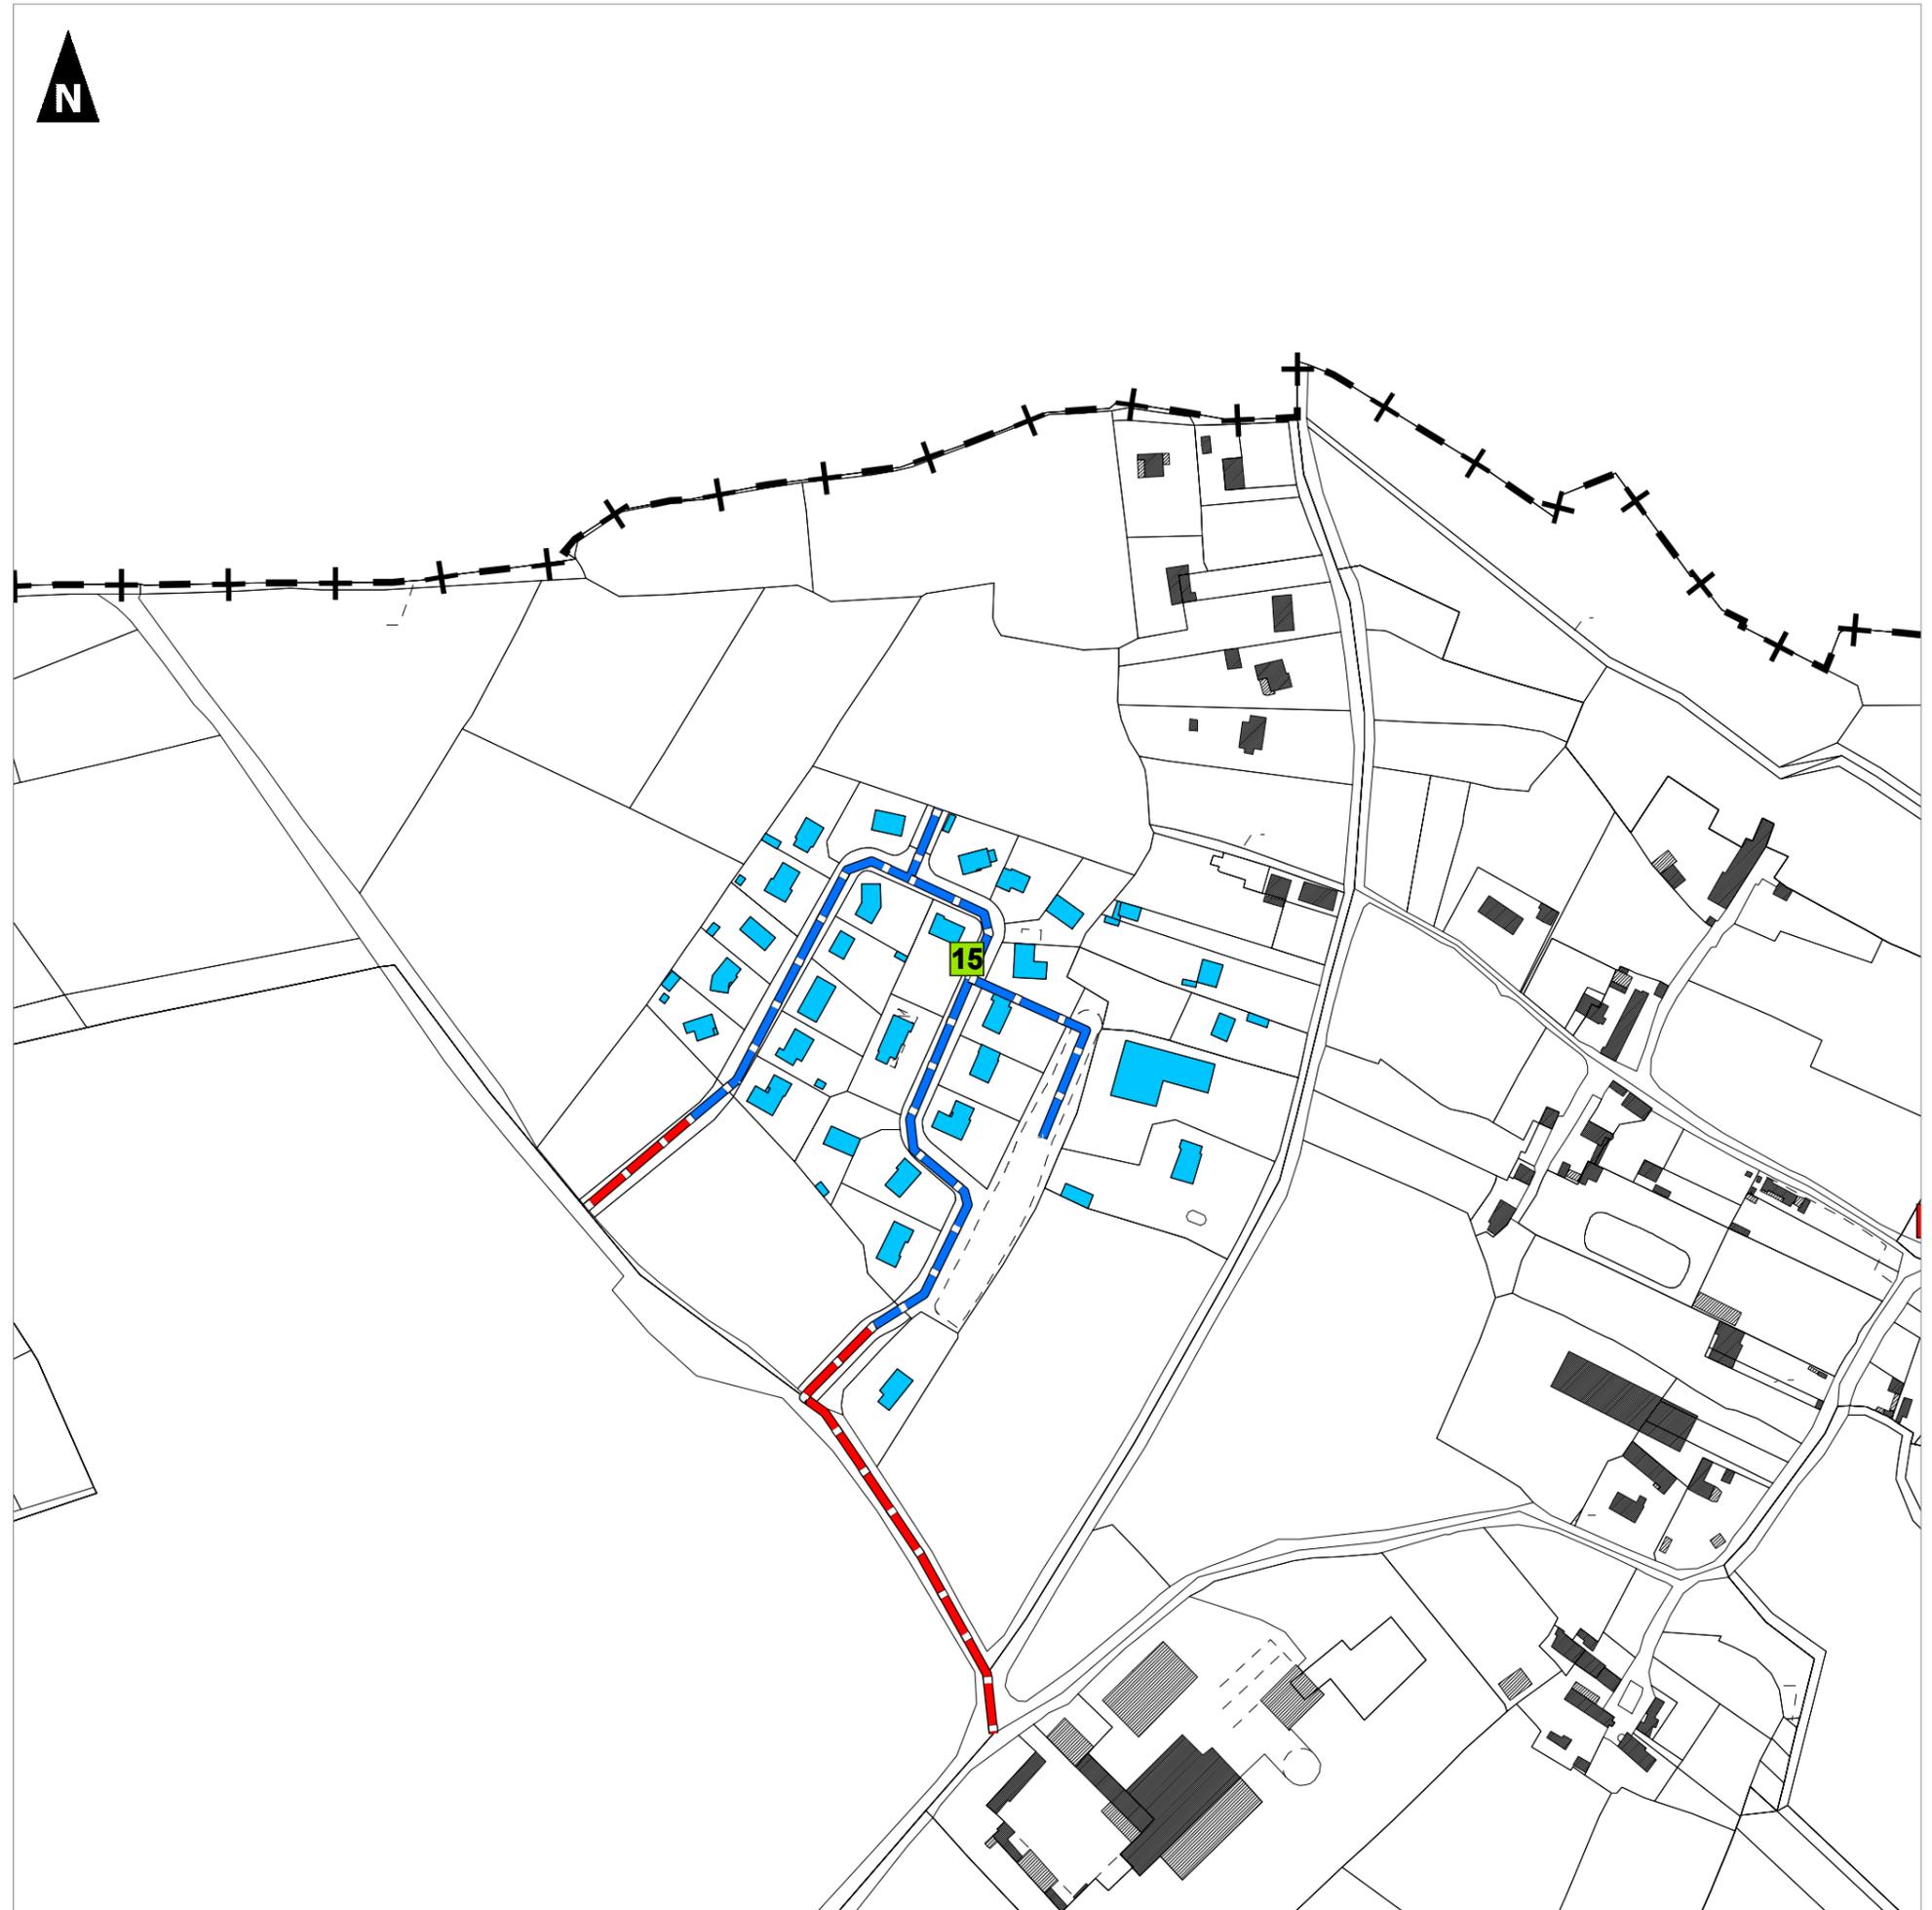


Bornes Incendie : Borne 16

Bornes incendie :

-  + 60m³/h
-  Entre 35 et 40 m³/h
-  Hors service

-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 400 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie par la route
-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie par la route



 **1:3 000**
(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

