



Servitudes I4 RTE
sur la commune de NOVALAISE
 1/25 000

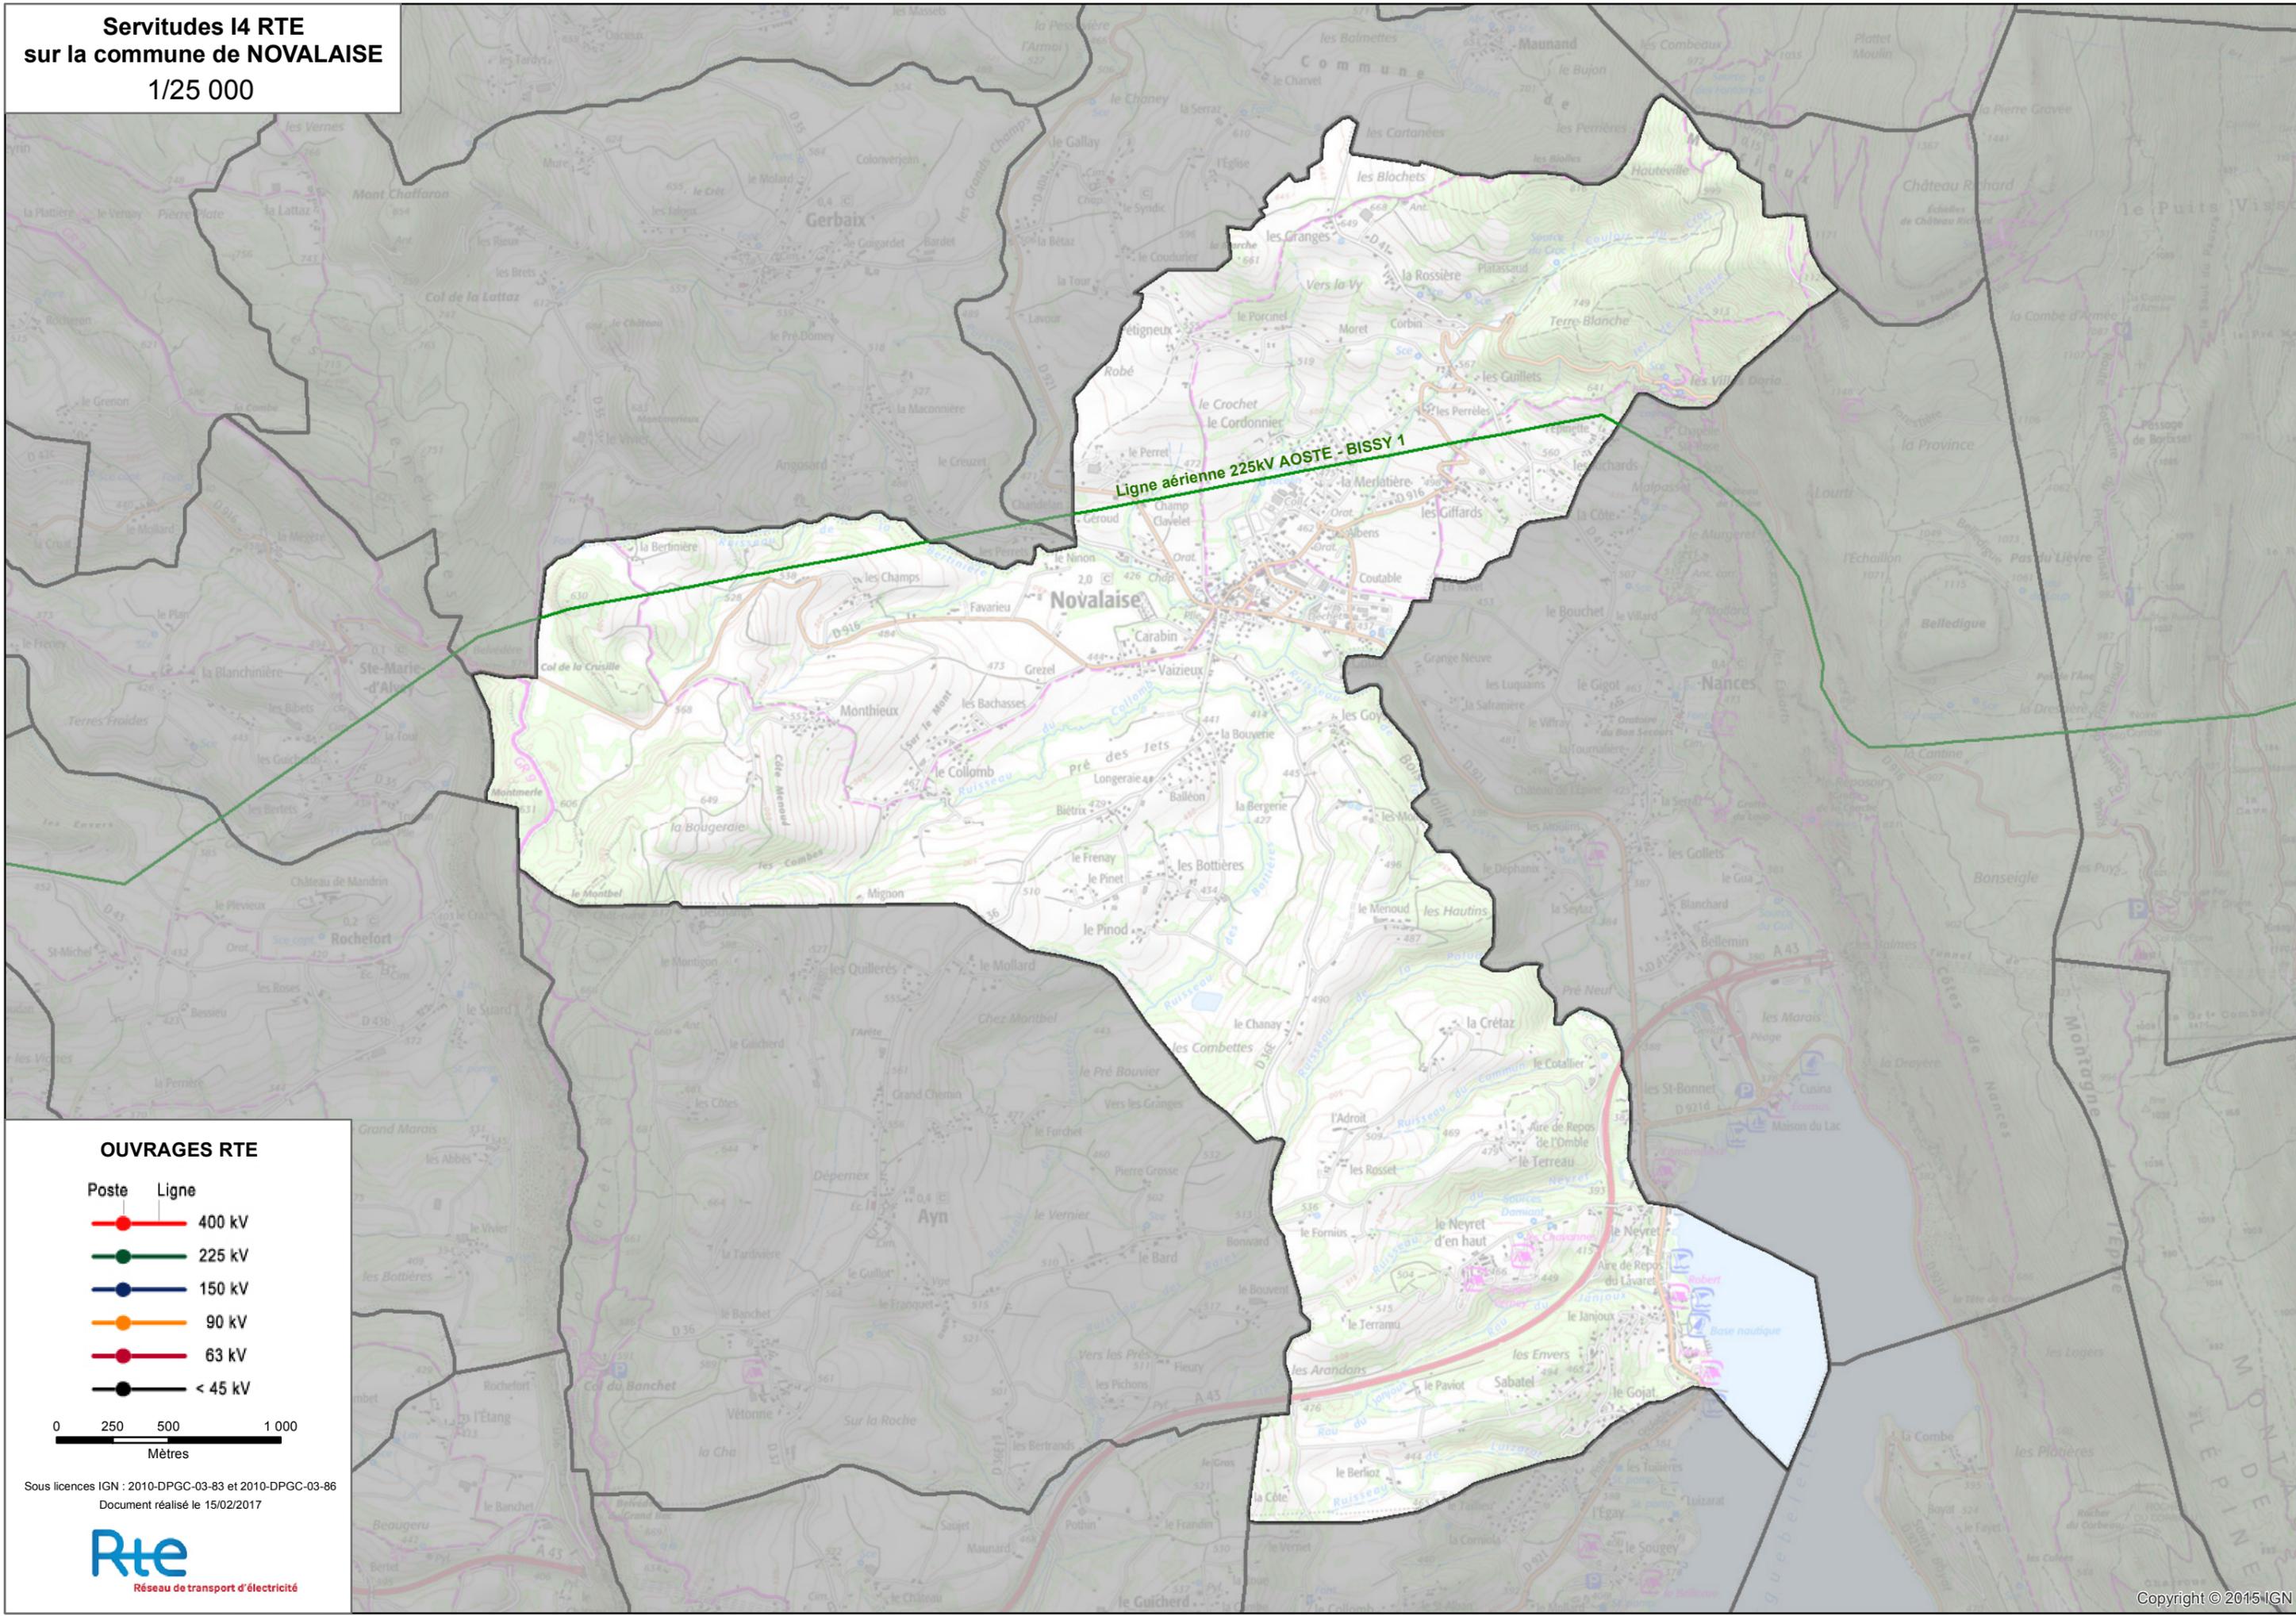

Ligne aérienne 225kV AOSTE - BISSY 1

OUVRAGES RTE

- | Poste | Ligne | Voltage |
|-------|-------|---------|
| | | 400 kV |
| | | 225 kV |
| | | 150 kV |
| | | 90 kV |
| | | 63 kV |
| | | < 45 kV |



Sous licences IGN : 2010-DPGC-03-83 et 2010-DPGC-03-86
 Document réalisé le 15/02/2017

