COMMUNE DE BERNEVAL LE GRAND

REVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS EN ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

APPROBATION

DOSSIER ANNEXE

A

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 07 Octobre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme.

Le Maire,

ANNEXES SANITAIRES

Etudes et Conseils en Urbanisme
11, Rue Pasteur - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE
Tél : 02 32 97 11 91 - Fax : 02 32 97 12 54 - Email : courriel@espacurba.fr

GENERALITES DES RESEAUX

Le classement des terrains en zone U implique qu'ils soient desservis par des réseaux ou que la commune les réalise (article R.123-5 du code de l'urbanisme).
Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation doivent permettre d'admettre immédiatement les constructions ; en conséquence, il conviendra de limiter l'extension de l'urbanisation dans les secteurs où ces conditions ne sont pas remplies.
Les zones ouvertes à l'urbanisation dans le plan local d'urbanisme sont intégrées dans la partie urbanisée : le développement de la commune de BERNEVAL LE GRAND se caractérise d'extensions autour de l'existant. Les amorces de réseaux sont existantes.
Les parcelles vierges à urbaniser, situées en dents creuses dans le centre ville, sont desservies par les réseaux divers : eau potable, électricité et assainissement collectif.
Quant aux zones de développement, il sera nécessaire d'apporter les divers réseaux. La commune pourra instaurer une participation pour voirie et réseaux (P.V.R.).

EAU POTABLE

Le SAEP DIEPPE NORD gère l'eau potable. Chaque foyer dispose d'une télé-relève permettant de connaître la consommation réelle. BERNEVAL LE GRAND n'est pas concernée par des périmètres de protection d'un captage d'eau potable.
Le plan du réseau d'eau potable est joint en annexe.

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Le porter à connaissance rappelle que :
L'article 35-111 de la Loi sur l'Eau du 3 Janvier 1992 fait obligation aux communes ou à leurs établissements publics de coopération de délimiter les zones d'assainissement collectif, non collectif, les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage, le traitement des eaux pluviales, les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage, le traitement des eaux pluviales lorsque la pollution risque de nuire à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Le SAEP DIEPPE NORD gère l'assainissement des eaux usées.

Concernant l'assainissement des eaux usées, un schéma directeur a été réalisé et actualisé en mars 2011. Le plan est joint en annexe de cette notice. L'ensemble du bourg est raccordé au réseau collectif. Les eaux usées sont dirigées vers la station de SAINT MARTIN EN CAMPAGNE.

Information sur les ouvrages de traitement de la commune :
Filière de traitement : boue activée en aération prolongée.
Capacité : 9 000 équivalents/habitants Il n'y a pas de surcharge (6 500 équivalents/habitants).
Date de construction ou de dernière réhabilitation : 1984 Milieu récepteur : la Manche.
Un arrêté préfectoral daté du 9/03/1990 autorise EDF, pour une durée fixée à 10 ans, à utiliser un ouvrage de rejet en mer pour la centrale de Penly.

Conjointement, une convention datée du 11/10/1988, autorise la STEP de Saint-Martin-en-Campagne (6 000 EH, 1200 m3/J, niveaux de rejet 90-30-30-40), à rejeter ses effluents dans l'émissaire global.

Il est à rappeler que la circulaire du 6 décembre 2006 indique qu'en application des articles L.121.1, L.123.1 et R.123.9 du code de l'urbanisme, les ouvertures à l'urbanisation de nouveaux secteurs ne pourront intervenir :

- si la collecte et le traitement des eaux usées qui en seraient issues ne pouvaient pas être effectués dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur,
- et si l'urbanisation n'était pas dans ce cas accompagnée par la programmation de travaux et actions nécessaires à la mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés à l'aval de ces secteurs.

Le plan du réseau d'assainissement est également joint en annexe.

EAUX PLUVIALES

La Communauté de Communes du Petit Caux a réalisé un schéma de gestion des eaux pluviales intercommunal. Les données ont été reprises dans la réflexion du PLU.

RESEAU ELECTRIQUE

Le réseau électrique a été étudié. Pour cela, ERDF a analysé l'ensemble du territoire sur 2 thématiques :

- réseau basse tension,
- réseau haute tension.

Au regard de cette étude, des travaux de renforcement sur le réseau électrique devront être réalisés suivant les quartiers

La présence des transformateurs, leur puissance et capacité résiduelle est reprise sur les plans joints à cette notice.

ORDURES MENAGERES

Déchets ménagers

La Communauté de Communes possède la compétence « ordures ménagères ». Les déchets sont ramassés 1 fois par semaine et sont expédiés sur le site d'IKOS localisé à Fresnoy Folny. Le tri sélectif est également organisé sur la commune. Des containers sont disponibles.

Déchetterie

Située sur la zone artisanale du Bois Nicolas, à la sortie de Saint Martin en Campagne, direction Penly, la déchetterie permet aux habitants de la CCPC de se débarrasser, de leurs encombrants, verre, ferraille, pots de peinture, batteries mais aussi de porter leur tonte de pelouse.

Tri sélectif

Depuis début mai 2004, la collecte sélective est mise en place au sein de la Communauté de Communes du Petit Caux.

72 conteneurs répartis sur les 24 points d'apport volontaire sont installés sur les 18 communes afin que les habitants puissent trier au mieux les déchets tels que les emballages ménagers, le verre les journaux et magazines. Tous les autres déchets doivent être apportés à la déchetterie. Pour familiariser les habitants aux gestes du tri, un guide pratique a été édité par la CCPC, on peut se le procurer à l'accueil, à l'Hôtel Communautaire, 3 rue du Val des Comtes à St Martin en Campagne.

Des bio-composteurs à la disposition des habitants

L'opération lancée en 2005 par la CCPC pour favoriser le développement du compostage à domicile a connu un franc succès, de nombreuses personnes sont venues récupérer leur bio-composteur et se servent désormais de leur compost comme engrais. Une nouvelle commande ayant été passée par la CCPC auprès du fournisseur, des bio-composteurs sont disponibles, renseignements à l'accueil de

L'hôtel Communautaire, 3 rue du Val des Comtes
76 370 Saint Martin en Campagne
Tél 02 35 83 17 57
Tarifs : 320 litres 15 €, 600 litres 23 €, 800 litres 30 €.

Le principe du compostage

Une fois monté, le composteur doit être installé sur une surface plane (environ un mètre carré) sur un sol de préférence retourné ou sarclé. Dans le composteur, on dépose : tontes de gazon, fleurs fanées, mauvaises herbes, déchets de cuisine, épluchures de fruits et de légumes On brasse ce compost avec un outil de jardin, on l'arrose. Six mois plus tard, on obtient un jeune compost.

CIMETIERE

Il existe un cimetière sur la commune, situé en entrée du bourg en bordure de la RD 113. Aucun projet d'extension ou de travaux n'est envisagé pour le moment sur le site.

FRANCE TELECOM

Tout aménagement du réseau téléphonique de BERNEVAL LE GRAND sera réalisé conformément à l'article L 35 du code des P et T (service universel).

Raccordement au réseau téléphonique :

L'autorité qui délivre les permis de construire exigera du bénéficiaire, la réalisation et le financement de l'adduction souterraine du branchement téléphonique jusqu'aux équipements qui existent au droit du terrain (domaines privé et public). Ceci conformément à la loi n°85-729 du 18 Juillet 1985, reprise par l'article L 332-15 du code de l'urbanisme et précisée par le protocole d'accord du 19 Janvier 1993 entre les Ministres de l'Environnement, des Postes et Télécommunications et le Président de France Télécom.

LES VOIRIES

Les voies de circulation desservant les établissements recevant du public, les bâtiments industriels et les habitations doivent permettre l'accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
A ce titre, celles-ci devront répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- largeur de la voie : 8 mètres minimum comprenant les trottoirs, bandes de stationnement et chaussées,
- largeur de la chaussée, bandes de stationnement exclues : 3 m,
- force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton avec un maximum de 90 kilo-newton par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum,
- résistance au poinçonnement : 80N/cm^2 sur une surface minimale de 0,20 m^2,
- rayon intérieur minimum R : 11 m,
- sur largeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 m,
- hauteur libre : 3,50 m,
- pente inférieure à 15 %.

LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Il conviendra de respecter les normes réglementaires à ce sujet, et de veiller à ce que l'implantation des points d'eau permette d'assurer la défense contre l'incendie au fur et à mesure de l'évolution de l'urbanisme et des implantations industrielles.
Les besoins en eau pour la lutte contre l'incendie sont proportionnés aux risques défendre et définis par :

- la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951,
- l'arrêté interministériel du 1er février 1978 approuvant le Règlement d'Instruction et de Manœuvre des sapeurs-pompiers,
- le document technique D 9 - Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau (INESC - FFSA - CNPP),
- l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2009 portant approbation du Règlement Opérationnel du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Il en ressort que les sapeurs-pompiers doivent trouver à proximité de tout risque moyen, au minimum 120 m^3 d'eau utilisables en 2 heures.
Cela peut être satisfait soit par :

- un réseau de distribution d'eau doté de poteaux ou bouches d'incendie de 100 mm normalisés, débitant au minimum 1000 L/mn sous une pression dynamique de 1 bar,
    - l'aménagement de points d'eau naturels,
    - la création de réserves artificielles.

En outre, ces points d'eau naturels ou artificiels devront répondre aux prescriptions suivantes :

1. créer une aire d'aspiration de 32 m^2 minimum (4x8 m),
2. s'assurer que la résistance au soi de la voie conduisant à cette aire, soit suffisante pour supporter un engin de 16 tonnes,
3. veiller à ce que cette aire d'aspiration soit toujours accessible,
4. vérifier que la hauteur d'aspiration soit inférieure à 6 mètres en toutes circonstances,
5. s'assurer que le volume soit en tout temps de 120 m^3 minimum,
6. nettoyer régulièrement cette réserve.

Il faut noter que c'est la première solution qui présente le plus d'avantages tant au niveau de la mise en œuvre, que pour la multiplication des points d'eau.
L'installateur devra délivrer un certificat de conformité de cet appareil

A ce titre, le tableau suivant donne des valeurs de débits et de distances des points d'eau par rapport à certains risques à défendre :

		DEBIT	**DISTANCE du poteau au risque par voies carrossables**	**Distance maximale entre poteaux**
Immeubles d'habitation	**1ere famille 2ème famille**	1 000 L/mn	150 m	200 m
Etablissements recevant du public, Industriels ou commerciaux		1 000 L/mn	150 m	200 m
Etablissements recevant du public de 5ème catégorie		1 000 L/mn	200 m	200 m

Pour des établissements à risques élevés, ces exigences sont augmentées.

Conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2009, portant approbation du Règlement Opérationnel du Service Départemental d'Incendie et de Secours, il conviendra de veiller à ce que l'implantation des points d'eau permette d'assurer la Défense contre l'incendie au fur et à mesure de l'évolution de l'urbanisme et des implantations industrielles.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, le SDIS a été sollicité afin d'établir un état des lieux de la commune quant à la défense incendie. Sur l'ensemble du territoire, cette dernière est assurée par 7 poteaux incendie.

LEGENDE

- Etage pression (5)
- Etage pression (4)
- Etage pression (6)
- Moyen service
- Moyen-bas service
- Etage pression (1)
- Haut service
- Etage pression (2)
- Etage pression (3)
- Bas service

- Refoulement Ass
- Réseau eaux usées

N O E S

INDEX DES RUES

AV DES CISEAUX	Berneval-le-Grand	CG22	4 13
AV DES RIDEAUX	Berneval-le-Grand	CG22	4 13
AV DU CAPTAIN PORTHEOUS	Berneval-le-Grand	CG22 CF22 CF23	4 13
AV DU PONT	Berneval-le-Grand	CG21	4 13
AV MARIE ALEXIS	Berneval-le-Grand	CG22	4 13
AV RAUSS	Berneval-le-Grand	CG21 CG22 CF22 CF23	4 13
AV ROUVIER	Berneval-le-Grand	CG22	4 13
CHE DE VARGEMONT	Berneval-le-Grand	CF26 CF25	4 13
CHE DES FORRIERES	Berneval-le-Grand	CF25	4 13
CHE MAT DU PAVILLON	Berneval-le-Grand	CF22	4 13
IMP ANGELE FAURE	Berneval-le-Grand	CF25	4 13
LE PLAIN MARCHE	Berneval-le-Grand	CF22 CE22	4 13
LOT LE CLOS NORMAND	Berneval-le-Grand	CF25	4 13
PL DE L EGLISE	Berneval-le-Grand	CF23 CE23	4 13
R ALEXANDRE DUMAS	Berneval-le-Grand	CE23 CF22 CF23	4 13
R AUGUSTE RENOIR	Berneval-le-Grand	CF24	4 13
R DE VERDUN	Berneval-le-Grand	CF24 CF23	4 13
R DU COMMANDO NUMERO 3	Berneval-le-Grand	CG22	4 13
R DU GENERAL LECLERC	Berneval-le-Grand	CF23 CE22 CE23	4 13
R DU 8 MAI	Berneval-le-Grand	CF23 CF24 CG23	4 13
R GUSTAVE FLAUBERT	Berneval-le-Grand	CF25 CF24	4 13
R GUY DE MAUPASSANT	Berneval-le-Grand	CF24	4 13
R JEAN MOULIN	Berneval-le-Grand	CF24	4 13
R JEANNE D ARC	Berneval-le-Grand	CF23 CF22	4 13
R JULES FERRY	Berneval-le-Grand	CF23	4 13
R MADAME COTY	Berneval-le-Grand	CF23	4 13
R MARIE ALEXIS	Berneval-le-Grand	CG22	4 13
R MAX PARMENT	Berneval-le-Grand	CF24 CF23	4 13
R PASTEUR	Berneval-le-Grand	CF24 CF23 CE24	4 13
R PIERRE ET MARIE CURIE	Berneval-le-Grand	CF25 CF26 CF24	4 9 13
R VICTOR HUGO	Berneval-le-Grand	CF23	4 13
AV DE LA PLAGE	Saint-Martin-en-Campagne	CG21	4 13
AV DES ALBATROS	Saint-Martin-en-Campagne	CH21 CH22	4 6 13
AV DES CANARDS SAUVAGES	Saint-Martin-en-Campagne	CH21	4 6 13
AV DES CISEAUX	Saint-Martin-en-Campagne	CG22 CG21	4 13
AV DES CORMORANS	Saint-Martin-en-Campagne	CG21	4 13
AV DES COTEAUX	Saint-Martin-en-Campagne	CH21 CG21 CG22	4 6 13
AV DES FALAISES	Saint-Martin-en-Campagne	CH21 CG21	4 5 6 13
AV DES GOELANDS	Saint-Martin-en-Campagne	CH21	4 6 13
AV DES GREBES	Saint-Martin-en-Campagne	CH22 CG22 CH21	4 5 6 13
AV DES MOUETTES	Saint-Martin-en-Campagne	CH22 CH21	4 6 13
AV DES PELICANS	Saint-Martin-en-Campagne	CG21	4 13
AV DES PETRELS	Saint-Martin-en-Campagne	CH21	4 6 13
AV DU PONT	Saint-Martin-en-Campagne	CG21	4 13
AV DU RAVIN	Saint-Martin-en-Campagne	CG21 CH21	4 5 6 13
AV MARIE ALEXIS	Saint-Martin-en-Campagne	CG21 CG22	4 13
AV ROUVIER	Saint-Martin-en-Campagne	CG22 CG21	4 13
R DE ST MARTIN	Saint-Martin-en-Campagne	CH22 CH21	4 5 6 13
R DE VASSONVILLE	Saint-Martin-en-Campagne	CH21 CG21 CI21	4 5 6 13
R DU 19 AOUT 1942	Saint-Martin-en-Campagne	CI22 CH22 CH21	4 5 6 13

SAEP DIEPPE NORD

Codification Qualité : I.E.U0097.004.A	Date de création : 05/10/2010	Date de mise à jour : 05/10/2010	Dessiné par : CLERMOND

GESTION DU PATRIMOINE RESEAU

PLAN RESEAU AEP

└Berneval le Grand

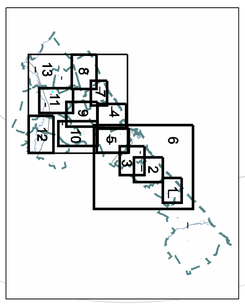


Planche 4
Echelle 1/2500

AGENCE DE DIEPPE
ROUTE DES FALAISES
76200 DIEPPE
TEL : 02.35.06.81.81
FAX : 02.35.06.06.02

VEOLIA EAU

Visa Bureau d'étude

Visa Responsable service

CE CF CG CH

21 22 23 24 25

le mât de pavillon

falaise du crocq

le fileux

la salle

le chemin d'ancourt

le petit berneval

saint-martin plage

le crèvecœur

les basses fosses

les forières

forières des basses fosses

le vassoury

rambures

AV DES FALAISES
AV DU RAVIN
AV DU PONT
AV ROUVIER
AV MARIE ALEXIS
AV DES COTEAUX
AV DES CHARDONNERETS
AV DES MOUETTES
AV DES GREBES
AV DES PETRELS
AV DES ALBATROS
AV DES CANARDS SAUVAGES
AV DES CORMORANS
AV DES GOELANDS
AV DES CISEAUX
AV DU CAPTAIN PORTHEOUS
AV RAUSS
R DU PLAIN MARCHE
R ALEXANDRE DUMAS
R DU GENERAL LECLERC
R JEANNE D ARC
R VICTOR HUGO
R MADAME COTY
R JULES FERRY
R DU 8 MAI
R GUY DE MAUPASSANT
R AUGUSTE RENOIR
R PASTEUR
R JEAN MOULIN
R PIERRE ET MARIE CURIE
R GUSTAVE FLAUBERT
R DE VERDUN
CHE DES FORRIERES
CHE MAT DU PAVILLON
PL DE L EGLISE
IMP ANGELE FAURE
LOT LE CLOS NORMAND
R DE VASSONVILLE
R DE ST MARTIN
SE
VF
63 PVC
90 PVC
140 PVC
160 PVC
125 PVC
90 PEHD
60 A
80 A
100 A
100

LEGENDE

Bouche
- Grille
- Avaloir

Ouvrage
- Station d'épuration
- Poste de relèvement
- Poste refoulement
- Station Sous Vide

Regard
- Etage arrasion (6)
- Etage pression (4)
- Moyen service
- Etage pression (3)
- Moyen-bas service
- Etage pression (1)
- Haut service
- Etage pression (2)
- Bas service

- Refoulement Ass
- Réseau eaux usées

N O E S

INDEX DES RUES

AV DES CISEAUX	Berneval-le-Grand	CG22	2 6
AV DES RIDEAUX	Berneval-le-Grand	CG22	2 6
AV DU CAPTAIN PORTHEOUS	Berneval-le-Grand	CG22 CF22 CF23	2 6
AV DU PONT	Berneval-le-Grand	CG21	2 6
AV MARIE ALEXIS	Berneval-le-Grand	CG22	2 6
AV RAUSS	Berneval-le-Grand	CG21 CG22 CF22 CF23	2 6
AV ROUVIER	Berneval-le-Grand	CG22	2 6
CHE DE VARGEMONT	Berneval-le-Grand	CF26 CF25	2 6 7
CHE DES FORRIERES	Berneval-le-Grand	CF25	2 6
CHE MAT DU PAVILLON	Berneval-le-Grand	CF22	2 6
IMP ANGELE FAURE	Berneval-le-Grand	CF25	2 6
LE PLAIN MARCHE	Berneval-le-Grand	CF22 CE22	2 6
LOT LE CLOS NORMAND	Berneval-le-Grand	CF25	2 6
PL DE L EGLISE	Berneval-le-Grand	CF23 CE23	2 6
R ALEXANDRE DUMAS	Berneval-le-Grand	CE23 CF22 CF23	2 6
R AUGUSTE RENOIR	Berneval-le-Grand	CF24	2 6
R DE VERDUN	Berneval-le-Grand	CF24 CF23	2 6
R DU COMMANDO NUMERO 3	Berneval-le-Grand	CG22	2 6
R DU GENERAL LECLERC	Berneval-le-Grand	CF23 CE22 CE23	2 6
R DU 8 MAI	Berneval-le-Grand	CF23 CF24 CG23	2 6
R GUSTAVE FLAUBERT	Berneval-le-Grand	CF25 CF24	2 6 7
R GUY DE MAUPASSANT	Berneval-le-Grand	CF24	2 6
R JEAN MOULIN	Berneval-le-Grand	CF24	2 6
R JEANNE D ARC	Berneval-le-Grand	CF23 CF22	2 6
R JULES FERRY	Berneval-le-Grand	CF23	2 6
R MADAME COTY	Berneval-le-Grand	CF23	2 6
R MARIE ALEXIS	Berneval-le-Grand	CG22	2 6
R MAX PARMENT	Berneval-le-Grand	CF24 CF23	2 6
R PASTEUR	Berneval-le-Grand	CF24 CF23 CE24	2 6
R PIERRE ET MARIE CURIE	Berneval-le-Grand	CF25 CF26 CF24	2 6 7
R VICTOR HUGO	Berneval-le-Grand	CF23	2 6
AV DE LA PLAGE	Saint-Martin-en-Campagne	CG21	2 6
AV DES ALBATROS	Saint-Martin-en-Campagne	CH21 CH22	2 6
AV DES CANARDS SAUVAGES	Saint-Martin-en-Campagne	CH21	2 6
AV DES CISEAUX	Saint-Martin-en-Campagne	CG22 CG21	2 6
AV DES CORMORANS	Saint-Martin-en-Campagne	CG21	2 6
AV DES COTEAUX	Saint-Martin-en-Campagne	CH21 CG21 CG22	2 6
AV DES FALAISES	Saint-Martin-en-Campagne	CH21 CG21	2 6
AV DES GOELANDS	Saint-Martin-en-Campagne	CH21	2 6
AV DES GREBES	Saint-Martin-en-Campagne	CH22 CG22 CH21	2 3 4 6
AV DES MOUETTES	Saint-Martin-en-Campagne	CH22 CH21	2 6
AV DES PELICANS	Saint-Martin-en-Campagne	CG21	2 6
AV DES PETRELS	Saint-Martin-en-Campagne	CH21	2 6
AV DU PONT	Saint-Martin-en-Campagne	CG21	2 6
AV DU RAVIN	Saint-Martin-en-Campagne	CG21 CH21	2 6
AV MARIE ALEXIS	Saint-Martin-en-Campagne	CG21 CG22	2 6
AV ROUVIER	Saint-Martin-en-Campagne	CG22 CG21	2 6
R DE ST MARTIN	Saint-Martin-en-Campagne	CH22 CH21	2 3 6
R DE VASSONVILLE	Saint-Martin-en-Campagne	CH21 CG21 CI21	2 3 4 6
R DU 19 AOUT 1942	Saint-Martin-en-Campagne	CG22 CH22 CH21	2 3 4 6

Région Dieppe Nord-SAEPA (A)


Codification Qualité : I.A.U9023.002.A | Date de création : 10/12/2009 | Date de mise à jour : 10/12/2009 | Dessiné par : JM BERTHO

GESTION DU PATRIMOINE RESEAU

PLAN DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

└Berneval le Grand, Saint Martin en Campagne

Planche 2
Echelle 1/2500

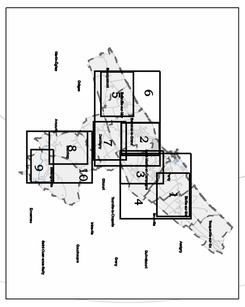

AGENCE DE DIEPPE
ROUTE DES FALAISES
76202 DIEPPE
TEL : 02.35.06.81.81
FAX : 02.35.06.06.02
VEOLIA EAU

Visa Bureau d'étude

Visa Responsable service

PR_STMARTCAMP_FALAISES
PR_STMARTCAMP_SECOURS
PR_STMARTCAMP_RAVIN
PR_STMARTCAMP_1ROUVIER
PR_STMARTCAMP_2ROUVIER
PR_BERNEVAL_LECLERC
PR_BERNEVAL_PORTHEOUS

saint-martin plage
le mât de pavillon
le petit berneval
le crèvecœur
la salle
les basses fosses
les forières
forières des basses fosses
le chemin d'ancourt
le vassoury
rambures

SIAEPA DE LA REGION DE DIEPPE NORD

Commune de BERNEVAL LE GRAND

ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Zonage d'assainissement proposé

Numéro d'affaire: 30 000
Echelle: 1/4000
Phase: 1

Référence du plan	Indice
Zonage	01

nom du fichier : BERNEVAL LE GRAND_ANC.DWG
type de repère altimétrique : NGF
type de repère planimétrique : xy

Localisation du dessin dans l'ensemble du projet
N:\LFICSOG\SEINEMAR31512\TECHNIQUE\PHASE 1\PLANS

SOGETI Ingénierie

Siège social :
387, rue des Champs B.P. N° 509 - 76235 BOIS GUILLAUME Cedex
Tél : 02.35.59.49.39 - Fax : 02.35.59.84.94
www.sogeti.fr
Agences :
CAEN - ORLEANS - REIMS - VILLENEUVE D'ASCQ
Antennes :
ALENÇON - LE HAVRE

INDICE	OBJET DE L'INDICE	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
01	Création	Mars 2011	H.DAVIET	D. BOURGEON

LEGENDE

ZONE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PROPOSEE

LEGENDE

Réseau d'assainissement existant

RESEAU GRAVITAIRE
CONDUITE DE REFOULEMENT
POSTE DE REFOULEMENT/RELEVEMENT

Réseau d'assainissement projeté – étude

RESEAU GRAVITAIRE
CONDUITE DE REFOULEMENT
POSTE DE REFOULEMENT/RELEVEMENT

Arrivée refoulement de BELLEVILLE/MER

Arrivée refoulement de GRAINCOURT

Vers GRAINCOURT

Vers STEP de ST MARTIN CAMPAGNE

Vers ST MARTIN CAMPAGNE

LA MANCHE

BERNEVAL LE GRAND

COMMUNE DE DERCHIGNY

COMMUNE DE SAINT MARTIN EN CAMPAGNE

RD 113 · RD 54 · RD 925 · CR 22 · CR 25 · CR 3 · CR 6 · CR 7 · CR 8 · CR 9 · CR 10 · CR 11 · CR 12 · CR 13 · CR 14 · CR 15 · CR 16 · CR 17 · CR 18 · CR 19 · CR 20 · CR 21 · CR 23 · CR 24 · CR 26 · CR 27 · CR 28 · CR 29 · CR 30 · CR 31 · CR 32 · CR 33 · CR 34 · CR 35 · CR 36 · CR 37 · CR 38 · CR 39 · CR 40 · CR 41 · CR 42 · CR 43 · CR 44 · CR 45 · CR 46 · CR 47 · CR 48 · CR 49 · CR 50 · CR 51 · CR 52 · CR 53 · CR 54 · CR 55 · CR 56 · CR 57 · CR 58 · CR 59 · CR 60 · CR 61 · CR 62 · CR 63 · CR 64 · CR 65 · CR 66 · CR 67 · CR 68 · CR 69 · CR 70 · CR 71 · CR 72 · CR 73 · CR 74 · CR 75 · CR 76 · CR 77 · CR 78 · CR 79 · CR 80 · CR 81 · CR 82 · CR 83 · CR 84 · CR 85 · CR 86 · CR 87 · CR 88 · CR 89 · CR 90 · CR 91 · CR 92 · CR 93 · CR 94 · CR 95 · CR 96 · CR 97 · CR 98 · CR 99 · CR 100 · CR 101 · CR 102 · CR 103 · CR 104 · CR 105 · CR 106 · CR 107 · CR 108 · CR 109 · CR 110 · CR 111 · CR 112 · CR 113 · CR 114 · CR 115 · CR 116 · CR 117 · CR 118 · CR 119 · CR 120 · CR 121 · CR 122 · CR 123 · CR 124 · CR 125 · CR 126 · CR 127 · CR 128 · CR 129 · CR 130 · CR 131 · CR 132 · CR 133 · CR 134 · CR 135 · CR 136 · CR 137 · CR 138 · CR 139 · CR 140 · CR 141 · CR 142 · CR 143 · CR 144 · CR 145 · CR 146 · CR 147 · CR 148 · CR 149 · CR 150 · CR 151 · CR 152 · CR 153 · CR 154 · CR 155 · CR 156 · CR 157 · CR 158 · CR 159 · CR 160 · CR 161 · CR 162 · CR 163 · CR 164 · CR 165 · CR 166 · CR 167 · CR 168 · CR 169 · CR 170 · CR 171 · CR 172 · CR 173 · CR 174 · CR 175 · CR 176 · CR 177 · CR 178 · CR 179 · CR 180 · CR 181 · CR 182 · CR 183 · CR 184 · CR 185 · CR 186 · CR 187 · CR 188 · CR 189 · CR 190 · CR 191 · CR 192 · CR 193 · CR 194 · CR 195 · CR 196 · CR 197 · CR 198 · CR 199 · CR 200 · CR 201 · CR 202 · CR 203 · CR 204 · CR 205 · CR 206 · CR 207 · CR 208 · CR 209 · CR 210 · CR 211 · CR 212 · CR 213 · CR 214 · CR 215 · CR 216 · CR 217 · CR 218 · CR 219 · CR 220 · CR 221 · CR 222 · CR 223 · CR 224 · CR 225 · CR 226 · CR 227 · CR 228 · CR 229 · CR 230 · CR 231 · CR 232 · CR 233 · CR 234 · CR 235 · CR 236 · CR 237 · CR 238 · CR 239 · CR 240 · CR 241 · CR 242 · CR 243 · CR 244 · CR 245 · CR 246 · CR 247 · CR 248 · CR 249 · CR 250 · CR 251 · CR 252 · CR 253 · CR 254 · CR 255 · CR 256 · CR 257 · CR 258 · CR 259 · CR 260 · CR 261 · CR 262 · CR 263 · CR 264 · CR 265 · CR 266 · CR 267 · CR 268 · CR 269 · CR 270 · CR 271 · CR 272 · CR 273 · CR 274 · CR 275 · CR 276 · CR 277 · CR 278 · CR 279 · CR 280 · CR 281 · CR 282 · CR 283 · CR 284 · CR 285 · CR 286 · CR 287 · CR 288 · CR 289 · CR 290 · CR 291 · CR 292 · CR 293 · CR 294 · CR 295 · CR 296 · CR 297 · CR 298 · CR 299 · CR 300 · CR 301 · CR 302 · CR 303 · CR 304 · CR 305 · CR 306 · CR 307 · CR 308 · CR 309 · CR 310 · CR 311 · CR 312 · CR 313 · CR 314 · CR 315 · CR 316 · CR 317 · CR 318 · CR 319 · CR 320 · CR 321 · CR 322 · CR 323 · CR 324 · CR 325 · CR 326 · CR 327 · CR 328 · CR 329 · CR 330 · CR 331 · CR 332 · CR 333 · CR 334 · CR 335 · CR 336 · CR 337 · CR 338 · CR 339 · CR 340 · CR 341 · CR 342 · CR 343 · CR 344 · CR 345 · CR 346 · CR 347 · CR 348 · CR 349 · CR 350 · CR 351 · CR 352 · CR 353 · CR 354 · CR 355 · CR 356 · CR 357 · CR 358 · CR 359 · CR 360 · CR 361 · CR 362 · CR 363 · CR 364 · CR 365 · CR 366 · CR 367 · CR 368 · CR 369 · CR 370 · CR 371 · CR 372 · CR 373 · CR 374 · CR 375 · CR 376 · CR 377 · CR 378 · CR 379 · CR 380 · CR 381 · CR 382 · CR 383 · CR 384 · CR 385 · CR 386 · CR 387 · CR 388 · CR 389 · CR 390 · CR 391 · CR 392 · CR 393 · CR 394 · CR 395 · CR 396 · CR 397 · CR 398 · CR 399 · CR 400 · CR 401 · CR 402 · CR 403 · CR 404 · CR 405 · CR 406 · CR 407 · CR 408 · CR 409 · CR 410 · CR 411 · CR 412 · CR 413 · CR 414 · CR 415 · CR 416 · CR 417 · CR 418 · CR 419 · CR 420 · CR 421 · CR 422 · CR 423 · CR 424 · CR 425 · CR 426 · CR 427 · CR 428 · CR 429 · CR 430 · CR 431 · CR 432 · CR 433 · CR 434 · CR 435 · CR 436 · CR 437 · CR 438 · CR 439 · CR 440 · CR 441 · CR 442 · CR 443 · CR 444 · CR 445 · CR 446 · CR 447 · CR 448 · CR 449 · CR 450 · CR 451 · CR 452 · CR 453 · CR 454 · CR 455 · CR 456 · CR 457 · CR 458 · CR 459 · CR 460 · CR 461 · CR 462 · CR 463 · CR 464 · CR 465 · CR 466 · CR 467 · CR 468 · CR 469 · CR 470 · CR 471 · CR 472 · CR 473 · CR 474 · CR 475 · CR 476 · CR 477 · CR 478 · CR 479 · CR 480 · CR 481 · CR 482 · CR 483 · CR 484 · CR 485 · CR 486 · CR 487 · CR 488 · CR 489 · CR 490 · CR 491 · CR 492 · CR 493 · CR 494 · CR 495 · CR 496 · CR 497 · CR 498 · CR 499 · CR 500 · CR 501 · CR 502 · CR 503 · CR 504 · CR 505 · CR 506 · CR 507 · CR 508 · CR 509 · CR 510 · CR 511 · CR 512 · CR 513 · CR 514 · CR 515 · CR 516 · CR 517 · CR 518 · CR 519 · CR 520 · CR 521 · CR 522 · CR 523 · CR 524 · CR 525 · CR 526 · CR 527 · CR 528 · CR 529 · CR 530 · CR 531 · CR 532 · CR 533 · CR 534 · CR 535 · CR 536 · CR 537 · CR 538 · CR 539 · CR 540 · CR 541 · CR 542 · CR 543 · CR 544 · CR 545 · CR 546 · CR 547 · CR 548 · CR 549 · CR 550 · CR 551 · CR 552 · CR 553 · CR 554 · CR 555 · CR 556 · CR 557 · CR 558 · CR 559 · CR 560 · CR 561 · CR 562 · CR 563 · CR 564 · CR 565 · CR 566 · CR 567 · CR 568 · CR 569 · CR 570 · CR 571 · CR 572 · CR 573 · CR 574 · CR 575 · CR 576 · CR 577 · CR 578 · CR 579 · CR 580 · CR 581 · CR 582 · CR 583 · CR 584 · CR 585 · CR 586 · CR 587 · CR 588 · CR 589 · CR 590 · CR 591 · CR 592 · CR 593 · CR 594 · CR 595 · CR 596 · CR 597 · CR 598 · CR 599 · CR 600 · CR 601 · CR 602 · CR 603 · CR 604 · CR 605 · CR 606 · CR 607 · CR 608 · CR 609 · CR 610 · CR 611 · CR 612 · CR 613 · CR 614 · CR 615 · CR 616 · CR 617 · CR 618 · CR 619 · CR 620 · CR 621 · CR 622 · CR 623 · CR 624 · CR 625 · CR 626 · CR 627 · CR 628 · CR 629 · CR 630 · CR 631 · CR 632 · CR 633 · CR 634 · CR 635 · CR 636 · CR 637 · CR 638 · CR 639 · CR 640 · CR 641 · CR 642 · CR 643 · CR 644 · CR 645 · CR 646 · CR 647 · CR 648 · CR 649 · CR 650 · CR 651 · CR 652 · CR 653 · CR 654 · CR 655 · CR 656 · CR 657 · CR 658 · CR 659 · CR 660 · CR 661 · CR 662 · CR 663 · CR 664 · CR 665 · CR 666 · CR 667 · CR 668 · CR 669 · CR 670 · CR 671 · CR 672 · CR 673 · CR 674 · CR 675 · CR 676 · CR 677 · CR 678 · CR 679 · CR 680 · CR 681 · CR 682 · CR 683 · CR 684 · CR 685 · CR 686 · CR 687 · CR 688 · CR 689 · CR 690 · CR 691 · CR 692 · CR 693 · CR 694 · CR 695 · CR 696 · CR 697 · CR 698 · CR 699 · CR 700 · CR 701 · CR 702 · CR 703 · CR 704 · CR 705 · CR 706 · CR 707 · CR 708 · CR 709 · CR 710 · CR 711 · CR 712 · CR 713 · CR 714 · CR 715 · CR 716 · CR 717 · CR 718 · CR 719 · CR 720 · CR 721 · CR 722 · CR 723 · CR 724 · CR 725 · CR 726 · CR 727 · CR 728 · CR 729 · CR 730 · CR 731 · CR 732 · CR 733 · CR 734 · CR 735 · CR 736 · CR 737 · CR 738 · CR 739 · CR 740 · CR 741 · CR 742 · CR 743 · CR 744 · CR 745 · CR 746 · CR 747 · CR 748 · CR 749 · CR 750 · CR 751 · CR 752 · CR 753 · CR 754 · CR 755 · CR 756 · CR 757 · CR 758 · CR 759 · CR 760 · CR 761 · CR 762 · CR 763 · CR 764 · CR 765 · CR 766 · CR 767 · CR 768 · CR 769 · CR 770 · CR 771 · CR 772 · CR 773 · CR 774 · CR 775 · CR 776 · CR 777 · CR 778 · CR 779 · CR 780 · CR 781 · CR 782 · CR 783 · CR 784 · CR 785 · CR 786 · CR 787 · CR 788 · CR 789 · CR 790 · CR 791 · CR 792 · CR 793 · CR 794 · CR 795 · CR 796 · CR 797 · CR 798 · CR 799 · CR 800 · CR 801 · CR 802 · CR 803 · CR 804 · CR 805 · CR 806 · CR 807 · CR 808 · CR 809 · CR 810 · CR 811 · CR 812 · CR 813 · CR 814 · CR 815 · CR 816 · CR 817 · CR 818 · CR 819 · CR 820 · CR 821 · CR 822 · CR 823 · CR 824 · CR 825 · CR 826 · CR 827 · CR 828 · CR 829 · CR 830 · CR 831 · CR 832 · CR 833 · CR 834 · CR 835 · CR 836 · CR 837 · CR 838 · CR 839 · CR 840 · CR 841 · CR 842 · CR 843 · CR 844 · CR 845 · CR 846 · CR 847 · CR 848 · CR 849 · CR 850 · CR 851 · CR 852 · CR 853 · CR 854 · CR 855 · CR 856 · CR 857 · CR 858 · CR 859 · CR 860 · CR 861 · CR 862 · CR 863 · CR 864 · CR 865 · CR 866 · CR 867 · CR 868 · CR 869 · CR 870 · CR 871 · CR 872 · CR 873 · CR 874 · CR 875 · CR 876 · CR 877 · CR 878 · CR 879 · CR 880 · CR 881 · CR 882 · CR 883 · CR 884 · CR 885 · CR 886 · CR 887 · CR 888 · CR 889 · CR 890 · CR 891 · CR 892 · CR 893 · CR 894 · CR 895 · CR 896 · CR 897 · CR 898 · CR 899 · CR 900 · CR 901 · CR 902 · CR 903 · CR 904 · CR 905 · CR 906 · CR 907 · CR 908 · CR 909 · CR 910 · CR 911 · CR 912 · CR 913 · CR 914 · CR 915 · CR 916 · CR 917 · CR 918 · CR 919 · CR 920 · CR 921 · CR 922 · CR 923 · CR 924 · CR 925 · CR 926 · CR 927 · CR 928 · CR 929 · CR 930 · CR 931 · CR 932 · CR 933 · CR 934 · CR 935 · CR 936 · CR 937 · CR 938 · CR 939 · CR 940 · CR 941 · CR 942 · CR 943 · CR 944 · CR 945 · CR 946 · CR 947 · CR 948 · CR 949 · CR 950 · CR 951 · CR 952 · CR 953 · CR 954 · CR 955 · CR 956 · CR 957 · CR 958 · CR 959 · CR 960 · CR 961 · CR 962 · CR 963 · CR 964 · CR 965 · CR 966 · CR 967 · CR 968 · CR 969 · CR 970 · CR 971 · CR 972 · CR 973 · CR 974 · CR 975 · CR 976 · CR 977 · CR 978 · CR 979 · CR 980 · CR 981 · CR 982 · CR 983 · CR 984 · CR 985 · CR 986 · CR 987 · CR 988 · CR 989 · CR 990 · CR 991 · CR 992 · CR 993 · CR 994 · CR 995 · CR 996 · CR 997 · CR 998 · CR 999 · CR 1000



BERNEVAL LE GRAND
INSEE: 76081
LE 06/07/2011

Légende

Puissance TFO

- 50 kva
- 100 kva
- 160 kva
- 250 kva
- 400 kva
- 630 kva
- 1000 kva


Coeff TFO

- 0 - 50%
- 50 - 70%
- 70 - 90%
- > 90%

Marge dU/U Disponible par Rapport au dU Max du Poste

- < à 1%
- de 1 à 5%
- de 5 à 10%
- > à 10%

eRDF
ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE

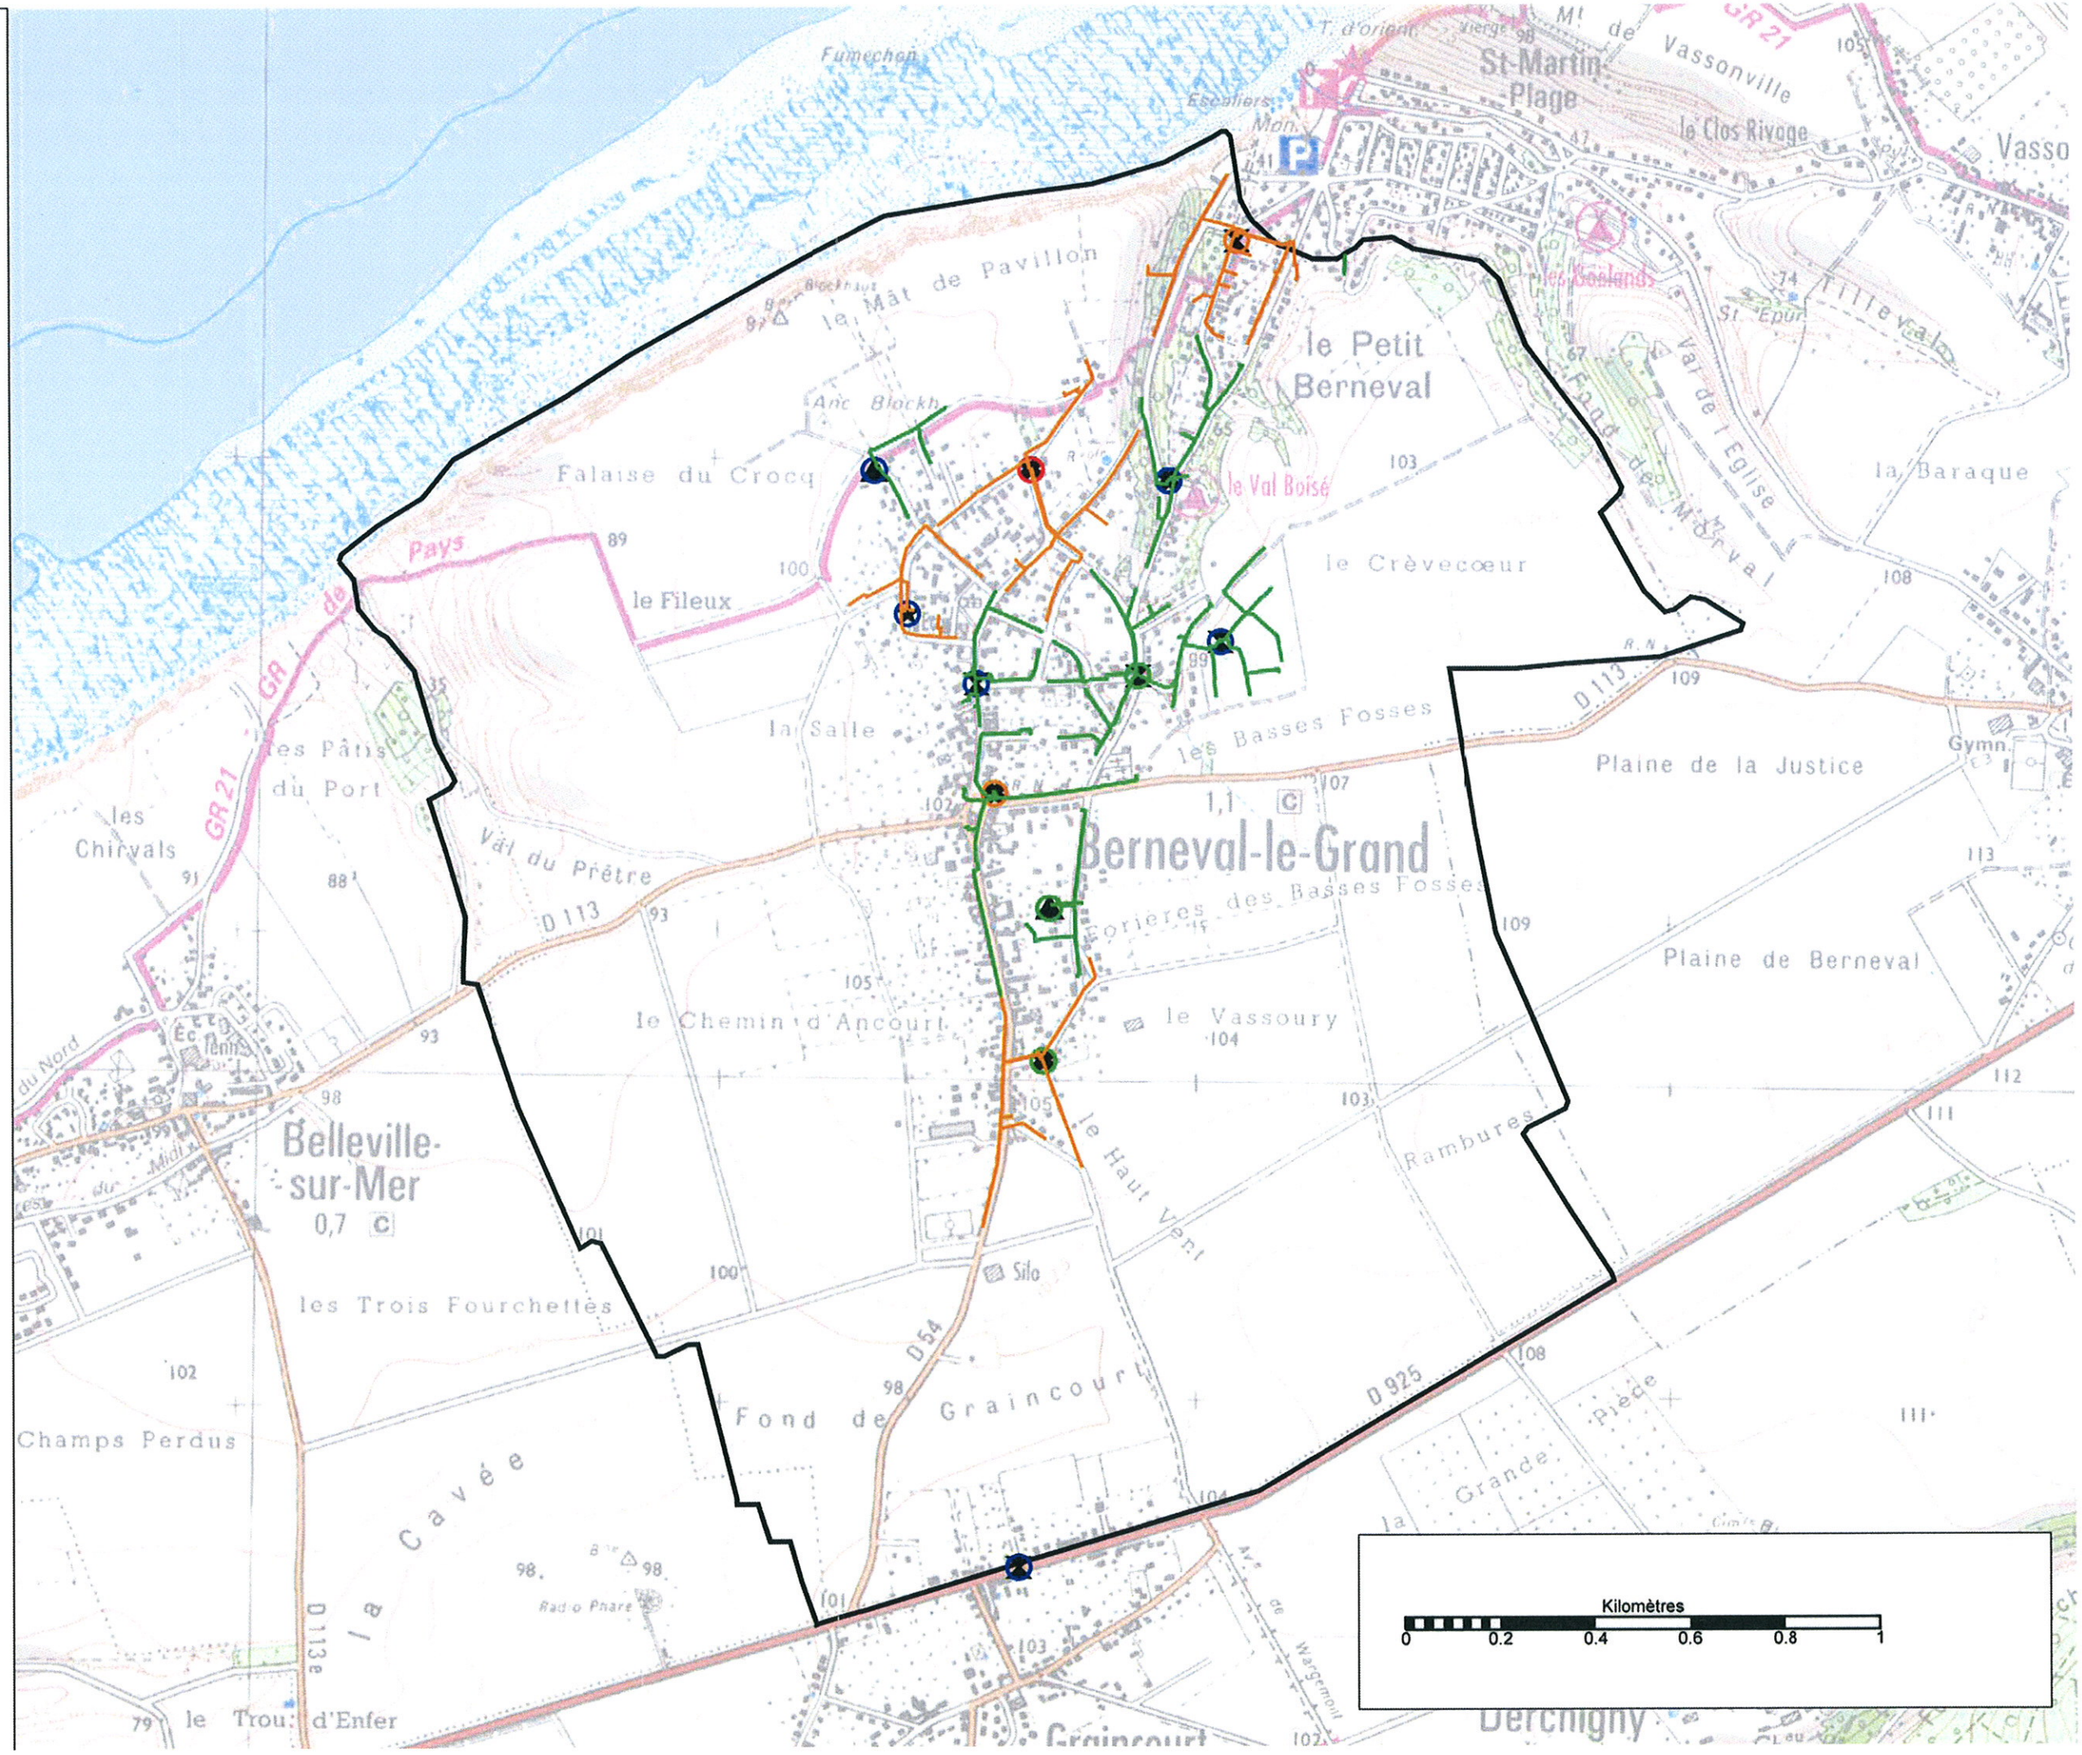

BERNEVAL LE GRAND
INSEE: 76081
LE 06/07/2011

Légende


Puissance TFO

- 50 kva
- 100 kva
- 160 kva
- 250 kva
- 400 kva
- 630 kva
- 1000 kva

Coeff TFO

- 0 - 50%
- 50 - 70%
- 70 - 90%
- > 90%

Réseau HTA

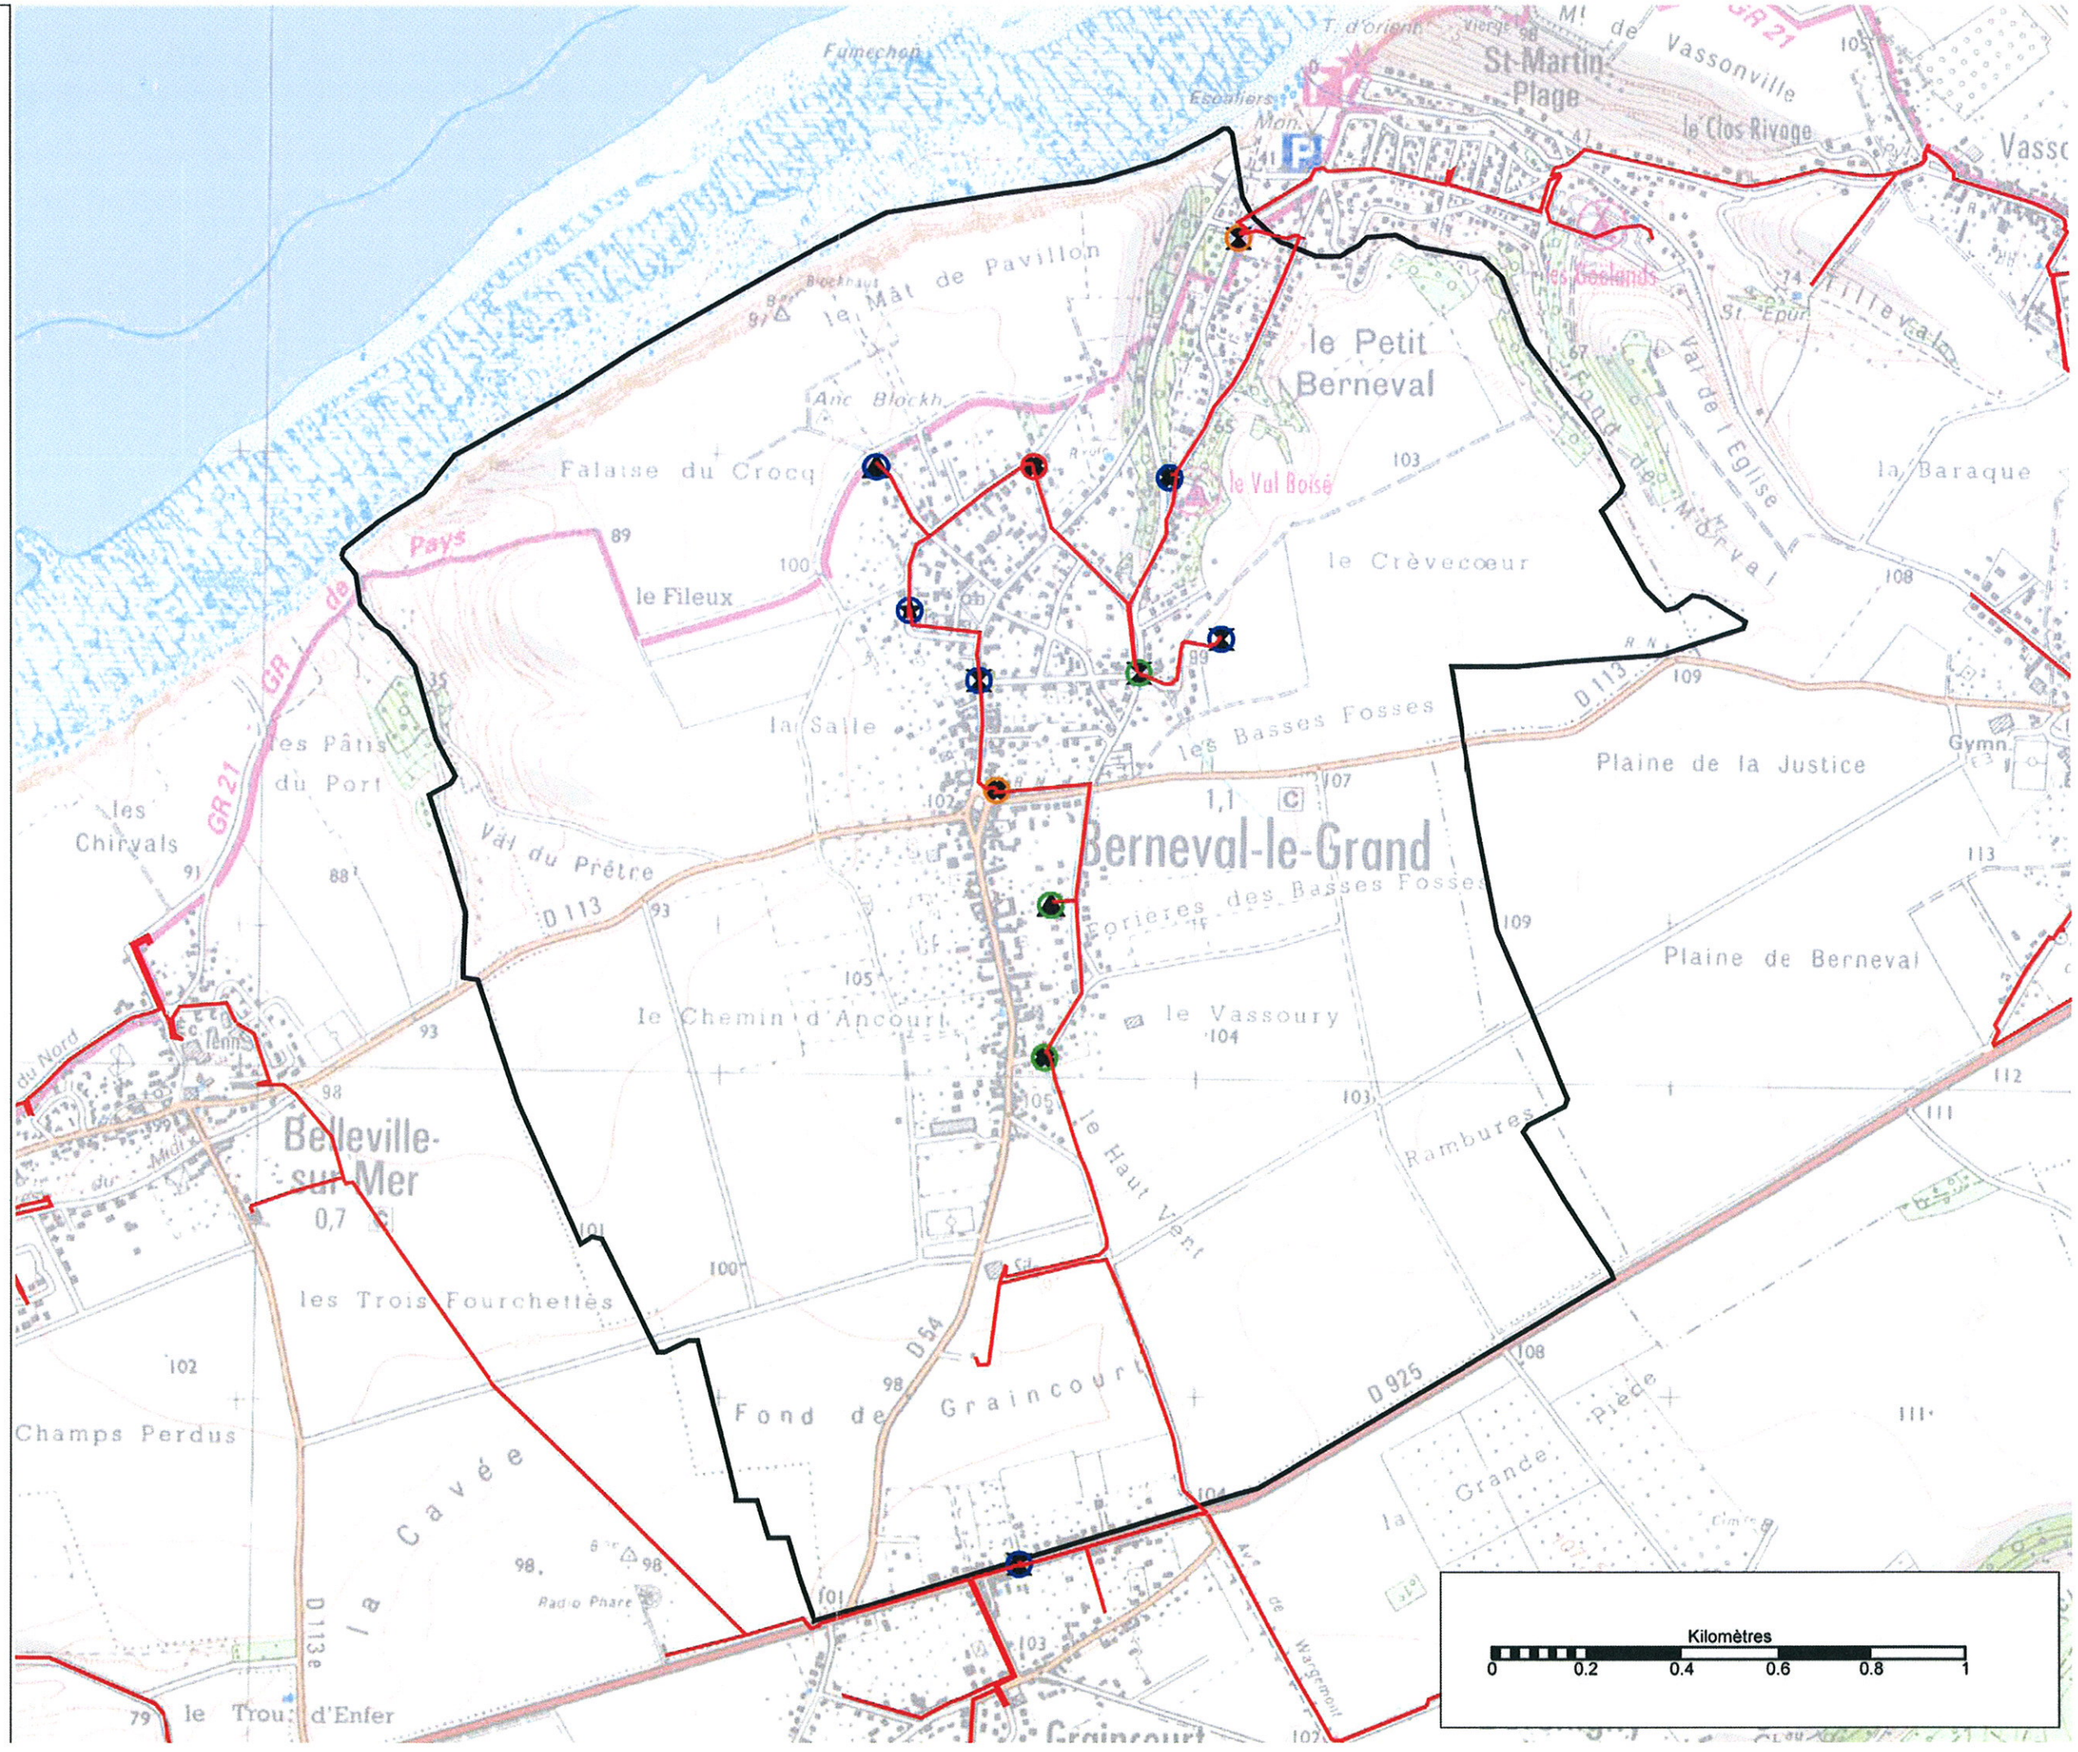

ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE