



La Celle Saint-Cloud

PLAN LOCAL D'URBANISME

COMMUNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD

NOTICE SANITAIRE

Arrêté le 18 octobre 2016

Approuvé le 13 juin 2017

PIÈCE DU PLU

6.2.1



SOMMAIRE

1. EAU POTABLE.....	3
2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET DES EAUX PLUVIALES.....	4
3. LES DÉCHETS.....	6
4. LA DÉFENSE INCENDIE.....	8

1. L'EAU POTABLE

1 - La ressource, l'approvisionnement et la gestion de l'eau potable :

L'eau potable de la commune provient principalement de la nappe souterraine de Croissy-sur-Seine où se trouvent 11 forages. Une station de pompage située à Bougival relève l'eau non traitée jusqu'aux bassins de Louveciennes où une usine de traitement rend l'eau potable, qui est ensuite acheminée dans l'ensemble des réservoirs alimentant une trentaine de communes. L'eau distribuée à La Celle-Saint-Cloud est de bonne qualité.


Le SMGSEVESC (Syndicat Mixte de Gestion du Service de l'Eau de Versailles et de Saint-Cloud) est responsable de la production et de la distribution.

L'usine de Louveciennes traite quotidiennement 120 000 m³, assurant les besoins des 360 000 consommateurs des 24 communes du syndicat.

Depuis le 1er janvier 2015, le SMGSEVESC a chargé la Société des Eaux de l'Ouest Parisien (SEOP) de faire fonctionner l'usine de production d'eau potable, d'exploiter le réseau de distribution d'eau et de répondre aux usagers du service.

Aucun captage n'est présent sur la commune ni aucun forage.

(Source : Commune de La Celle Saint-Cloud)

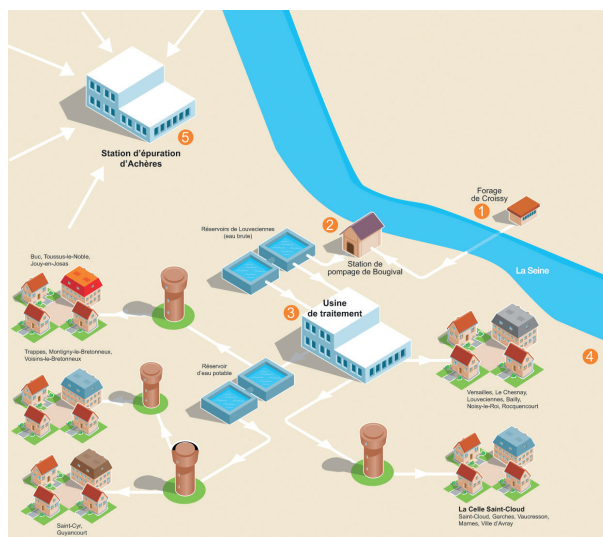

Le cycle de l'eau. Source : www.lacellesaintcloud.fr

2 - Qualité de l'eau :

L'ARS est chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable, pour le compte du Préfet. Cette synthèse prend en compte les résultats d'analyses de 77 échantillon(s) d'eau prélevé(s) en production et de 252 échantillon(s) prélevé(s) sur le réseau de distribution concernant la commune de La Celle Saint-Cloud pour l'année 2011.

Bactériologie (Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Limite de qualité : Absence exigée):

Eau d'excellente qualité bactériologique

Tous les prélèvements sont conformes. Nombre de prélèvements : 252

Nitrates (Éléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets industriels et domestiques. Limite de qualité : ne pas dépasser 50 mg/L).

Eau conforme à la limite de qualité, contenant peu de nitrates

Moyenne : 16 mg/L

Maximum : 19 mg/L

Nombre de prélèvements : 72



Château d'eau de La Jonchère, La Celle Saint-Cloud

Dureté (Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré français (°f). Il n'y a pas de limite de qualité).

Eau très calcaire. Une eau calcaire n'a aucune incidence sur la santé

Moyenne : 35 °f

Maximum : 39 °f

Nombre de prélèvements : 73

Fluor (Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau. Limite de qualité : ne pas dépasser 1,5 mg/L).

Eau conforme à la limite de qualité, très peu fluorée

Moyenne : 0,22 mg/L

Maximum : 0,4 mg/L

Nombre de prélèvements : 12

Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor (comprimés,...) chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé

Pesticides (Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Dans ce document, la qualité de l'eau est donnée selon l'appartenance à l'une des quatre classes d'exposition annuelle de la population aux teneurs en pesticides : Classe C, NC0, NC1 ou NC2)

Eau conforme à la limite de qualité

Maximum : 0,04 µg/L (déséthylatrazine)

Nombre de prélèvements : 12

La teneur n'a jamais dépassé 0,1 µg/L

Conclusion

L'eau distribuée en 2011 a été conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés (pesticides, fluor, nitrates, aluminium). En revanche, suite à l'apport en excès de désinfectant à l'usine de Louveciennes, des dépassements de la limite de qualité de 10 µg/l pour la teneur en bromates ont été observés, en octobre 2011. Depuis novembre 2011, les prélèvements ont mis en évidence une eau conforme aux exigences de qualité. Ces dépassements n'ont pas nécessité de restriction de consommation de l'eau.

(Source : Agence Régionale de Santé, <http://www.sante-iledefrance.fr/eau/dep78>)

En 2015, le SMGSEVESC, gérant la production et la distribution de l'eau potable, dénombre 21 742 consommateurs desservis à La Celle-Saint-Cloud pour 1 058 945 m³ d'eau facturés sur l'année.

La consommation annuelle est donc d'environ 133L/jour/hab.

(Source : Rapport d'activité SMGSEVESC 2015)

3 - Capacité du réseau d'eau potable

Toutes les zones urbaines et la zone 1AU (correspondant au projet «Coeur de Ville») sont desservies actuellement par le réseau d'eau potable. Un confortement du réseau devra être réalisé en fonction du projet réalisé sur le Coeur de Ville.

L'article 3.2 du règlement de l'ensemble des zones indique que «toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d'aménagement, de changement d'affectation ou d'extension d'une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable».

La consommation annuelle en eau potable étant de 133 L/jour/hab et la commune comptant accueillir environ 1780 habitants supplémentaires, les besoins supplémentaires en eau potable par an sont estimés 237 m³/j. **Les capacités de production en eau sont suffisantes.**

2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET DES EAUX PLUVIALES

1 - Le réseau des eaux usées et pluviales

Les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau d'assainissement public et vont se jeter dans la Seine.

Les eaux usées sont acheminées par un autre réseau vers la station d'épuration d'Achères (SIAAP Seine-Aval, traitant 70% des eaux usées de l'agglomération parisienne) pour la totalité de la ville sauf pour le quartier de Petit-Beauregard dont les eaux usées sont traitées dans la station d'épuration du Carré de la Réunion située sur les communes de Bailly et Saint-Cyr-l'Ecole.

Les eaux usées sont d'abord débarrassées de leurs déchets les plus volumineux, évacués en incinération. Une opération de déssablage et déshuilage permet ensuite de séparer les particules les plus lourdes des plus légères. Enfin, des tamis et des décanteurs éliminent la pollution particulaire la plus fine. Un traitement biologique permet alors d'obtenir une eau dépolluée.

La station d'épuration d'Achères, d'une capacité de 7 500 000 eq.hab, a une charge maximale en entrée de 4 283 333 eq.hab en 2014.

La commune dispose d'un règlement communal d'assainissement (annexé au 6.3.).

Le système d'assainissement collectif est délégué à la SEVESC dans le cadre d'un contrat d'affermage. Le Société des Eaux de Versailles et Saint-Cloud (SEVESC) est en charge de la gestion de l'assainissement et des eaux pluviales.

2 - La capacité des réseaux

L'évolution douce du tissu pavillonnaire et des secteurs d'habitat collectif sera absorbée par le réseau actuel qui est suffisant.

Sur le secteur 1AU, projet «Coeur de Ville», les eaux pluviales générées par le projet devront être absorbées à l'échelle de la parcelle et de l'opération. Pour les eaux usées, le réseau intercommunal borde l'avenue de la Drionne.



3. LES DÉCHETS

La gestion des déchets est encadrée en Ile-de-France par le Plan Régional d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) (loi de décentralisation du 13 août 2004) approuvé le 26 novembre 2009.

Le PREDMA définit de grands objectifs à horizon 2019 qu'il décline par territoires :

Des objectifs de prévention : diminuer la production de déchets par habitants

Des objectifs de valorisation de la matière : objectifs quantitatifs tenant compte de la performance de collecte et des installations de tri.

Des objectifs liés à la valorisation organique pour les déchets végétaux et bio-déchets : objectifs quantitatifs

Des objectifs liés aux installations.


A titre de repère, les objectifs nationaux du Grenelle de l'environnement sont :

- la réduction de la production d'ordures ménagères pour les cinq prochaines années (réduction de 5 kg par an et par habitant, soit 25 kg en 5 ans) ;
- le recyclage de 45 % des matières (verre, carton...) et des organiques (déchets alimentaires, déchets verts...) d'ici 2015 ;
- le recyclage de 75 % des emballages ménagers d'ici 2012 ;
- la diminution de 15 % de l'enfouissement ou de l'incinération à l'horizon 2012.

Cette politique privilégie la réduction de la production des déchets puis le recyclage des matériaux et la valorisation organique afin de diminuer les quantités incinérées et stockées.

La Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc a la compétence déchets, elle est en charge de la collecte des déchets.

La commune adhère au SITRU, Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de la Boucle de Seine, qui a en charge le traitement des déchets ménagers et assimilés avec la déchetterie en tant qu'équipement de tri et la production et la distribution de chaleur. Les 12 communes adhérentes au SITRU représentent une population totale de 303 966 habitants (Source : INSEE 2013). La déchetterie accessible aux habitants de La Celle Saint-Cloud se situe sur la commune de Carrières-sur-Seine, à 10 kilomètres.

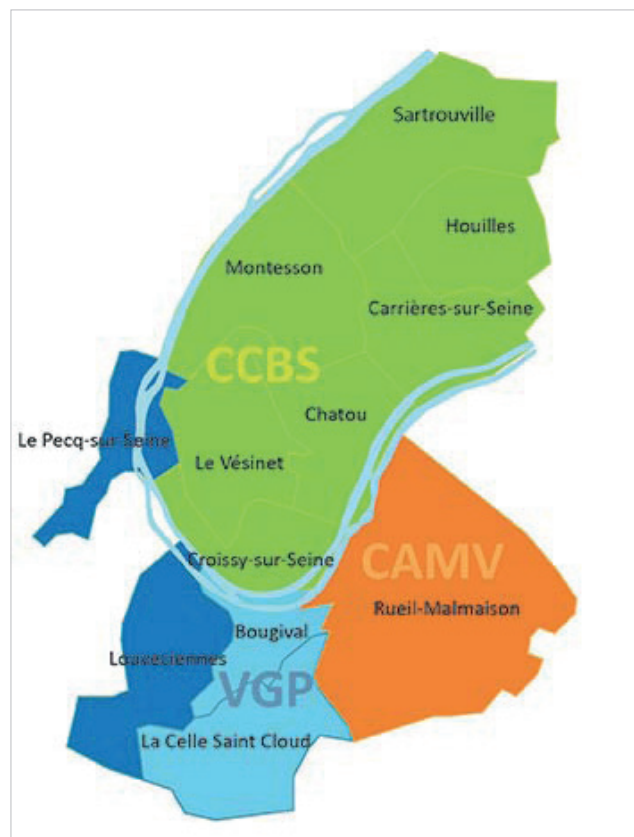

Territoire de compétence du SITRU. Source : SITRU

La collecte des ordures ménagères (bac vert) s'effectue deux fois par semaine à la Celle-Saint-Cloud, le jour variant en fonction des quartiers. La collecte des déchets recyclables (bac jaune) est réalisée une fois par semaine, de même que celle des végétaux. La collecte des encombrants s'effectue un vendredi par mois.

Depuis 2013, une diminution conséquente du volume d'ordure ménagères collectées à l'échelle de Versailles Grand Parc est observée. Ce sont en moyenne 235 kg par habitant qui sont collectés en 2015 contre 247 kg en 2013. En revanche, le volume de déchets recyclables et du verre a augmenté sur cette même période. Tous déchets confondus, il est calculé en 2015 qu'un habitant produit 338 kg de déchets par an.

Cette tendance s'observe également dans l'évolution du tonnages d'ordures ménagères résiduelles traitées sur l'usine d'incinération du SITRU. Une baisse de 17% est observée entre 2006 et 2015. La valorisation énergétique des encombrants sur le site d'incinération a également fortement augmentée depuis 2006.


	Bac vert	Bac Jaune	Végétaux du 15 mars au 31 décembre	Encombrants
Bourg	lundi vendredi	mercredi	lundi	3e vendredi du mois
Centre	mardi samedi	mercredi	lundi	2e vendredi du mois
Jonchères	lundi vendredi	mercredi	mardi	4e vendredi du mois
Gressets	mardi vendredi	jeudi	lundi	3e vendredi du mois
Chataigneraie	mardi samedi	jeudi	lundi	2e vendredi du mois
Feuillaume	mardi samedi	jeudi	mardi	3e vendredi du mois
Beauregard	lundi vendredi	jeudi	-	1er vendredi du mois
Petit Beauregard	mardi samedi	jeudi	lundi	2e vendredi du mois

Collectes des déchets à La Celle Saint-Cloud - Source : <http://www.lacellesaintcloud.fr>

ÉVOLUTION DES TONNAGES

kg par habitant	2013	2014	2015
Ordures ménagères (OMR)	247	239,1	235
Déchets recyclables	45,6	46,8	47
Verre	23,7	23,9	24,3
Déchets végétaux	33,8	36,6	32,1
Autres	0	0,1	0
Total	350,1	346,5	338,4

ÉVOLUTION DES OMA (ordures ménagères + déchets recyclables + verre + déchets végétaux)

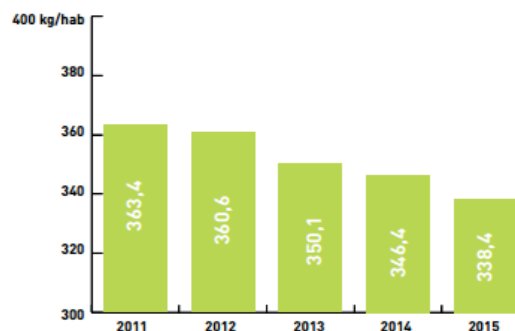

Évolution des volumes de déchets collectés à l'échelle de Versailles Grand Parc - Source : Versailles Grand Parc-Rapport d'activités 2015

Les prescriptions du PLU pour favoriser une bonne gestion des déchets

L'article 3.1 de toutes les zones précise que «Les voies créées ou modifiées devront permettre le cas échéant l'accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d'ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée».

4. LA DÉFENSE INCENDIE

Pour être défendue correctement, une zone urbanisée doit se situer à moins de 200 mètres en milieu urbain d'un hydrant ou d'un point d'eau conforme.

Sur les 80 hydrants présents sur la commune, seulement 4 sont non conformes en 2016 :

- sente du mur du parc
- rue de Louvecienne
- avenue Duchesne Lucien
- Allées des Bocages

Les tableaux suivants présentent les différentes bornes incendies et leur état en 2016.

La desserte incendie du projet «cœur de ville» sera calibrée en fonction de la programmation choisie sur ce quartier par l'étude AMO.

Liste des Équipements Incendie pour la commune de LA CELLE SAINT CLOUD

Édition 2016



Caractéristiques								Pressions et débits				Maintenance				
Réseau	Rue	Adresse	N°	Type	Marque	Modèle	Atteint	Date des essais	Pression statique (b)	Pression à 60 m3/h (b)	Pression à 120 m3/h (b)	Débit à 1bar m3/h	Date	Objet de l'intervention	Etat du matériel	Commentaires
s Hauts NP 214	JONCHERE (AVENUE DE LA)	gymnase, face n°2 de l'av. des combattants	17	Bouche incendie 100	BAYARD			25/05/2016	6,5	2,7			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
du CSC NP 170	JONCHERE (AVENUE DE LA)	Entre le n°22 et la sente des petits bois	18	Bouche incendie 100	PAM										HS	ESSAIS NON REALISES El indisponible Remplacement de la BI (HS) à prévoir (cf/dévis n°774713- 1 du 1
s Hauts NP 214	VINDE (RUE DE)	angle Avenue de la jonchère	32	Bouche incendie 100	BAYARD			25/05/2016	4,9	4,6			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
s Hauts NP 214	HOGG (AVENUE)	entre 5 et 7 de l'avenue - résidence vinde	34	Poteau incendie 100	BAYARD	EMERAUDE	OUI	25/05/2016	6,7	5,8			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
ciennes NP 178	VINDE (RUE DE)	Face au n° 42	35	Bouche incendie 100	BAYARD			25/05/2016	4,2	3,5			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
ciennes NP 178	EGLISE (PLACE DE L')	A côté du Monument	36	Bouche incendie 100	BAYARD			25/05/2016	4,8	4,2			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
du CSC NP 170	NORMAND CAMILLE (AVENUE)	Angle rue St Michel	37	Bouche incendie 100	BAYARD			25/05/2016	6,3	4,8			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	Peinture prévue en 2016
du CSC NP 170	COMBATTANTS (AVENUE DES)	angle rue du capitaine SIRY	38	Bouche incendie 100	PAM			25/05/2016	4,3	2,8			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	Peinture sur trottoir à prévoir
s Hauts NP 214	MARTRAY (RUE DU)	proche du n° 4	39	Poteau incendie 100	BAYARD	EMERAUDE	OUI	26/05/2016	6,3	5,2			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
s Hauts NP 214	DUTREUX AUGUSTE (AVENUE)	Groupe Scolaire PASTEUR face jardin	40	Bouche incendie 100	BAYARD			26/05/2016	5,1	2,3			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
s Hauts NP 214	CIRCOURT (AVENUE DE)	Groupe Scolaire PASTEUR face n°49	41	Bouche incendie 100	BAYARD			26/05/2016	4,9	3,0			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Excellent	BI neuve, remplacée le 23/09/16 Peinture prévue en 2016
s Hauts NP 214	CIRCOURT (AVENUE DE)	angle Avenue Emma	42	Bouche incendie 100	BAYARD			25/05/2016	5,0	4,5			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
s Hauts NP 214	GABRIEL (AVENUE)	Place du docteur Berthel	43	Bouche incendie 100	BAYARD			26/05/2016	4,8	3,7			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	Peinture prévue en 2016
s Hauts NP 214	MAIRE RAYMOND (AVENUE)	angle Avenue gabriel	44	Bouche incendie 100	BAYARD			26/05/2016	4,7	4,4			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
s Hauts NP 214	GABRIEL (AVENUE)	Face au n°30	45	Bouche incendie 100	BAYARD			26/05/2016	4,7	4,2			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
s Hauts NP 214	GABRIEL (AVENUE)	angle route des suisses	46	Bouche incendie 100	BAYARD			26/05/2016	4,7	1,4			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
s Hauts NP 214	DUTREUX AUGUSTE (AVENUE)	Devant le n°30	47	Bouche incendie 100	CHAPPEE			26/05/2016	4,3	3,7			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
s Hauts NP 214	PIGAULT LEBRUN (AVENUE)	angle avenue Emma	48	Bouche incendie 100	CHAPPEE			26/05/2016	4,4	2,5			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
s Hauts NP 214	AUGIER EMILE (AVENUE)	Devant le n°50, angle avenue Lily	49	Bouche incendie 100	CHAPPEE			26/05/2016	3,9	2,8			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	RAS
s Hauts NP 214	DUTREUX AUGUSTE (AVENUE)	angle rue affecté de MUSSET	50	Bouche incendie 100	CHAPPEE			26/05/2016	4,1	3,7			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
s Hauts NP 214	DE MUSSET ALFRED (AVENUE)	Devant le n°2	51	Bouche incendie 100	CHAPPEE			26/05/2016	3,9	3,4			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	RAS

Liste des Équipements Incendie pour la commune de LA CELLE SAINT CLOUD

Édition 2016



Caractéristiques								Pressions et débits					Maintenance			
Réseau	Rue	Adresse	N°	Type	Marque	Modèle	Anciাপ	Date des essais	Pression statique (b)	Pression à 60 m3/h (b)	Pression à 120 m3/h (b)	Débit à 1bar m3/h	Date	Objet de l'intervention	Etat du matériel	Commentaires
s Hauts NP 214	THIERRY (AVENUE)	à coté du n°49	52	Bouche incendie 100	CHAPPEE			26/05/2016	4,0	3,4			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	Volume de dégagement non correct
s Hauts NP 214	MALMAISON (AVENUE DE LA)	n°49 entrée Hameau St Gilles	53	Bouche incendie 100	BAYARD			26/05/2016	4,4	3,8			26/08/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
s Hauts NP 214	CLOS TOUTAIN (AVENUE DU)	angle avenue de l' empereur	54	Bouche incendie 100	CHAPPEE			26/05/2016	4,6	4,2			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Excellent	El neuve, remplacée le 30/03/2016 Peinture prévue en 2016
s Hauts NP 214	GALLIENI (AVENUE)	Au carrefour	55	Bouche incendie 100	CHAPPEE			26/05/2016	4,5	3,8			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	Couvercle endommagé Peinture à prévoir
s Hauts NP 214	BLANC EDMOND (AVENUE)	angle avenue Lamartine	56	Bouche incendie 100	CHAPPEE			26/05/2016	4,6	4,1			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	RAS
s Hauts NP 214	BLANC EDMOND (AVENUE)	face n° 9	57	Bouche incendie 100	CHAPPEE			26/05/2016	4,7	4,2			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	RAS
eciemmes NP 178	MESUREUR GUSTAVE (AVENUE)	Sapeurs Pompiers et commissariat	63	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	5,2	4,9			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
eciemmes NP 178	MESUREUR GUSTAVE (AVENUE)	Devant le n°19	64	Bouche incendie 100	CHAPPEE										HS	ESSAIS NON REALISES El indisponible Remplacement de la El (HS à prévoir (cf devis n°774771- 1 du
eciemmes NP 178	DE GAULLE CHARLES (AVENUE)	Proche pont - Lycée CORNELLE	65	Poteau incendie 100	PAM	ALUX	OUI	24/05/2016	5,9	5,5			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	Socle de propriété à prévoir
eciemmes NP 178	DE GAULLE CHARLES (AVENUE)	Proche du Stop de la poste	66	Bouche incendie 100	CHAPPEE			24/05/2016	6,3	5,4			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
eciemmes NP 178	DE GAULLE CHARLES (AVENUE)	Face avenue Cornelles	67	Bouche incendie 100	PAM			24/05/2016	6,1	4,8			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
eciemmes NP 178	CORNILLE (AVENUE)	n° 2 devant le lycée	68	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	5,6	5,0			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
eciemmes NP 178	CORNILLE (AVENUE)	Devant entrée du lycée	69	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	5,3	4,5			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
eciemmes NP 178	CORNILLE (AVENUE)	Devant le n°11	70	Bouche incendie 100	PAM			24/05/2016	6,3	6,1			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
eciemmes NP 178	GUIBERT ANDRE RENE (AVENUE)	Dernière abris bus "station Gilbert"	71	Bouche incendie 100	PAM			24/05/2016	5,5	4,7			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
eciemmes NP 178	GUIBERT ANDRE RENE (AVENUE)	Entrée parking résidence "Nouvelle caravelle"	72	Bouche incendie 100	CHAPPEE			24/05/2016	5,2	4,5			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
eciemmes NP 178	AVENUE PAUL LECOQUIER	Devant le n°19 Angle Montigny Bon Air	109	Bouche incendie 100	PAM										HS	ESSAIS NON REALISES El indisponible Remplacement de la El (HS à prévoir (cf devis n°774688- 1 du
eciemmes NP 178	GRANDE RUE	Angle grande rue, face au pont	110	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	6,1	5,1			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
eciemmes NP 178	MENTION LUCIEN (AVENUE)	Devant le n°1, angle avenue le Notre	111	Bouche incendie 100	CHAPPEE			24/05/2016	4,9	3,4			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	RAS

Liste des Équipements Incendie pour la commune de LA CELLE SAINT CLOUD

Édition 2016



Caractéristiques								Pressions et débits					Maintenance			
Réseau	Rue	Adresse	N°	Type	Marque	Modèle	Airclap	Date des essais	Pression statique (b)	Pression à 60 m3/h (b)	Pression à 120 m3/h (b)	Débit à 1bar m3/h	Date	Objet de l'intervention	Etat du matériel	Commentaires
Hauts NP 178	GRANDE RUE	angle mail du bois brûlé	112	Bouche incendie 100	CHAPPEE			24/05/2016	3,0	2,7			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Véritable	Remplacement de la BI (vétuste) à prévoir (cf. devis n°687520-1 du 28/10/16)
Hauts NP 178	CAMP (CHEMIN DU)	Angle avenue du Marchal Joffre	113	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	5,2	4,7			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Excellent	BI neuve, remplacée le 01/04/17 Peinture prévue en 2016
Hauts NP 178	MARECHAL JOFFRE (AVENUE DU)	Angle sente du bois Cloud	114	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	4,6	3,7			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 178	LOUVECIENNES (RUE DE)	Face n°26, angle sente du bois Cloud	115	Bouche incendie 100	CHAPPEE			24/05/2016	5,4	0,3			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	NON CONFORME (pression à 60 m3/h inférieure à 1 bar) conduite DN 80 mm
Hauts NP 178	ABREUVOIR (AVENUE DE L')	Angle avenue de Lyautey	116	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	6,0	4,6			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 178	ABREUVOIR (AVENUE DE L')		117	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	6,6	5,2			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 178	ABREUVOIR (AVENUE DE L')		118	Poteau incendie 100	BAYARD	SAPHIR	OUI	24/05/2016	6,9	5,5			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 178	LATTRE DE TASSIGNY (AVENUE DE)	Angle Sente des rochers	119	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	6,8	5,4			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Excellent	Végétation gênante
Hauts NP 178	L'AUTHEY (AVENUE)	Place Marchal Leduc, face à la gare	120	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	6,0	4,5			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	Mise à niveau à prévoir
Hauts NP 178	DEBERGUE FRANCOIS (RUE)	entre n°19 et 21	121	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	6,7	5,2			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Véritable	Remplacement de la BI (vétuste) à prévoir
Hauts NP 178	RIGOLES (ALLEE DES)	angle rue broscotte	122	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	9,9	6,9			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 178	MOULIN JEAN (AVENUE)	angle allée des Rigoles	123	Bouche incendie 100	PAM			24/05/2016	9,8	8,9			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 178	MOULIN JEAN (AVENUE)	entre n°142 et 144	124	Bouche incendie 100	CHAPPEE			24/05/2016	8,7	8,0			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Véritable	Remplacement de la BI (vétuste) à prévoir (cf. devis n°687308-1 du 27/04/16)
Hauts NP 178	BOILEAU (AVENUE)	angle allée des cottages	125	Bouche incendie 100	CHAPPEE			24/05/2016	5,2	4,5			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	RAS
Hauts NP 214	BOILEAU (AVENUE)	angle Avenue du Chesnay	126	Bouche incendie 100	CHAPPEE			24/05/2016	6,9	2,7			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	RAS
Hauts NP 214	BOILEAU (AVENUE)	angle allée Horace Vernet	127	Bouche incendie 100	BAYARD			24/05/2016	7,3	2,6			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 214	FORET (ALLEE DE LA)	Angle avenue Pasteur	128	Bouche incendie 100	CHAPPEE			25/05/2016	5,0	3,9			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	Peinture sur trottoir à prévoir
Hauts NP 214	GRESSETS (AVENUE DES)	Place du général Audran	129	Bouche incendie 100	CHAPPEE			25/05/2016	5,3	2,1			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	Peinture à prévoir

Liste des Équipements Incendie pour la commune de LA CELLE SAINT CLOUD

Édition 2016



Caractéristiques								Pressions et débits				Maintenance				
Réseau	Rue	Adresse	N°	Type	Marque	Modèle	Airciap	Date des essais	Pression statique (b)	Pression à 60 m3/h (b)	Pression à 120 m3/h (b)	Débit à 1bar m3/h	Date	Objet de l'intervention	Eat du matériel	Commentaires
Hauts NP 214	GRESSETS (AVENUE DES)	face n° 73	130	Bouche incendie 100	CHAPPEE			25/05/2016	4,2	3,2			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	Peinture sur trottoir à prévoir
Hauts NP 214	VERDUN (RD 307 - RUE DE)	place de verdun	131	Bouche incendie 100	CHAPPEE			25/05/2016	3,9	3,5			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	RAS
Hauts NP 214	CHESNAY (AVENUE DU)	angle allée centrale	132	Bouche incendie 100	BAYARD			25/05/2016	4,4	2,0			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	Peinture à prévoir
Hauts NP 214	CHESNAY (AVENUE DU)	angle avenue Molère	133	Bouche incendie 100	CHAPPEE			25/05/2016	3,9	1,2			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 214	VERNE JULES (ALLEE)	angle allée la Fontaine	134	Poteau incendie 100	BAYARD	SAPHIR	OUI	25/05/2016	4,1	3,6			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	Volume de dégagement non conforme
Hauts NP 214	BOCAGES (ALLEE DES)	face n° 7	135	Bouche incendie 100	CHAPPEE			25/05/2016	0,1	0,0			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	NON CONFORME (pression à 60 m3/h inférieure à 1 bar) conduite DN 80 mm
iemmes NP 178	GRESSETS (AVENUE DES)	angle allée Andrée et Jules Verne	136	Bouche incendie 100	CHAPPEE			25/05/2016	4,1	3,0			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 214	BOIS FONTAINE (HAMEAU DU)	face n°38 devant le 50 avenue Pasteur (entrée Résidence)	137	Poteau incendie 100	BAYARD	EMERAUDE		06/06/2016	5,1	4,9			06/06/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	Végétation gênante
iemmes NP 178	DUCHESNE LUCIEN (RD 321-AV)	face n° 21	139	Bouche incendie 100	CHAPPEE			25/05/2016	3,8	0,0			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	NON CONFORME (pression à 60 m3/h inférieure à 1 bar) conduite DN 80 mm
Hauts NP 214	VERDUN (RD 307 - RUE DE)	devant le n°54, résidence du bel ébat	143	Bouche incendie 100	BAYARD			25/05/2016	3,6	3,4			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 214	MOULIERE (AVENUE)	devant le n°71 angle entrée résidence	145	Bouche incendie 100	CHAPPEE			25/05/2016	4,0	3,6			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 214	DUCHESNE LUCIEN (RD 321 - AVENUE)	50m après le pont, face station ESSO	146	Bouche incendie 100	PAM			25/05/2016	3,8	3,7			25/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	RAS
iemmes NP 178	EUROPE (MAIL DE L')	Mail Europe - Parc de la grande terre	149	Poteau incendie 100	BAYARD	EMERAUDE	OUI	26/05/2016	7,5	6,4			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	Socle de propriété à prévoir Végétation gênante
Hauts NP 214	SUISSES (AVENUE DES)	face avenue E. Augier	154	Poteau incendie 100	BAYARD	EMERAUDE	OUI	26/05/2016	4,2	3,8			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	Socle de propriété à prévoir
iemmes NP 178	CORNIELLE (AVENUE)		157	Poteau incendie 100	BAYARD	EMERAUDE	OUI	24/05/2016	5,0	4,2			24/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 214	AUGIER EMILE (AVENUE)		159	Bouche incendie 100	PAM			26/05/2016	4,1	3,7			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 214	JONCHERE (AVENUE DE LA)	Entre le n°34 et Villa d'Épaulre	160	Poteau incendie 100	BAYARD	SAPHIR	OUI	26/05/2016	6,0	5,3			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
u CSC NP 170	MUR DU PARC (SENTE DU)	Entrée passage résidence - marque jaune	163	Bouche incendie 100	PAM			26/05/2016	1,5	0,8			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	NON CONFORME (pression à 60 m3/h inférieure à 1 bar)
Hauts NP 214	SAINT CLARE (RESIDENCE)	Dans l'allée du n°21 b av. des puits (par le n° 60 avenue Clartisse)	164	Bouche incendie 100	CHAPPEE			26/05/2016	3,9	3,4			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Moyen	RAS



Caractéristiques								Pressions et débits				Maintenance				
Réseau	Rue	Adresse	N°	Type	Marque	Modèle	Autoclap	Date des essais	Pression statique (b)	Pression à 60 m3/h (b)	Pression à 120 m3/h (b)	Débit à 1bar m3/h	Date	Objet de l'intervention	État du matériel	Commentaires
Hauts NP 214	SAINTÉ CLAIRE (RESIDENCE)	Dans l'axe du n°21 b av. des puits (par le n° 60 avenue Clarisse)	166	Poteau incendie 100	BAYARD	SAPHIR	OUI	26/05/2016	5,8	3,2			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 178	SABLONS (ALLEE DES)		168	Poteau incendie 100			OUI	26/05/2016	4,3	1,3			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS
Hauts NP 214	ALLEE JULES VERNE	Face n°19 Angle Sainte Florian	169	Bouche incendie 100	BAYARD			26/05/2016	6,0	5,7			26/05/2016	Nettoyage-Graissage	Bon	RAS

80 Hydrants au contrat d'entretien

- Controle non fait (végétation gênante, chantier, hydrant HS...)
- NON-CONFORME (pression à 60 m3/h inférieure à 1 bar)
- Proposition de devis
- Intégration en 2015


[illegible]

RESEAUX			
	Réseau SATORY (NP 204)		Réseau MONTEAURION
	Réseau GARCHES (NP 145)		Réformulation
	Réseau VILLE NOUVELLE (NP 216)		Réseau VEDIE (EJ)
	Réseau d'étédu CLLE ST CLOUD (NP 170)		Réseau L'OUVRIER DES EAUX (LDE)
	Réseau HUIT GLACI (NP 154)		Réseau EAU ET FUREZ
	Réseau FURIES HAUTS (NP 155)		Réseau SAUR
	Réseau d'étédu FURIES HAUTS (NP 155)		Supprssé BROGGSLETTE (NP200)
	Réseau GOBERT (NP 194)		BROSOLLETTE (NP 155)
	Réseau L'OUVRIER GAVITAIRE (NP 178)		CLICHÉ BLANCHE (NP200)
	Réseau BRESIN (NP 131)		PLAISIR (NP201)
	Réseau PIERREHAVAL (NP 193)		Detendu VILLE NOUVELLE (NP 205)
	Réseau d'étédu GUYFACOURT (NP 205)		LA CHAÎNE (NP 226)
			Detendu VILLE NOUVELLE (NP 175)

OUVRAGES ET EQUIPEMENT

	VANNE RONDE OUVERTE		DIAMÈTRE
	VANNE RONDE FERMÉE		CAPTEUR DE PRESSION
	VANNE PAPILLON OUVERTE		ANTIVIBRATION CHIRP
	VANNE PAPILLON FERMÉE		INTERCOMMANDEMENT OUVERTE
	VIDANGE SOUS COFFRE		INTERCOMMANDEMENT FERMÉE
	VENTOUSE AUTOMATIQUE		AUTRE APPAREILS MULTIS
	DECLASSE A POMPER		DETENDEUR
	VIDANGE EN EGOUT		STABILISATEUR
	PI DN150 PUBLIC		AUTRE REGULATEUR DE PRESSION
	PI DN150 PRIVE		STATION DE POMPAGE
	PI DN150 PUBLIC		CLAPET
	PI DN150 PRIVE		ANTI-REPERE
	RI DN150 PUBLIC		ACCORDS
	RI DN150 PUBLIC		BET 5 AONS
	RI DN150 PRIVE		BET 5 > 8000
	RI DN150 PRIVE		PI ACHET PRIVE
	RI DN150 PUBLIC		COME
	RI DN150 PRIVE		HELEVOIR
	BORNE FONTAINE		ZONE PROTEGEE
	BOUCHE		CLAUDEE
			LAMPE COMMUNALE

NOTA : LES INDICATIONS PORTEES SUR CE PLAN SONT DONNEES A TITRE INDICATIF ET PEUVENT A TOUT MOMENT ETRE MODIFIEES.
Tous les travaux à effectuer à proximité des canalisations engagent la responsabilité de l'intervenant.
Il lui appartient de vérifier, par tout les moyens, la charge d'exactitude des renseignements fournis.

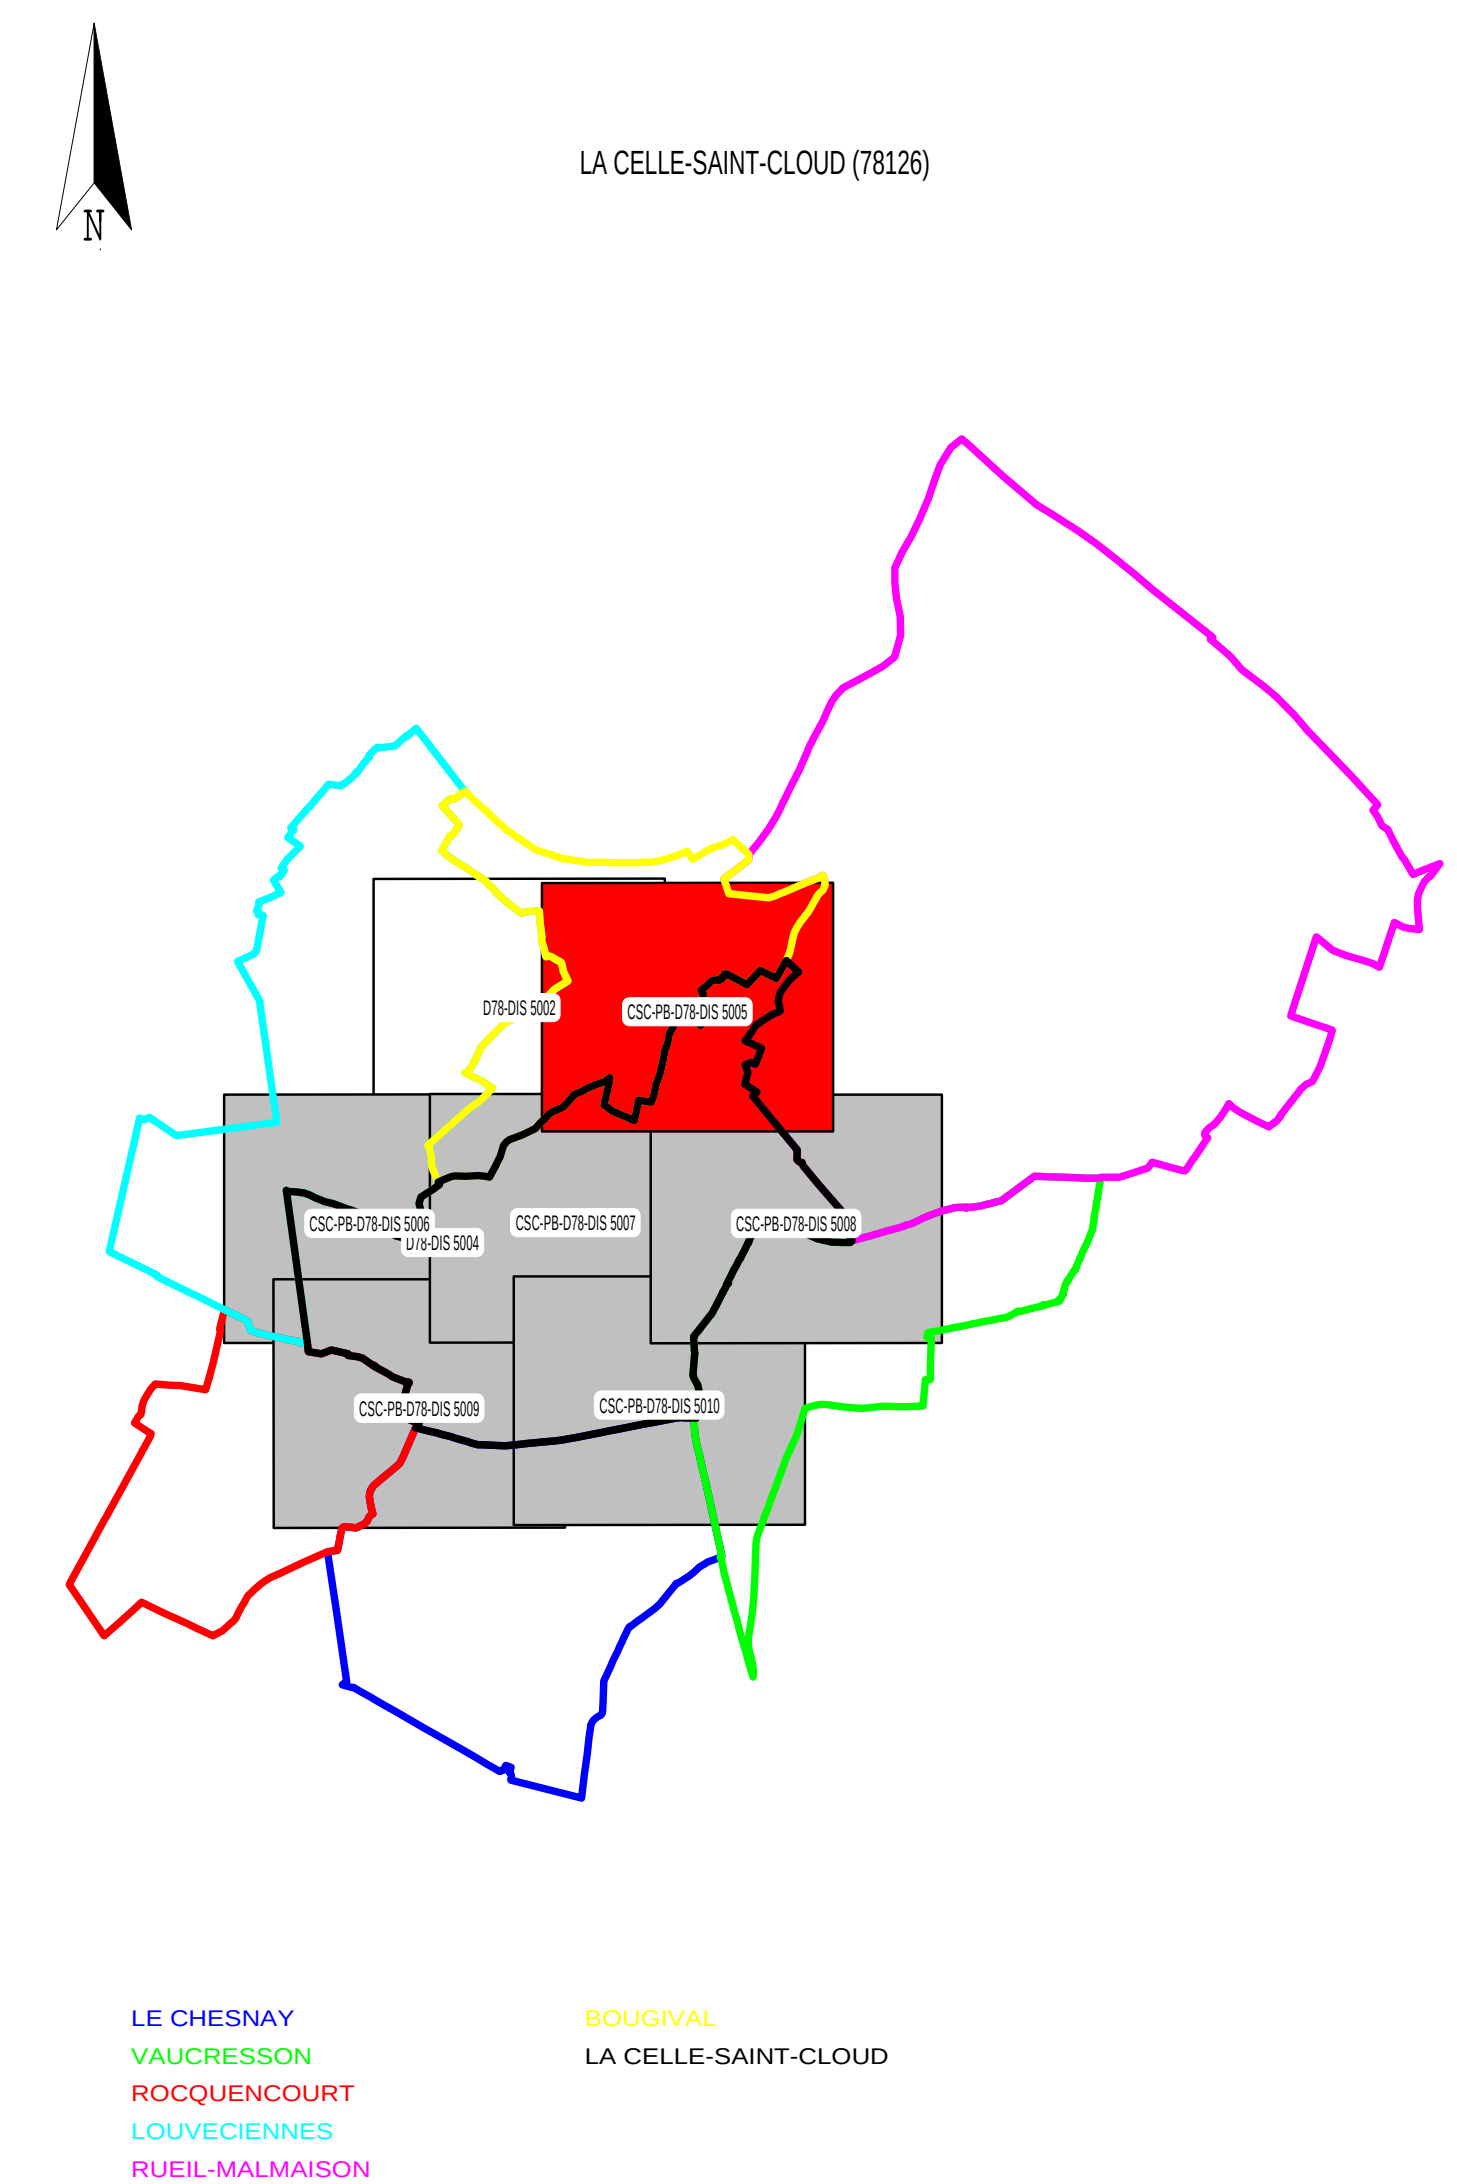

				SEOP 29, route de Versailles 78430 LOUVECIENNES Tél. 01.39.78.21.36 Fax. 01.39.78.21.29	
<u>SMGSEVESC</u>					
LA CELLE-SAINT-CLOUD (78126)					
<u>RESEAU D'EAU POTABLE</u>					
0	10/09/2015	A. GRANDON	M. STERIN		
Index	Date	Dessiné	Vérifié	Modifications	
PLANCHE D78-DIS 5005					
N° du plan:		CSC-E-PB-D78-DIS	Contrat:	17930 78126	Echelle: 1/2000


[illegible]


RESEAUX			
	Réseau SATORY (NP 204)		Réseau MONTEAURION
	Réseau GARCHES (NP 145)		Rafolment
	Réseau VILLE NOUVELLE (NP 216)		Réseau VEDLÉ-ÉA
	Réseau ditendu LA CELLE ST CLOUD (NP 170)		Réseau LOUWANSÉ DES EAUX (LDE)
	Réseau HUIT GLAON (NP 194)		Réseau EAU DE FURCE
	Réseau HUES-MAUTS (NP 155)		Réseau SAUR
	Réseau ditendu FURIES MAUTS (NP 195)		Suprécédé BROSSELETTE (NP200)
	Réseau GORBT (NP 194)		BROSOLLETTE (NP 175)
	Réseau LOUÏCIENNES GAVITAIRE (NP 178)		CROIX BLANCHE (NP210)
	Réseau BREZ'N (NP 131)		FALASSE (NP200)
	Réseau PIERREHALLAV (NP 193)		Ditendu VILLE NOUVELLE (NP 205)
	Réseau ditendu GUYANCOURT (NP 205)		LA CHAÎNE (NP 228)
			Ditendu VILLE NOUVELLE (NP 175)

OUVRAGES ET EQUIPEMENT

	VANNE RONDE OUVERTE		VANNE RONDE FERMEE		VANNE PAPILLON OUVERTE		VANNE PAPILLON FERMEE		VANNE ROULE-OFFRTE		VENTOUSE AUTOMATIQUE		DECLIACHE A POMPER		VISAGE EN ESOUT		DESMONTAGE		CAPITEUR DE PRESSION		ANALYSEUR DE CHLOR		INTERCOMMUNICATION OUVERTE		INTERCOMMUNICATION FERMEE		AUTRE APPAREIL DE VLSURV		OPTIMISER		STABILISATEUR		AUTRE REGULATEUR DE PRESSION		STATION DE POMPAGE		CLAPET		ANTI-SUIEUR		HACCORON		BRT > 40mm		BR < 40mm		PI ACQU-RENT		CONE		RELATIONSHIP		ZONE SPECIFIQUE		GALERIE		LAME COMMUNALE	
---	---------------------	---	--------------------	---	------------------------	---	-----------------------	---	--------------------	---	----------------------	---	--------------------	---	-----------------	---	------------	---	----------------------	---	--------------------	---	----------------------------	---	---------------------------	---	--------------------------	---	-----------	---	---------------	---	------------------------------	---	--------------------	---	--------	---	-------------	---	----------	---	------------	---	-----------	---	--------------	---	------	---	--------------	---	-----------------	---	---------	---	----------------	---

NOTA : LES INDICATIONS PORTEES SUR CE PLAN SONT DONNEES A TITRE INDICATIF ET PEUVENT A TOUT MOMENT ETRE MODIFIEES.
TOUTS LES TRAVAUX A EFFECTUER A PROXIMITE DES CANALISATIONS ENGAGENT LA RESPONSABILITE DE L'INTERVENANT.
IL LUI APPARTIENDRA DE VERIFIER, PAR TOUT LES MOYENS A SA CHARGE, L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS.

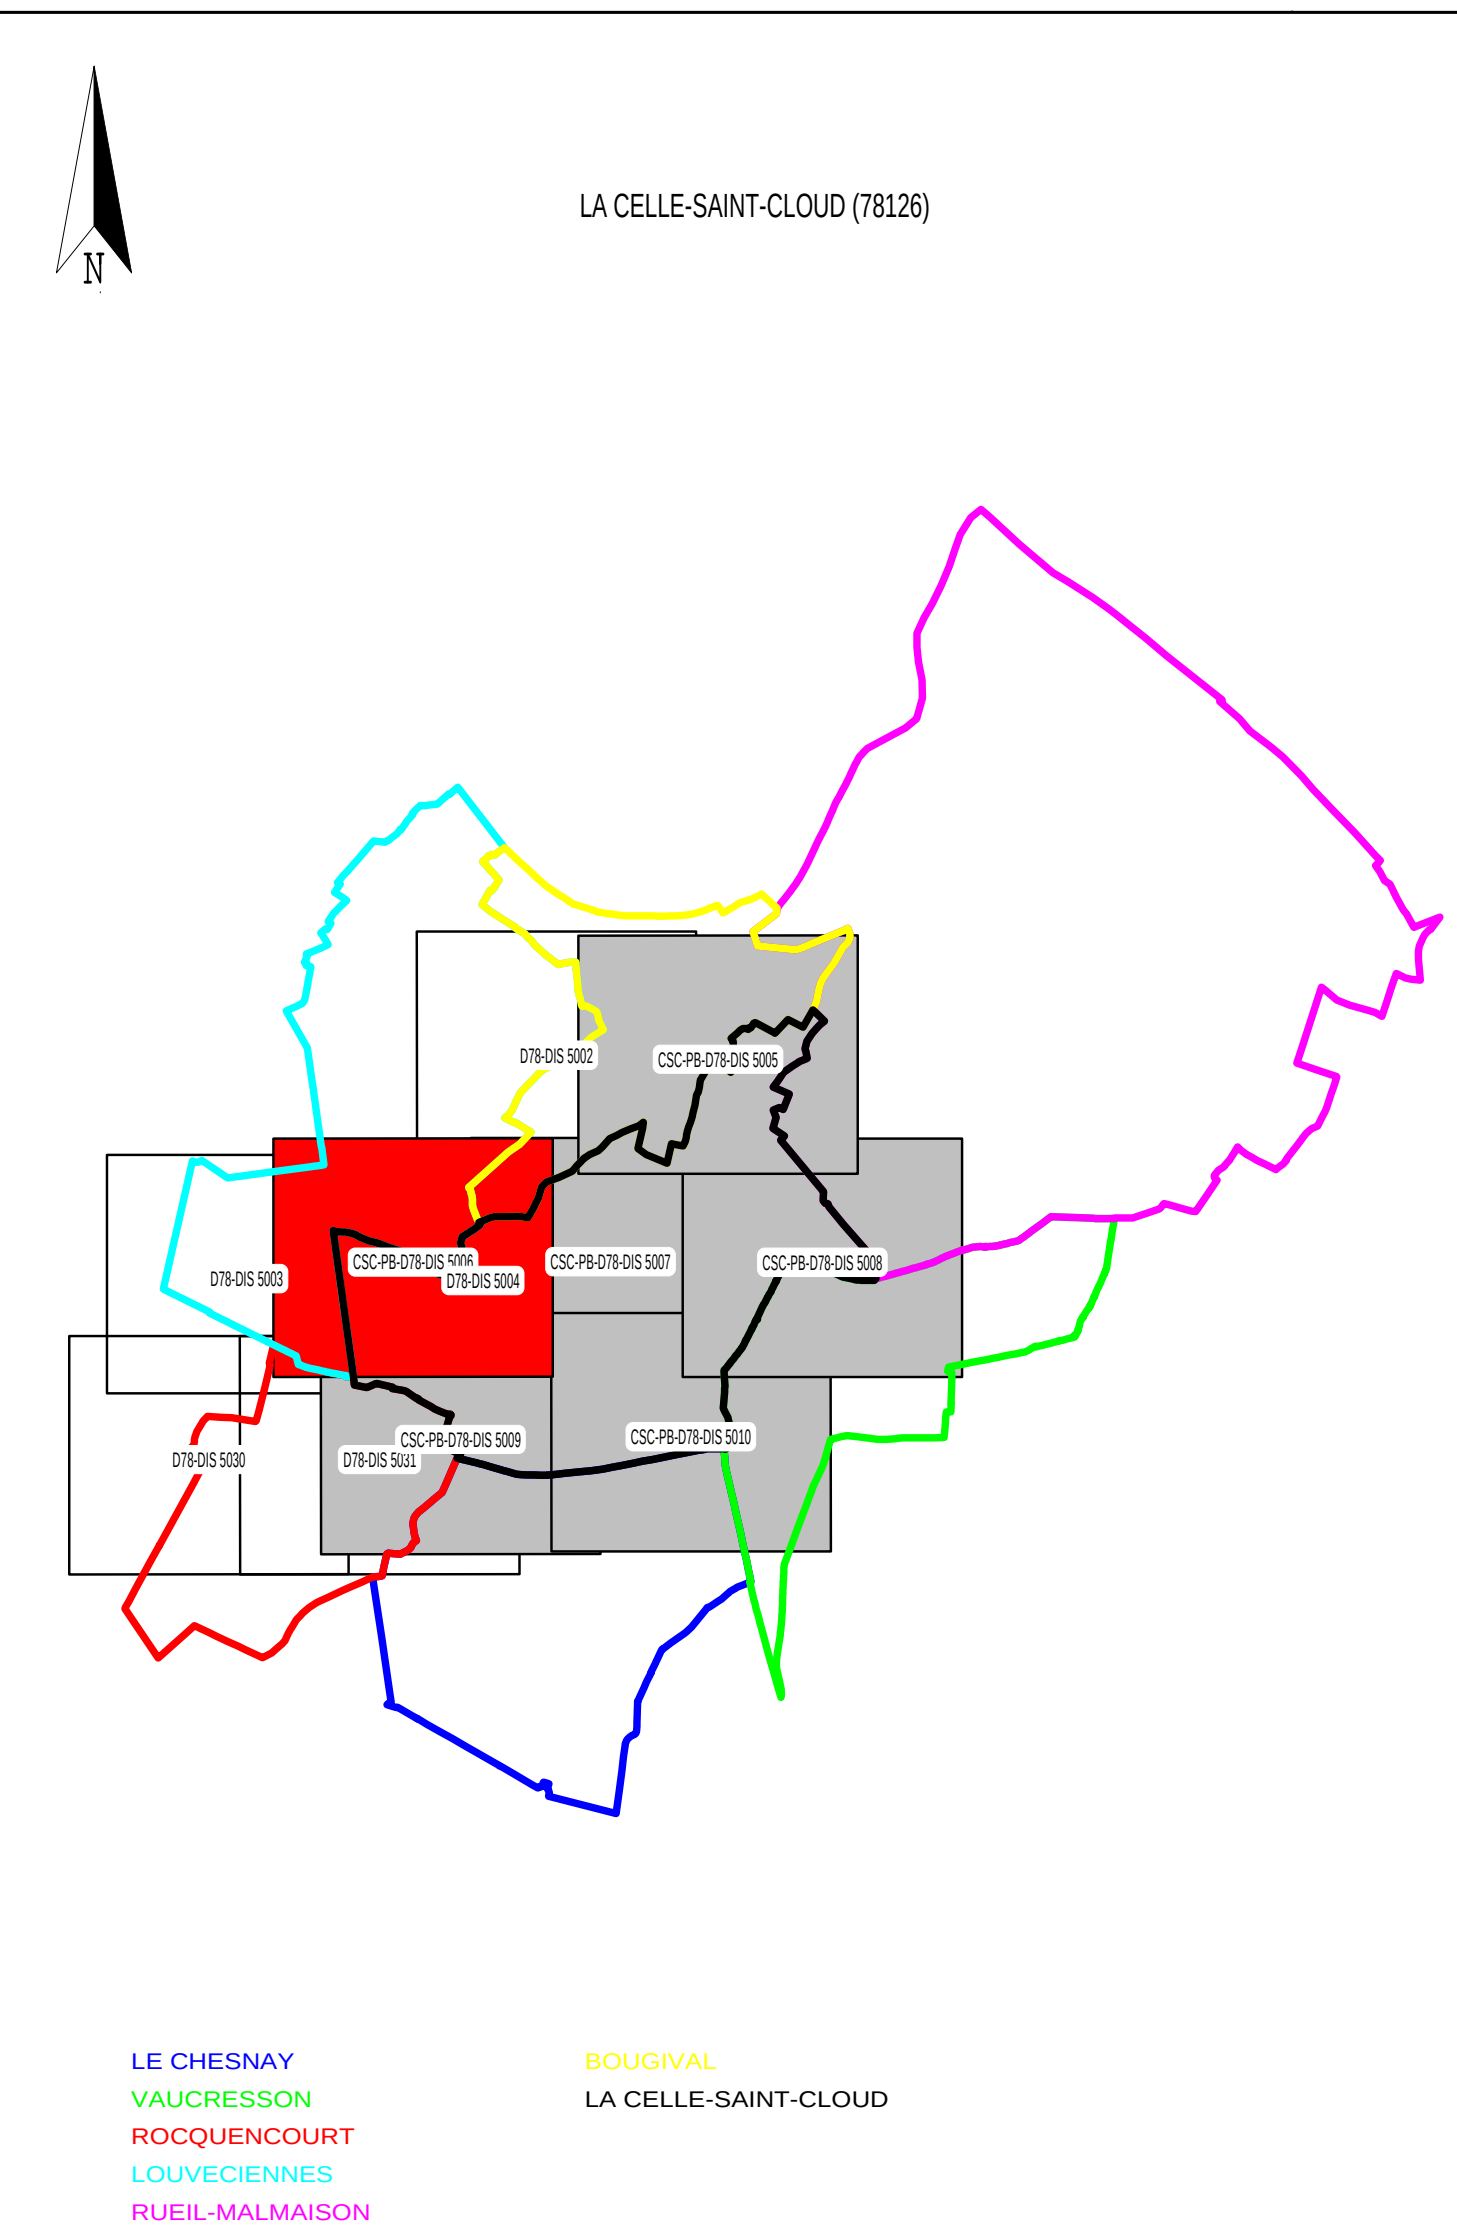[illegible]

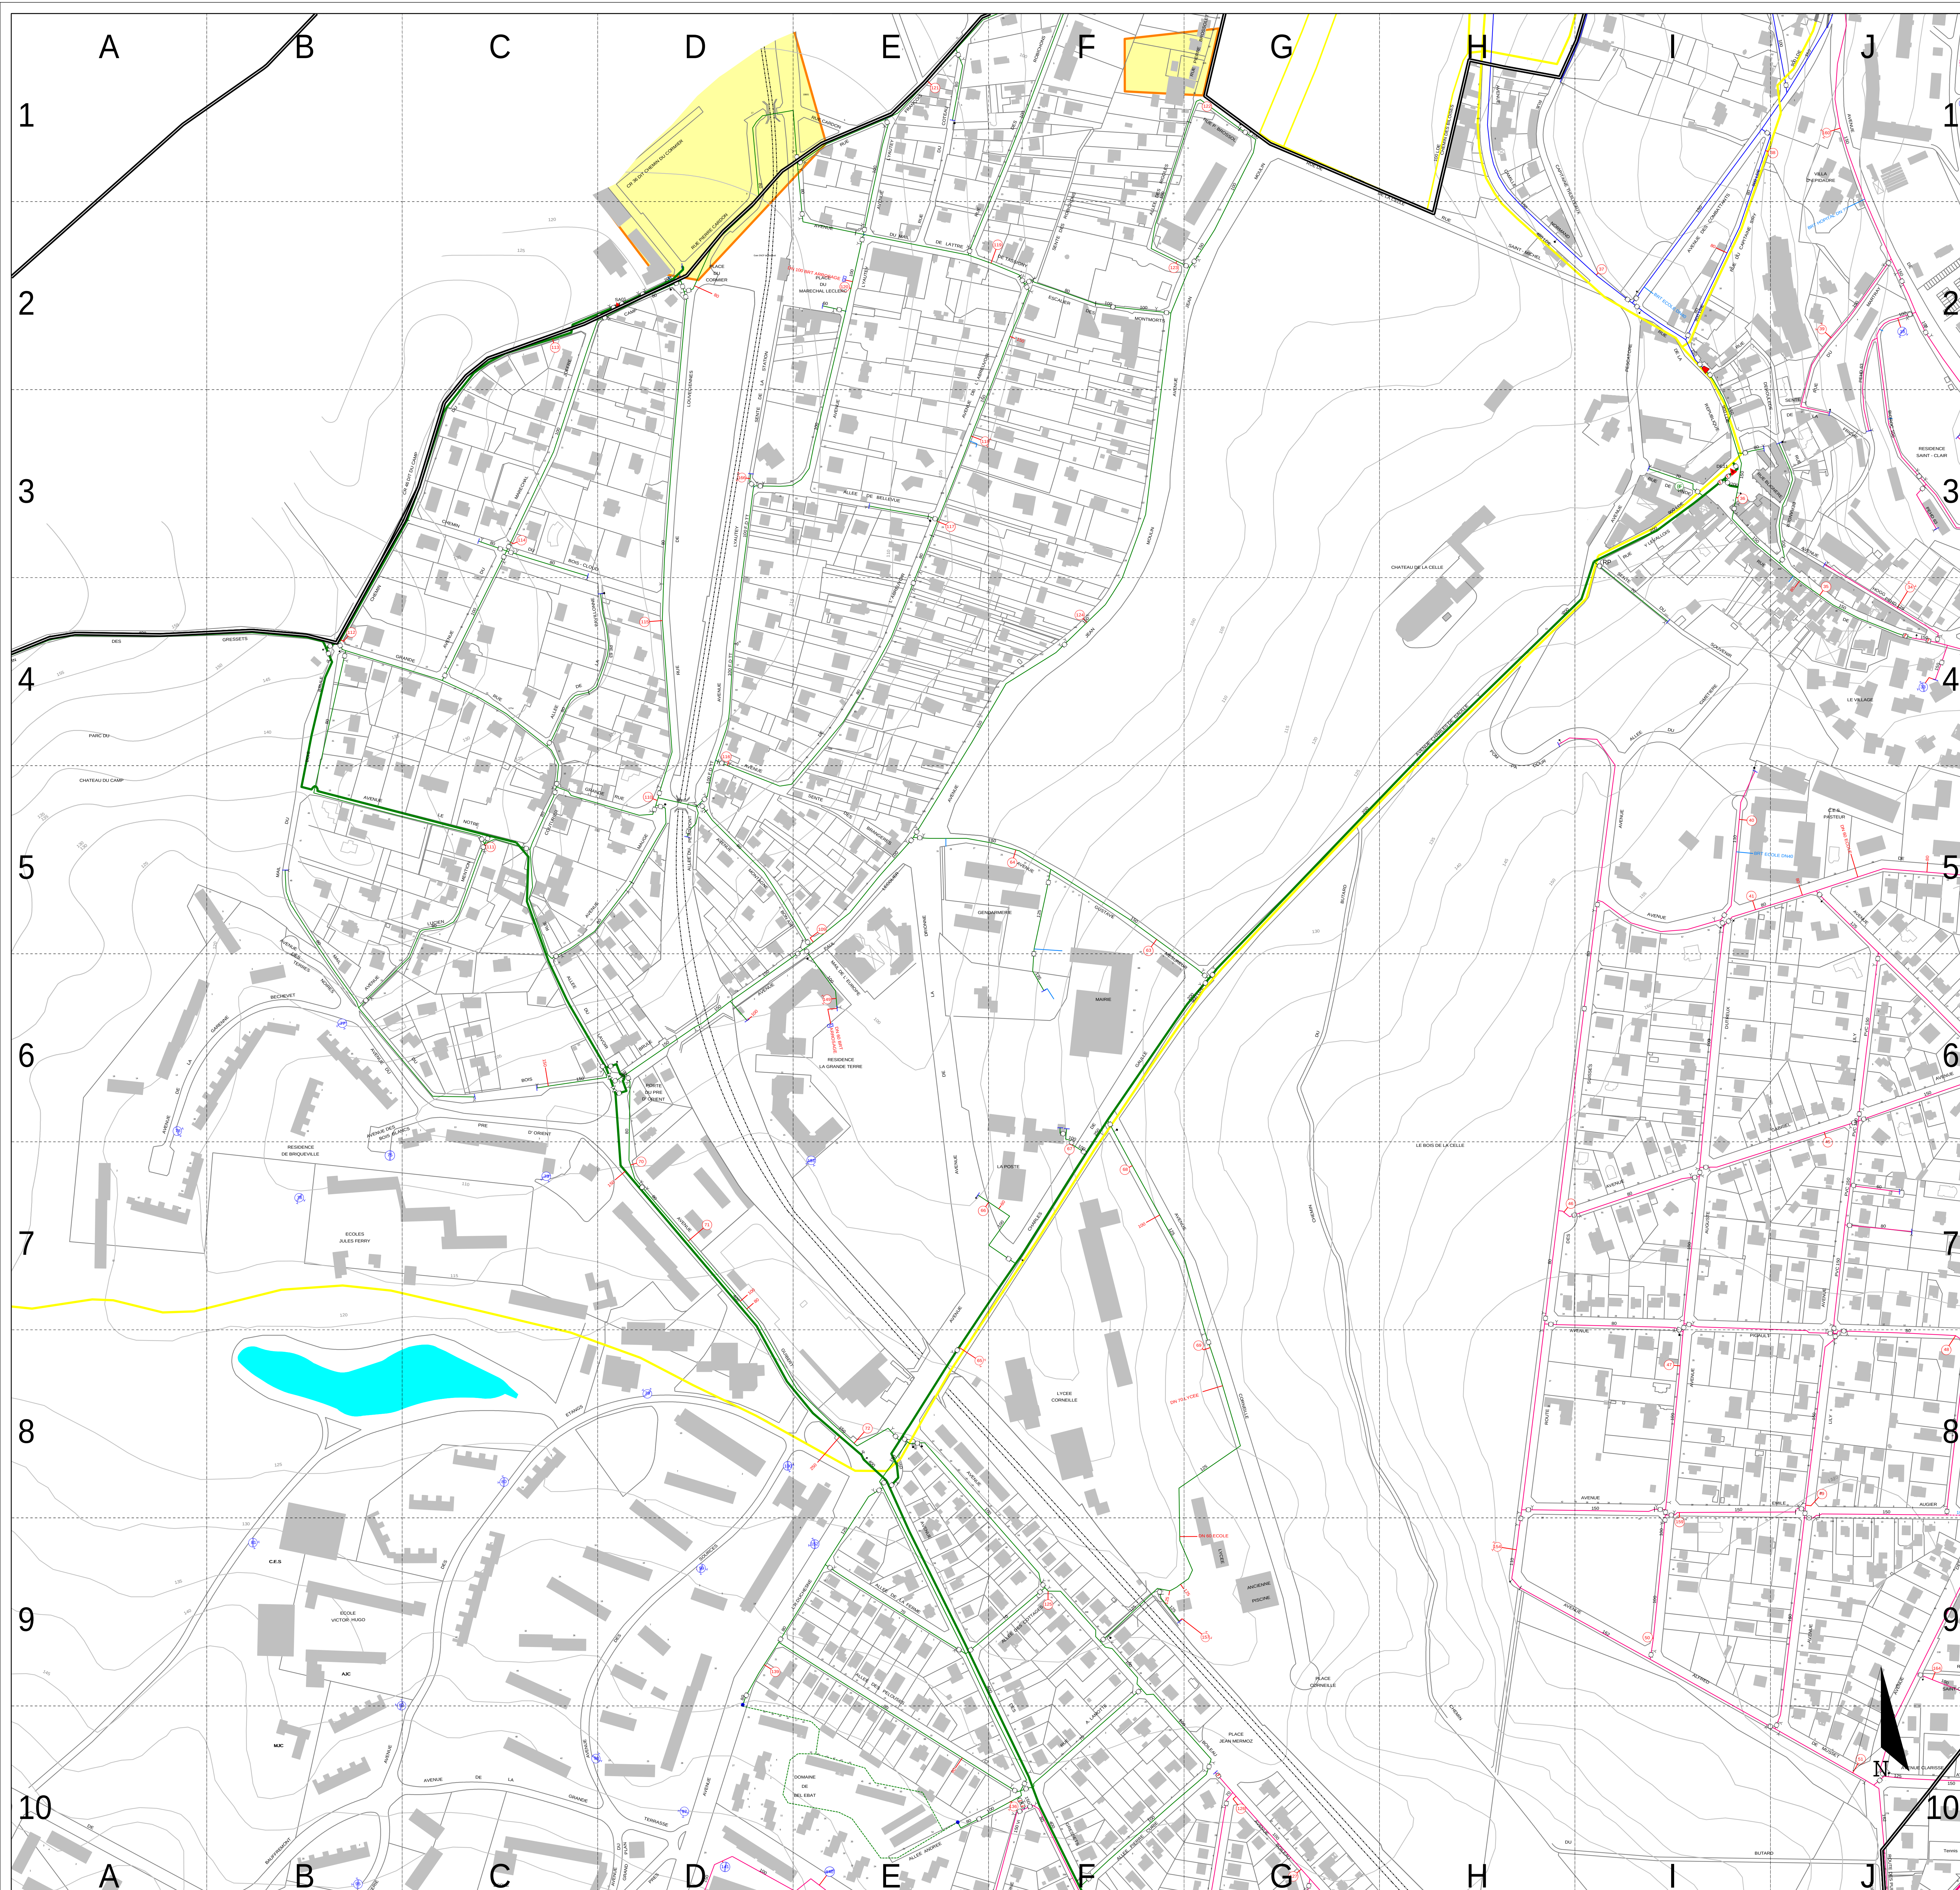
[illegible]

RESEAUX			
	Réseau SATORY (NP 204)		Réseau MONTEAURION
	Réseau GARCHES (NP 145)		Réseau VILLIÉ-ÉA
	Réseau VILLE NOUVELLE (NP 216)		Réseau LOUWANSÉ DES EAUX (LDE)
	Réseau d'étédu LA CELLE ST CLOUD (NP 170)		Réseau EAU DE FURCE
	Réseau HUIT GLAON (NP 194)		Réseau SAUR
	Réseau HUES-AUTS (NP 155)		Suprécédé BROSSELETTE (NP200)
	Réseau d'étédu FURIES MAUTS (NP 195)		BROSSELETTE (NP 175)
	Réseau GORBT (NP 194)		CROIX BLANCHE (NP210)
	Réseau LOU/CIENNES GAVITAIRE (NP 178)		FALASSE (NP200)
	Réseau BREZ'N (NP 131)		D'étédu VILLE NOUVELLE (NP 205)
	Réseau PIERREHALLAV (NP 193)		LA CHAÎNE (NP 228)
	Réseau d'étédu GUYANCOURT (NP 205)		D'étédu VILLE NOUVELLE (NP 175)

OUVRAGES ET EQUIPEMENT

	VANNE RONDE OUVERTE		DEBIMETRE
	VANNE RONDE FERMEE		CAPTEUR DE PRESSION
	VANNE PAPIERON OUVERTE		ANALYSEUR DE CHLOR
	VANNE PAPIERON FERMEE		INTERCOMMUNICATION OUVERTE
	VANNE SOUS COFFRE		INTERCOMMUNICATION FERMEE
	VENTOUGE AUTOMATIQUE		AUTRE APPAREIL DU VENTILATEUR
	DECHARGE A POMPER		OTTEPILLOU
	VIDANGE EN ESLOUT		STABILISATEUR
	PI D'AVISO PUBLIC		AUTRE REGULATEUR DE PRESSION
	PI D'AVISO PRIVE		STATION DE POMPAGE
	PI D'AVISO PUBLIC		CLAPET
	PI D'AVISO PRIVE		ANTI-BEULIER
	PI D'AVISO PUBLIC		HACCOROU
	PI D'AVISO PRIVE		BRT 4-20mA
	PI D'AVISO PUBLIC		BR 1/4-20NPT
	PI D'AVISO PRIVE		PI AQUIFIL D'INTEG
	PI D'AVISO PUBLIC		CONE
	BI D'AVISO PRIVE		REGULATEUR
	BORNE FONTAINE		ZONE OPTIQUE
	BOUCHE		GALLERY
			LAME COMMUNALE

NOTA : LES INDICATIONS PORTEES SUR CE PLAN SONT DONNEES A TITRE INDICATIF ET PEUVENT A TOUT MOMENT ETRE MODIFIEES.
TOUS LES TRAVAUX A EFFECTUER A PROXIMITE DES CANALISATIONS ENGAGENT LA RESPONSABILITE DE L'INTERVENANT.

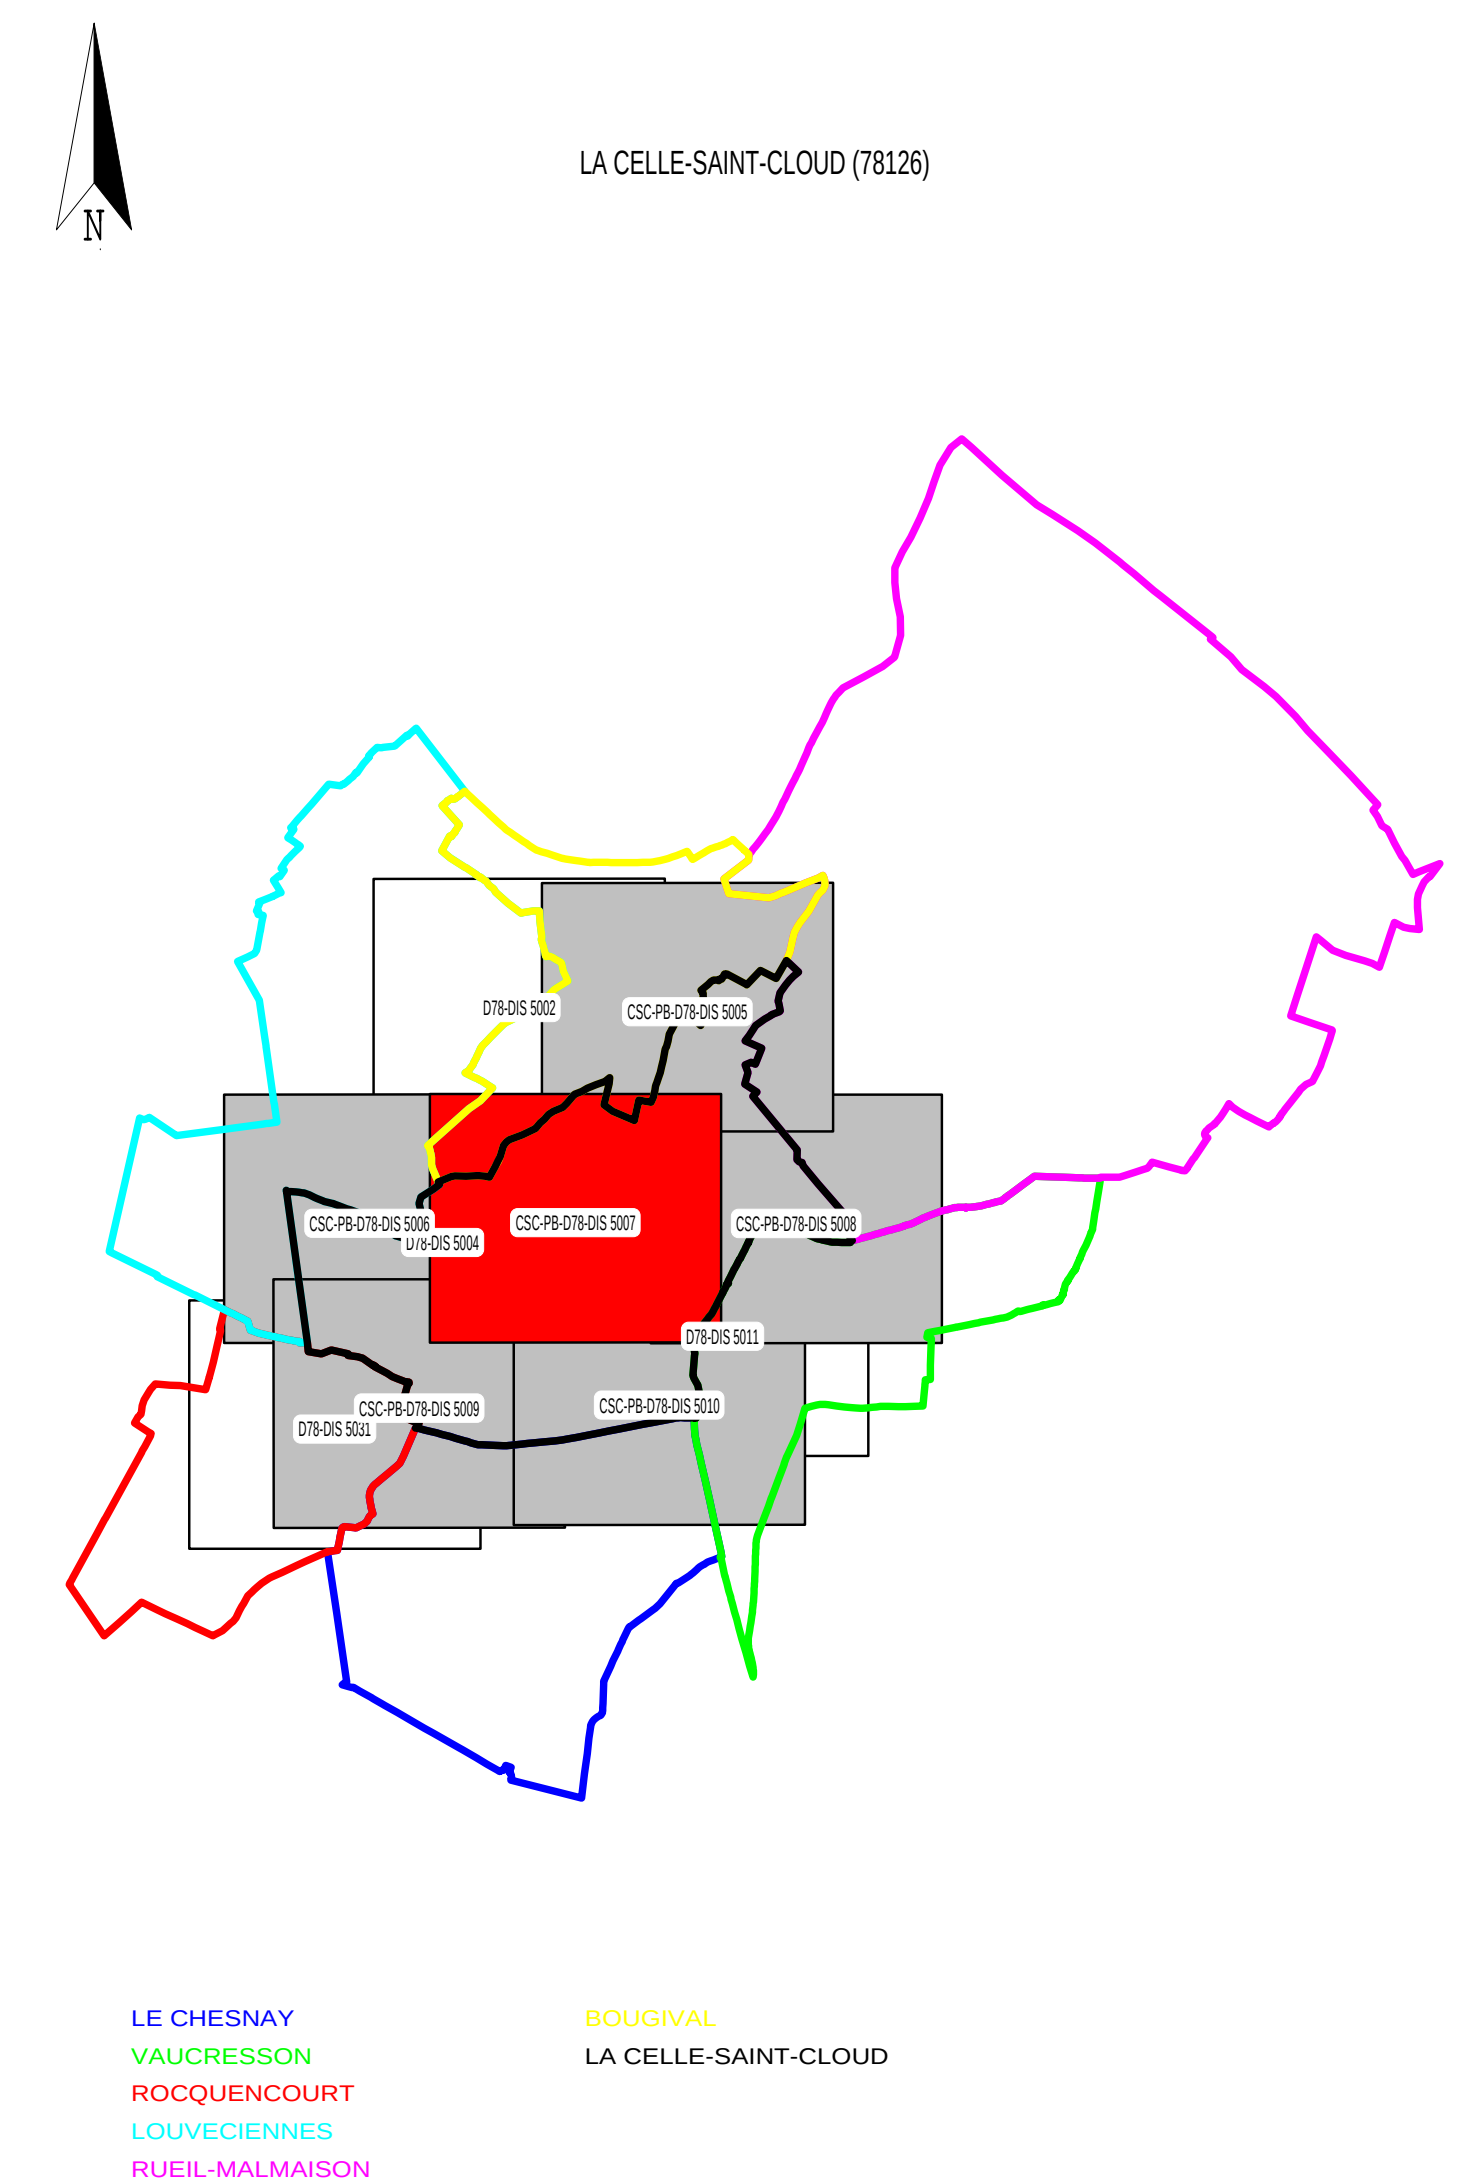

 SEOP <i>Société des Eaux de l'Ouest Parisien</i>				SEOP 29, route de Versailles 78430 LOUVECIENNES Tél. 01.39.78.21.36 Fax. 01.39.78.21.29	
<u>SMGSEVSC</u>					
LA CELLE-SAINT-CLOUD (78126)					
<u>RESEAU D'EAU POTABLE</u>					
0	10/09/2015	A. GRANDON	M. STERIN		
Indice	Date	Dessiné	Vérifié	Modifications	
PLANCHE D78-DIS 5007					
N° du plan:		CSC-E-PB-D78-DIS	Contrat:	17930 78126	Echelle: 1/2000



RUETIL - MALMAISON VAUCRESSON

Réseau SATORY (NP 204)	000
Réseau GARCHES (NP 145)	000-001
Réseau VILLE NOUVELLE (NP 216)	000-002
Réseau distendu LA CELLE ST CLOUD (NP 170)	000-003
Réseau HAUT GLAGNY (NP 194)	000-004
Réseau HUBIES HAUTS (NP 195)	000-005
Réseau GOBERT (NP 194)	000-006
Réseau LOUVIENNES GRAVITAIRE (NP 178)	000-007
Réseau BRETIN (NP 191)	000-008
Réseau PIERREVAL (NP 181)	000-009
Réseau distendu GUYVINCOURT (NP 205)	000-010

LA CELLE-SAINT-CLOUD

ALLÉE (ALLÉE 1)	000-011
ALLÉE (ALLÉE 2)	000-012
ALLÉE (ALLÉE 3)	000-013
ALLÉE (ALLÉE 4)	000-014
ALLÉE (ALLÉE 5)	000-015
ALLÉE (ALLÉE 6)	000-016
ALLÉE (ALLÉE 7)	000-017
ALLÉE (ALLÉE 8)	000-018
ALLÉE (ALLÉE 9)	000-019
ALLÉE (ALLÉE 10)	000-020
ALLÉE (ALLÉE 11)	000-021
ALLÉE (ALLÉE 12)	000-022
ALLÉE (ALLÉE 13)	000-023
ALLÉE (ALLÉE 14)	000-024
ALLÉE (ALLÉE 15)	000-025
ALLÉE (ALLÉE 16)	000-026
ALLÉE (ALLÉE 17)	000-027
ALLÉE (ALLÉE 18)	000-028
ALLÉE (ALLÉE 19)	000-029
ALLÉE (ALLÉE 20)	000-030
ALLÉE (ALLÉE 21)	000-031
ALLÉE (ALLÉE 22)	000-032
ALLÉE (ALLÉE 23)	000-033
ALLÉE (ALLÉE 24)	000-034
ALLÉE (ALLÉE 25)	000-035
ALLÉE (ALLÉE 26)	000-036
ALLÉE (ALLÉE 27)	000-037
ALLÉE (ALLÉE 28)	000-038
ALLÉE (ALLÉE 29)	000-039
ALLÉE (ALLÉE 30)	000-040
ALLÉE (ALLÉE 31)	000-041
ALLÉE (ALLÉE 32)	000-042
ALLÉE (ALLÉE 33)	000-043
ALLÉE (ALLÉE 34)	000-044
ALLÉE (ALLÉE 35)	000-045
ALLÉE (ALLÉE 36)	000-046
ALLÉE (ALLÉE 37)	000-047
ALLÉE (ALLÉE 38)	000-048
ALLÉE (ALLÉE 39)	000-049
ALLÉE (ALLÉE 40)	000-050
ALLÉE (ALLÉE 41)	000-051
ALLÉE (ALLÉE 42)	000-052
ALLÉE (ALLÉE 43)	000-053
ALLÉE (ALLÉE 44)	000-054
ALLÉE (ALLÉE 45)	000-055
ALLÉE (ALLÉE 46)	000-056
ALLÉE (ALLÉE 47)	000-057
ALLÉE (ALLÉE 48)	000-058
ALLÉE (ALLÉE 49)	000-059
ALLÉE (ALLÉE 50)	000-060
ALLÉE (ALLÉE 51)	000-061
ALLÉE (ALLÉE 52)	000-062
ALLÉE (ALLÉE 53)	000-063
ALLÉE (ALLÉE 54)	000-064
ALLÉE (ALLÉE 55)	000-065
ALLÉE (ALLÉE 56)	000-066
ALLÉE (ALLÉE 57)	000-067
ALLÉE (ALLÉE 58)	000-068
ALLÉE (ALLÉE 59)	000-069
ALLÉE (ALLÉE 60)	000-070
ALLÉE (ALLÉE 61)	000-071
ALLÉE (ALLÉE 62)	000-072
ALLÉE (ALLÉE 63)	000-073
ALLÉE (ALLÉE 64)	000-074
ALLÉE (ALLÉE 65)	000-075
ALLÉE (ALLÉE 66)	000-076
ALLÉE (ALLÉE 67)	000-077
ALLÉE (ALLÉE 68)	000-078
ALLÉE (ALLÉE 69)	000-079
ALLÉE (ALLÉE 70)	000-080
ALLÉE (ALLÉE 71)	000-081
ALLÉE (ALLÉE 72)	000-082
ALLÉE (ALLÉE 73)	000-083
ALLÉE (ALLÉE 74)	000-084
ALLÉE (ALLÉE 75)	000-085
ALLÉE (ALLÉE 76)	000-086
ALLÉE (ALLÉE 77)	000-087
ALLÉE (ALLÉE 78)	000-088
ALLÉE (ALLÉE 79)	000-089
ALLÉE (ALLÉE 80)	000-090
ALLÉE (ALLÉE 81)	000-091
ALLÉE (ALLÉE 82)	000-092
ALLÉE (ALLÉE 83)	000-093
ALLÉE (ALLÉE 84)	000-094
ALLÉE (ALLÉE 85)	000-095
ALLÉE (ALLÉE 86)	000-096
ALLÉE (ALLÉE 87)	000-097
ALLÉE (ALLÉE 88)	000-098
ALLÉE (ALLÉE 89)	000-099
ALLÉE (ALLÉE 90)	000-100
ALLÉE (ALLÉE 91)	000-101
ALLÉE (ALLÉE 92)	000-102
ALLÉE (ALLÉE 93)	000-103
ALLÉE (ALLÉE 94)	000-104
ALLÉE (ALLÉE 95)	000-105
ALLÉE (ALLÉE 96)	000-106
ALLÉE (ALLÉE 97)	000-107
ALLÉE (ALLÉE 98)	000-108
ALLÉE (ALLÉE 99)	000-109
ALLÉE (ALLÉE 100)	000-110


RESEAUX

Réseau SATORY (NP 204)	Réseau MONTAURON
Réseau GARCHES (NP 145)	Refoulement
Réseau VILLE NOUVELLE (NP 216)	Réseau VEDLÉ-EAJ
Réseau distendu LA CELLE ST CLOUD (NP 170)	Réseau LYONNAISE DES EAUX (LDE)
Réseau HAUT GLAGNY (NP 194)	Réseau EAU ET FURCE
Réseau HUBIES HAUTS (NP 195)	Réseau SARA
Réseau GOBERT (NP 194)	Surpresseur BROUSSELOTTE (NP200)
Réseau LOUVIENNES GRAVITAIRE (NP 178)	CROIX BLANCHE (NP200)
Réseau BRETIN (NP 191)	FALAISE (NP200)
Réseau PIERREVAL (NP 181)	Distendu VILLE NOUVELLE (NP 205)
Réseau distendu GUYVINCOURT (NP 205)	LA CHAÎNE (NP 228)
	Distendu VILLE NOUVELLE (NP 175)

OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

VANNE RONDE OUVERTE	DESEMMENT
VANNE RONDE FERMEE	CAPTEUR DE PRESSION
VANNE PAPILLON OUVERTE	AND. YSOURD E-M.P.P.
VANNE PAPILLON FERMEE	INTERCOMMUNICATION OUVERTE
VANNE DOUS COFFRE	INTERCOMMUNICATION FERMEE
VANNE DOUS COFFRE	AUTOMATISME A L'APPUI-MAIN
VANNE DOUS COFFRE	DETENTEUR
VANNE DOUS COFFRE	STABILISATEUR
VANNE DOUS COFFRE	AUTRE REGULATEUR DE PRESSION
VANNE DOUS COFFRE	CLAPET
VANNE DOUS COFFRE	ANTI-REJET
VANNE DOUS COFFRE	MACCOURU
VANNE DOUS COFFRE	BRT > 45cm
VANNE DOUS COFFRE	BRT < 45cm
VANNE DOUS COFFRE	PI. ACQUIS EN EAU
VANNE DOUS COFFRE	CONTE
VANNE DOUS COFFRE	RELEVEMENT
VANNE DOUS COFFRE	PONT OPTIQUE
VANNE DOUS COFFRE	CHASSIS
VANNE DOUS COFFRE	BOUCHE

NOTA: LES INDICATIONS PORTÉES SUR CE PLAN SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES. TOUS LES TRAVAUX À EFFECTUER À PROXIMITÉ DES CANALISATIONS ENGAGENT LA RESPONSABILITÉ DE L'INTERVENANT. À LA MANIÈRE DE VÉRIFIER, PAR TOUT, LES MOYENS DE S'ASSURER, L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS.

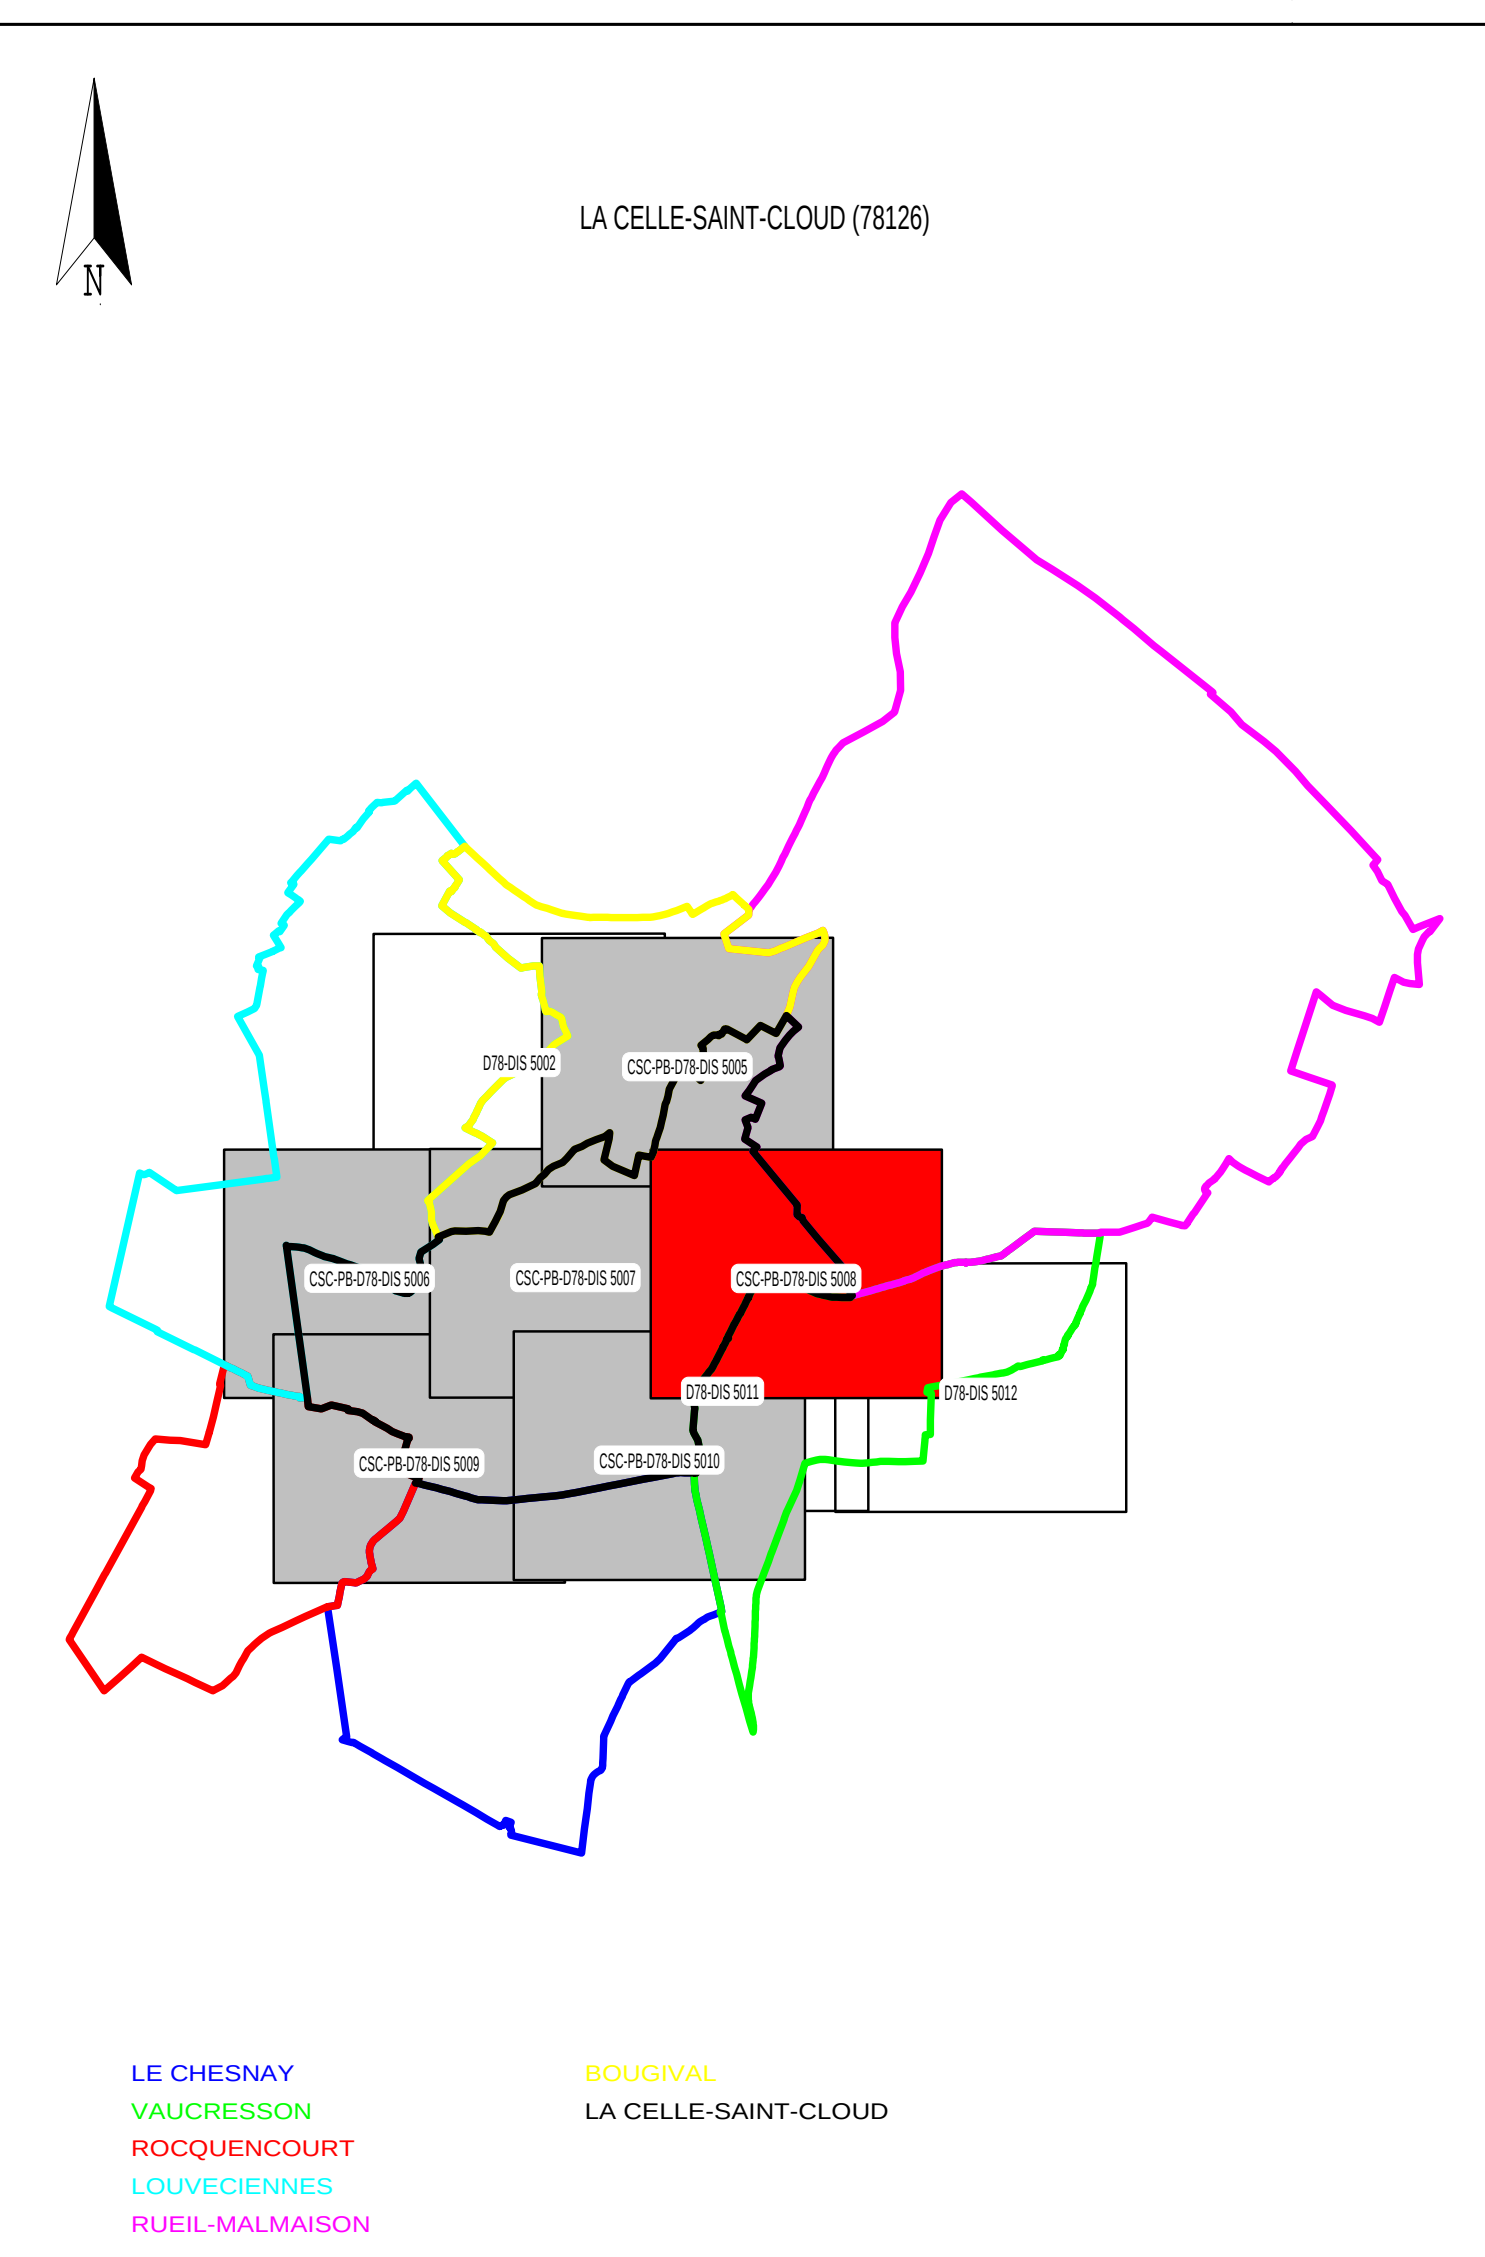



SEOP
Société des Eaux de l'Ouest Parisien

SEOP

28, route de Versailles
78430 LOUVICIENNES
Tél. 01.30.78.21.26
Fax. 01.30.78.21.29

SMGSEVESC

LA CELLE-SAINT-CLOUD (78126)

RESEAU D'EAU POTABLE

0	10/09/2015	A. GRANDON	M. STERIN
Indice	Date	Dessiné	Vérifié
Modifications			

PLANCHE D78-DIS 5008

N° du plan:	CSC-E-PB-D78-DIS	Contrat:	17930 78126	Echelle:	1:2000
-------------	------------------	----------	-------------	----------	--------



LOUVECIENNES

OTTHAN (AVENUE)
VILLACOURT (DE)
WIKINGTON (AVENUE DE)

ROCCOURCOURT

ALBANY (CARRÉE DE L')

ARGENTE BOULEVARD

BAVAY (CARRÉE DE LA)

BRASSERIE (CARRÉE DE LA)

GRAND-ALLIÉE (AVENUE DE)

GRAND-BOULEVARD

DE BAULY A ROCCOURCOURT (CHENET)

EMILY (CARRÉE DE)

ETANG (PARC DE L')

GENERAL CHENARD (PLACE DU)

HURLEUR (RUE DE)

LEONARD (CARRÉE DE)

LIROIS PÉLIER (RUE)

MIGNON (CARRÉE DE)

MONTMORIN (CARRÉE DES)

MOULINES (RUE)

MONT FAULX (RUE)

NAUPEL (RUE DE)

NATIONALE (EN PAYS) (RUE DE)


OSIER (CARRÉE DE L')

PHALINE (ALLÉE)
 RHYNOUARD (SQUARE)
 REVOLUT (SQUARE)
 ROCQUEMOURT (PARC DE)
 SARRASIN (RUE DE LA)
 TIR (RUELLE DU)
 TROU D'ENFER (CHENOPIN DU)
 VERSAILLES (ROUTE DE)

LA CELLE-SAINTE-CLOUD

[illegible]


PETIT BEAUGRAND (DOMAINE DE).....
 PHILIPPE (QUINault) (ALLÉE).....
 PNE 8230 (ALLÉE DE).....
 PRES (AVENUE DES).....
 RECOMBER (ALLÉE).....
 RECOMBER (ALLÉE).....
 RECOMBER (AVENUE DE).....
 SART DU LOUP (AVENUE DE).....
 SEMÉES (PLACE DES).....
 SOURCES (AVENUE DES).....
 TRAVERSÉE (ALLÉE).....
 VERGÈSE (ALLÉE DE LA).....
 VERGON (AVENUE DE).....

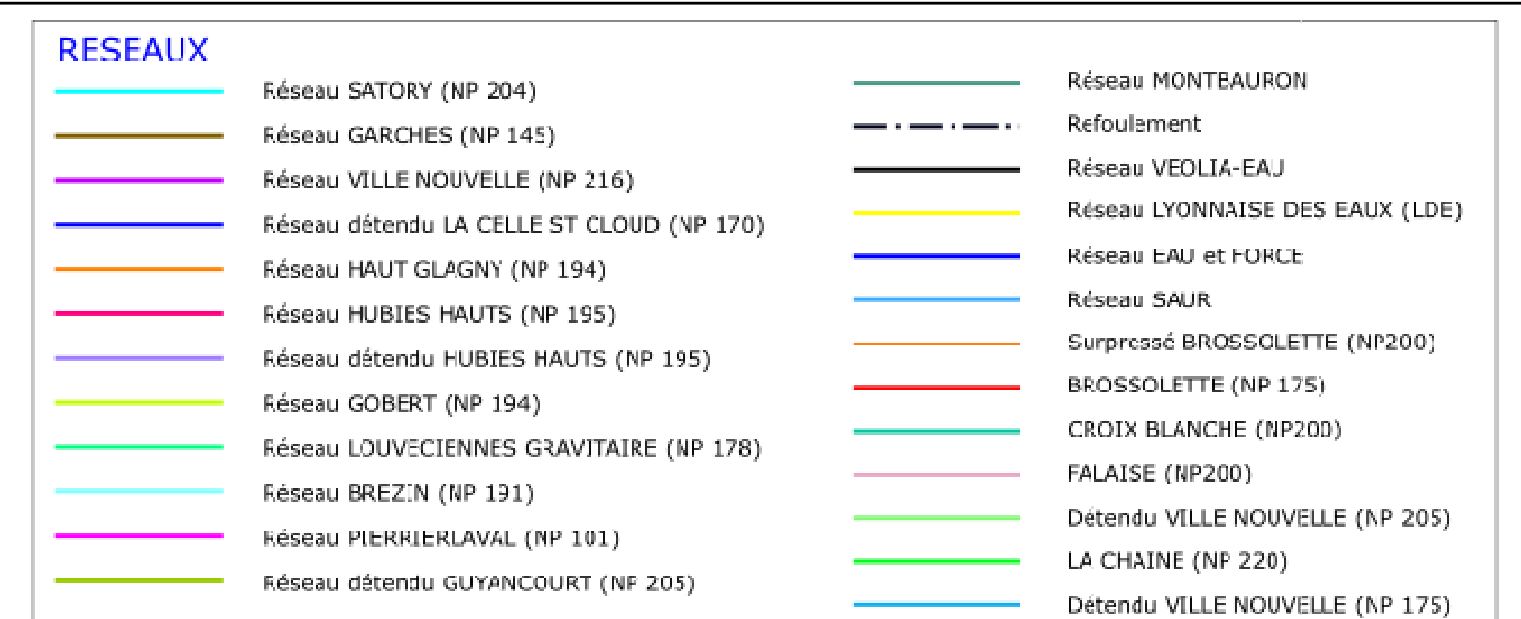

OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

	VANNE RONDE OUVERTE		TELEMETRIE
	VANNE RONDE FERMEE		CAPTEUR DE PRESSION
	VANNE PAPIERON OUVERTE		ANALYSEUR DE CHLOR
	VANNE PAPIERON FERMEE		INTERCOMMUNICATION OUVERTE
	VANNE SOUS COFFRE		INTERCOMMUNICATION FERMEE
	VENTOUSE AUTOMATIQUE		AUTOLIMITEUR DE NIVEAU
	DEMANDA A POMPES		DEFENSEUR
	VANNE EN ESCUT		STABILISATEUR
	PI D'ENTEE PUBLIC		AUTRE REGULATEUR DE PRESSION
	PI D'ENTEE PRIVE		STATION DE POMPAGE
	PI D'ENTEE PUBLIC		CLAPET
	PI D'ENTEE PRIVE		ANTISIEUX
	BI D'ENTEE PUBLIQUE		RACCORD
	BI D'ENTEE PRIVE		BRT < 40mm
	BI D'ENTEE PUBLIQUE		PI ACHUF DEFENSE
	BI D'ENTEE PRIVE		CONE
	BI D'ENTEE PUBLIQUE		HILERSHOEN
	BI D'ENTEE PRIVE		ZONE SPECIFIQUE
	BORNE FONTAINE		CARTE
	BOULGE		LIMITE COMMUNALE

NOTA : LES INDICATIONS PORTEES SUR CE PLAN SONT DONNEES A TITRE INDICATIF ET PEUVENT A TOUT MOMENT ETRE MODIFIEES.
TOUS LES TRAVAUX A EFFECTUER A PROXIMITE DES CANALISATIONS ENGAGENT LA RESPONSABILITE DE L'INTERVENANT.
IL LUI APPARTIENT DE VERIFIER, PAR TOUT LES MOYENS A SA CHARGE, L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS.

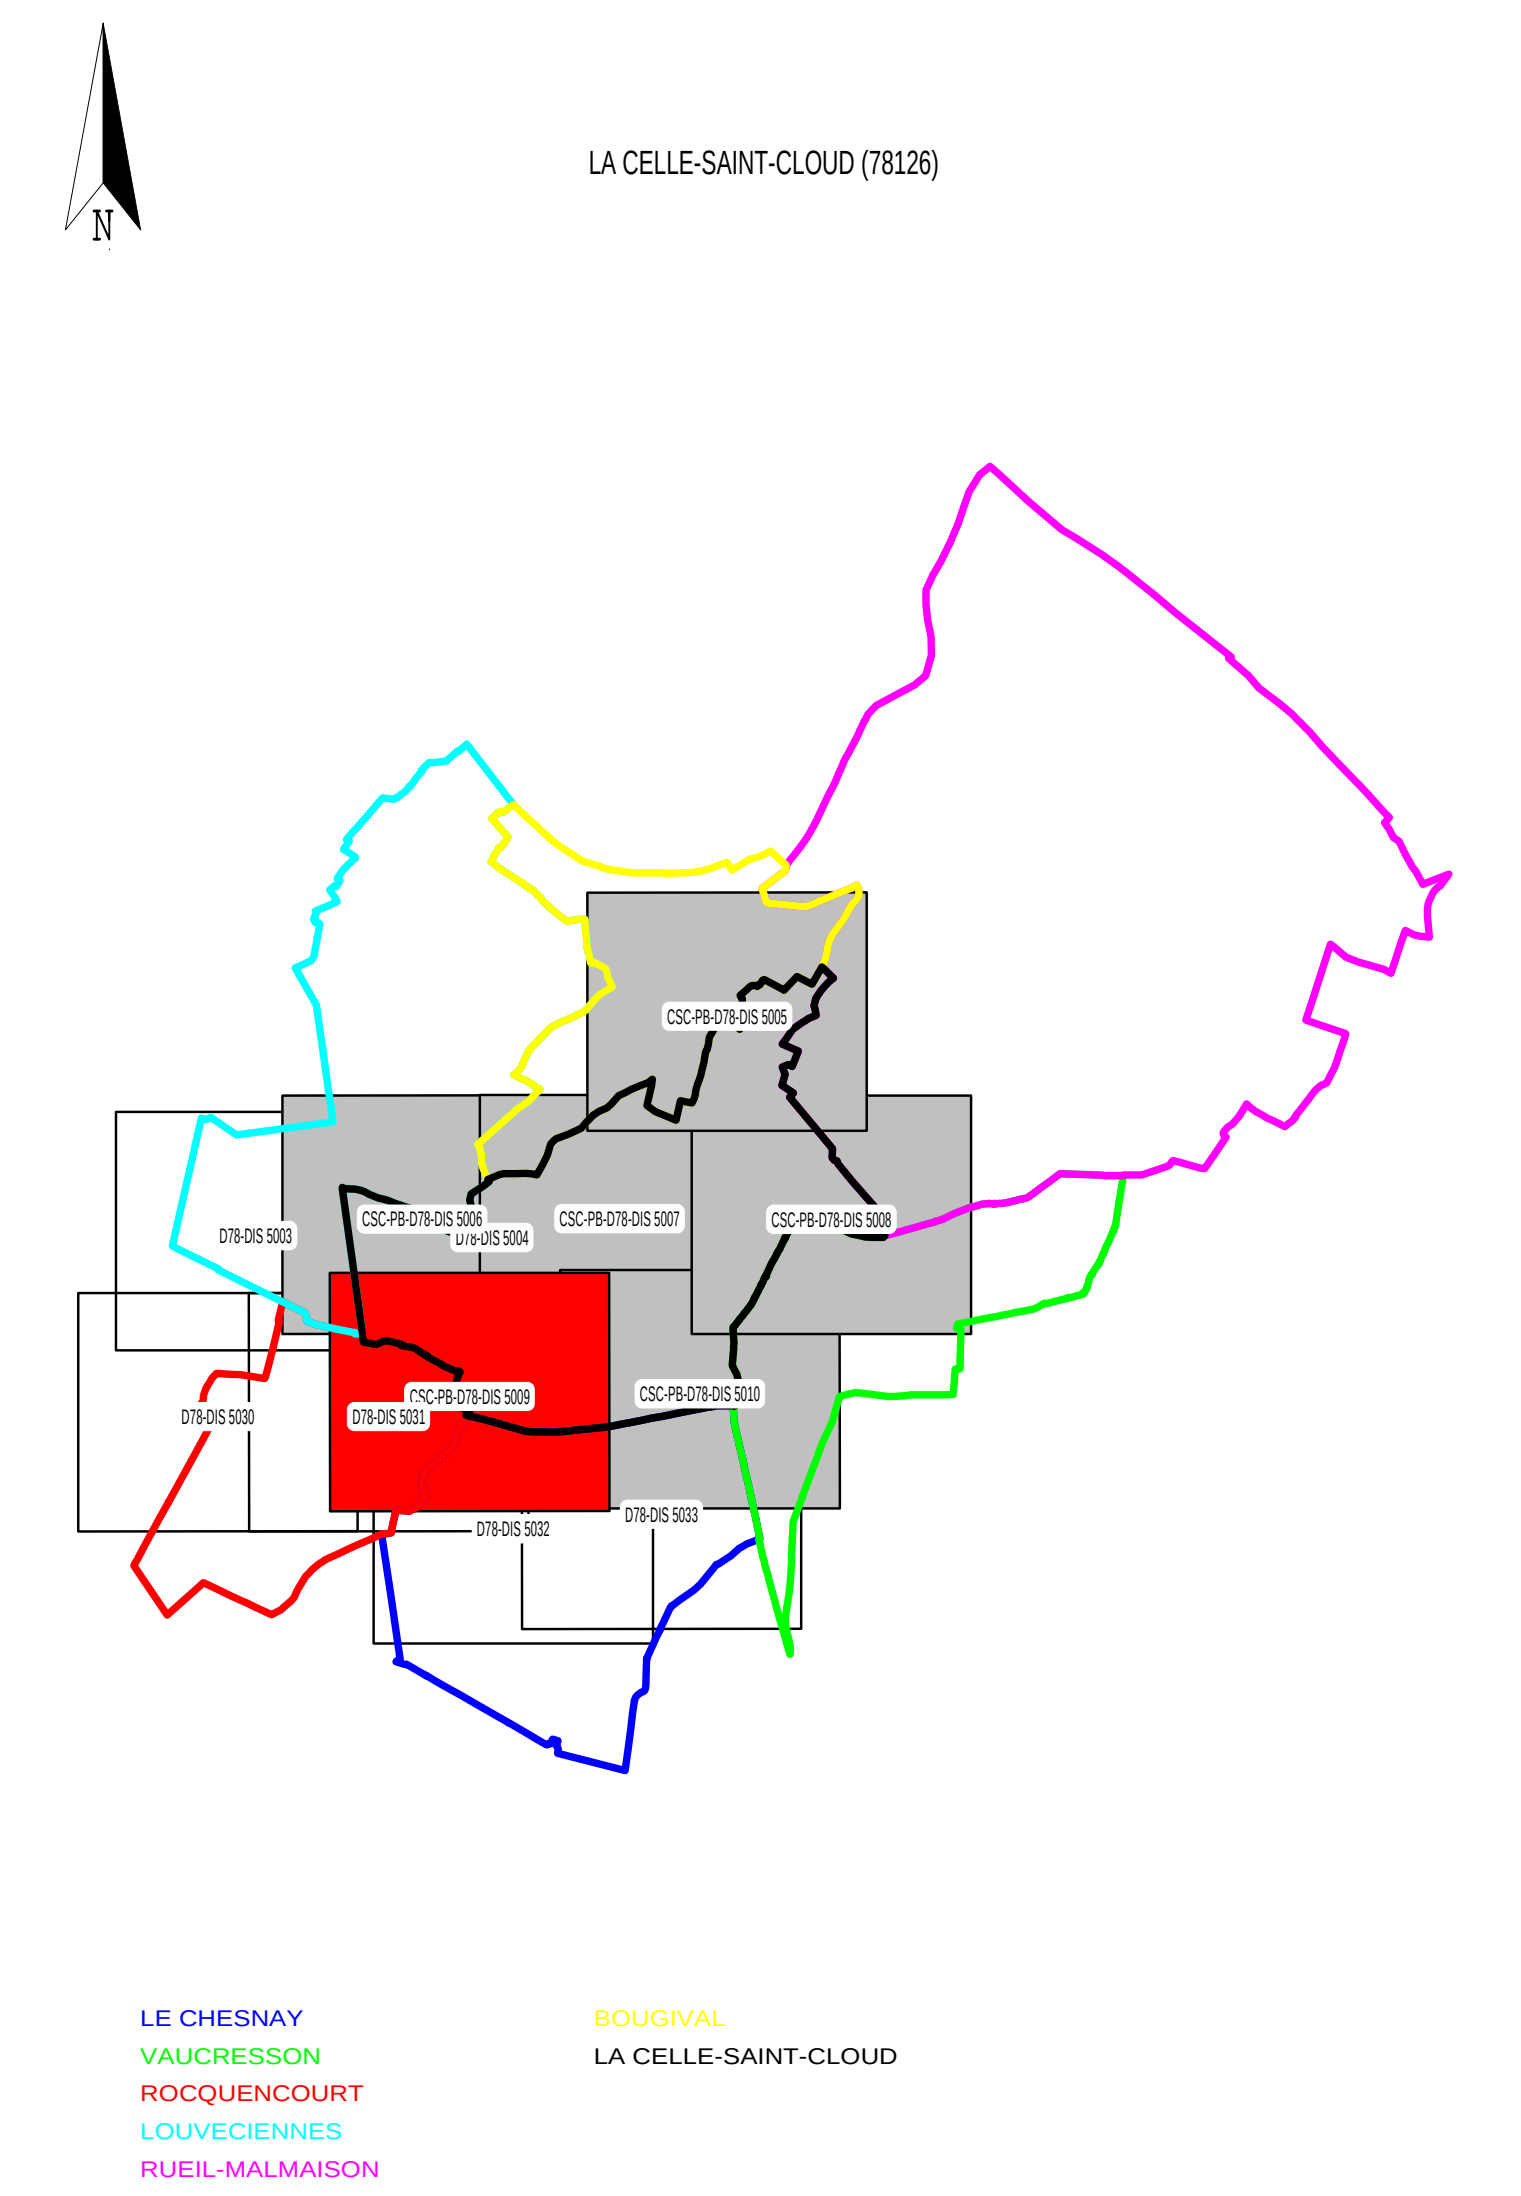

 SEOP <i>Société des Eaux de l'Ouest Parisien</i>		SEOP 29, route de Versailles 78430 LOUVÉCIENNES Tél. 01.30.78.21.36 Fax. 01.30.78.21.29		
<u>SMGSEVESC</u> *LA CELLE-SAINT-CLOUD (78126)* <u>RESEAU D'EAU POTABLE</u>				
0	10/09/2015	A. GRANDON	M. STERIN	
Indice	Date	Dessiné	Vérifié	Modifications
PLANCHE D78-DIS 5009				
N° du plan: CSC-E-PB-D78-DIS		Contrat: I7930 78126		Echelle: 1/2000




VAUCRESSON		RESEAUX			
ANNE D'AR (CENTE N° 1)	085-205	Réseau SATORY (N° 204)		Réseau MONTAURON	
ALLARD (N° 10)	085-206	Réseau GARCHES (N° 142)		Refusé	
ALLARD (N° 11)	085-207	Réseau VILLE NOUVELLE (N° 216)		Réseau VEDJIA-EAJ	
ARREST (N° 1)	085-208	Réseau dit LA CILLE ET CLOUD (N° 170)		Réseau VEDJIA-DE BAUX (LDE)	
BARRE (N° 1)	085-209	Réseau HAUT GLACON (N° 194)		Réseau LAU ET FULME	
BESSE LA MOINE (N° 100)	085-210	Réseau HUBES SAUR (N° 155)		Réseau SAUR	
BESSE LA MOINE (N° 101)	085-211	Réseau dit HUBES SAUR (N° 155)		Supprimé BROS-COLETTE (N° 200)	
BESSE LA MOINE (N° 102)	085-212	Réseau dit HUBES SAUR (N° 155)		BROS-COLETTE (N° 175)	
BESSE LA MOINE (N° 103)	085-213	Réseau GOBERT (N° 194)		CHEN BLANCHE (DPTD)	
BESSE LA MOINE (N° 104)	085-214	Réseau LOUVIENNES GAVITAIRE (N° 178)		FAUSSE (N° 20)	
BESSE LA MOINE (N° 105)	085-215	Réseau BREEZ (N° 131)		DETENTE VILLE NOUVELLE (N° 205)	
BESSE LA MOINE (N° 106)	085-216	Réseau FIEBER-HAUM (N° 193)		LA CHAÎNE (N° 228)	
BESSE LA MOINE (N° 107)	085-217	Réseau dit GUYENCOURT (N° 205)		DETENTE VILLE NOUVELLE (N° 175)	
BESSE LA MOINE (N° 108)	085-218				
BESSE LA MOINE (N° 109)	085-219				
BESSE LA MOINE (N° 110)	085-220				
BESSE LA MOINE (N° 111)	085-221				
BESSE LA MOINE (N° 112)	085-222				
BESSE LA MOINE (N° 113)	085-223				
BESSE LA MOINE (N° 114)	085-224				
BESSE LA MOINE (N° 115)	085-225				
BESSE LA MOINE (N° 116)	085-226				
BESSE LA MOINE (N° 117)	085-227				
BESSE LA MOINE (N° 118)	085-228				
BESSE LA MOINE (N° 119)	085-229				
BESSE LA MOINE (N° 120)	085-230				
BESSE LA MOINE (N° 121)	085-231				
BESSE LA MOINE (N° 122)	085-232				
BESSE LA MOINE (N° 123)	085-233				
BESSE LA MOINE (N° 124)	085-234				
BESSE LA MOINE (N° 125)	085-235				
BESSE LA MOINE (N° 126)	085-236				
BESSE LA MOINE (N° 127)	085-237				
BESSE LA MOINE (N° 128)	085-238				
BESSE LA MOINE (N° 129)	085-239				
BESSE LA MOINE (N° 130)	085-240				
BESSE LA MOINE (N° 131)	085-241				
BESSE LA MOINE (N° 132)	085-242				
BESSE LA MOINE (N° 133)	085-243				
BESSE LA MOINE (N° 134)	085-244				
BESSE LA MOINE (N° 135)	085-245				
BESSE LA MOINE (N° 136)	085-246				
BESSE LA MOINE (N° 137)	085-247				
BESSE LA MOINE (N° 138)	085-248				
BESSE LA MOINE (N° 139)	085-249				
BESSE LA MOINE (N° 140)	085-250				
BESSE LA MOINE (N° 141)	085-251				
BESSE LA MOINE (N° 142)	085-252				
BESSE LA MOINE (N° 143)	085-253				
BESSE LA MOINE (N° 144)	085-254				
BESSE LA MOINE (N° 145)	085-255				
BESSE LA MOINE (N° 146)	085-256				
BESSE LA MOINE (N° 147)	085-257				
BESSE LA MOINE (N° 148)	085-258				
BESSE LA MOINE (N° 149)	085-259				
BESSE LA MOINE (N° 150)	085-260				
BESSE LA MOINE (N° 151)	085-261				
BESSE LA MOINE (N° 152)	085-262				
BESSE LA MOINE (N° 153)	085-263				
BESSE LA MOINE (N° 154)	085-264				
BESSE LA MOINE (N° 155)	085-265				
BESSE LA MOINE (N° 156)	085-266				
BESSE LA MOINE (N° 157)	085-267				
BESSE LA MOINE (N° 158)	085-268				
BESSE					

OUVRAGES ET EQUIPEMENT

	VANNE RONDE OUVVERTE		DEVALVEUR
	VANNE RONDE FERMEE		CAPOTIER DE PRESSION
	VANNE RONDE OUVVERTE		ANDERVOERDE CHAUVRE
	VANNE PAPILLON FERMEE		INTERCOMMUNICATION OUVVERTE
	VIDANGE SOUS COFFRE		INTERCOMMUNICATION FERMEE
	VENTOUSE AUTOMATIQUE		AUTRIL APPELLEUS MILWAUKEE
	DECHARGE A POMPER		DETENDEUR
	VIDANGE EN ECOULT		STABILISATEUR
			AUTRIL REGULATEUR DE PRESSION
			CLAPET DE POMPAGE
			CLAPET
			ANTI-REJET
			NACORUS
			BET = 45cm
			BET = 1.50 mètre
			PLAQUE IN FIBRE
			GDSE
			HELSAVERD
			POMPE OROLOGIQUE
			CHASSEUR
			LABTE ECONOMIALE

NOTA : LES INDICATIONS PORTEES SUR CE PLAN SONT DONNEES A TITRE INDICATIF ET PEUVENT A TOUT MOMENT ETRE MODIFIEES.
TOUTS LES TRAVAUX A EFFECTUER A PROXIMITE DES CANALISATIONS ENGAGENT LA RESPONSABILITE DE L'INTERVENANT.
A L'ABSENCE D'INDICATIONS, LES TRAVAUX SONT A EFFECTUER A LA CHARGE DE L'USAGER.

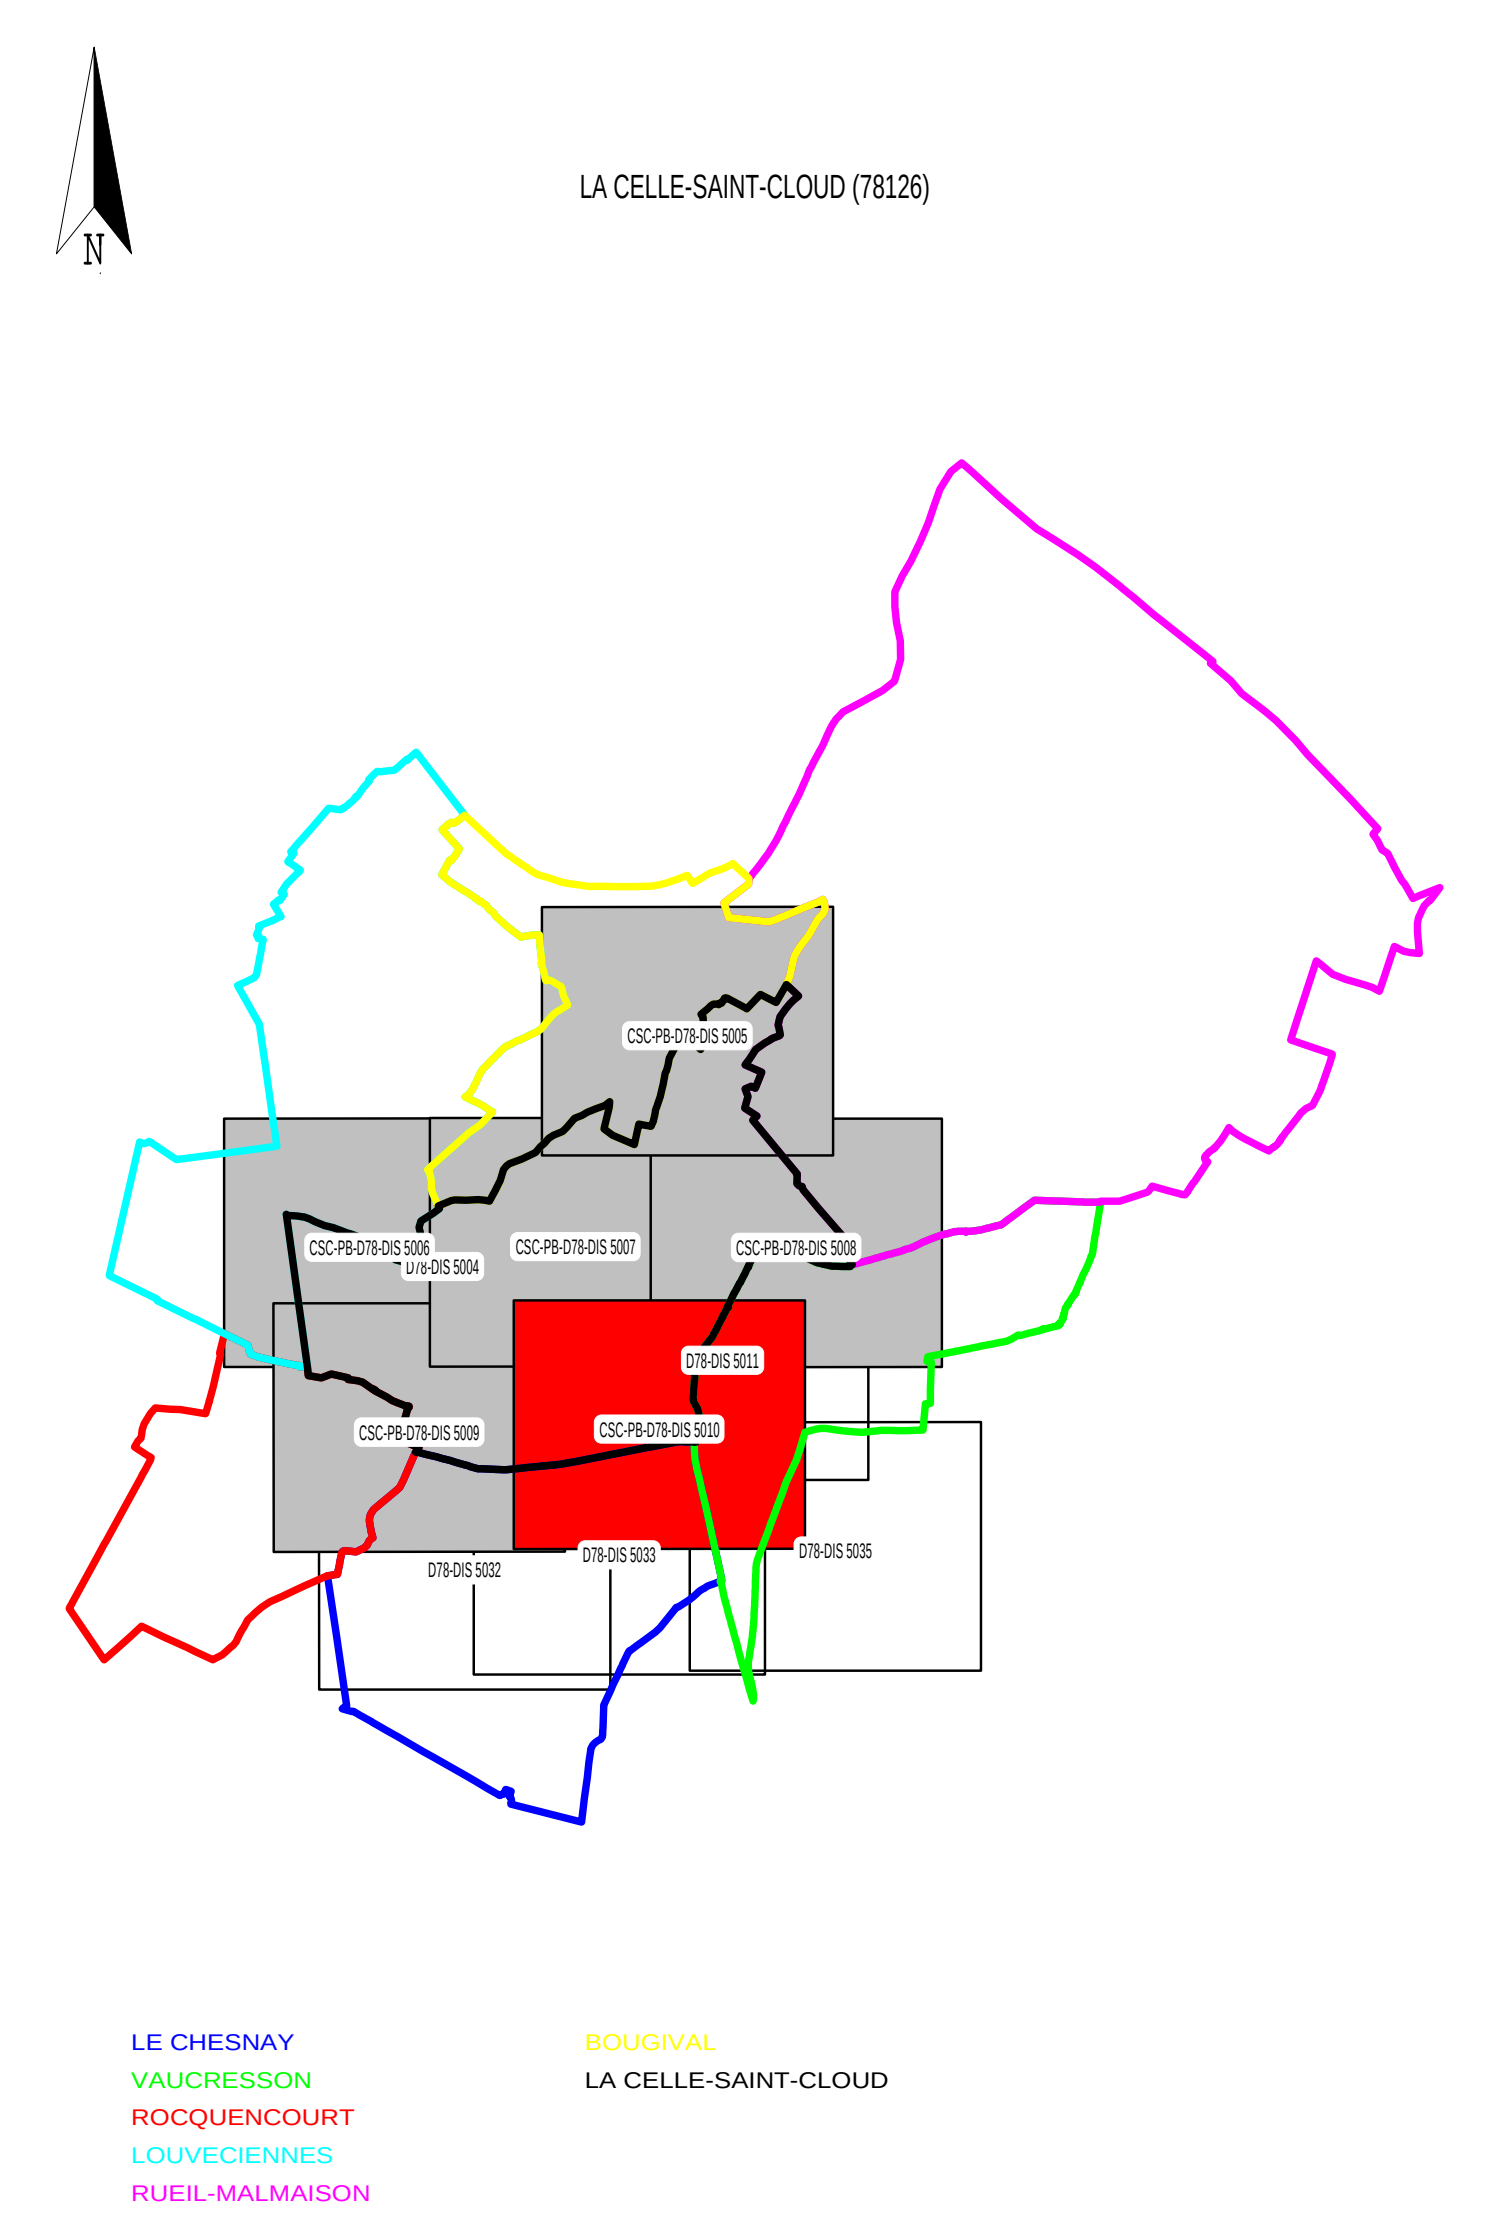



SEOP
Société des Eaux de l'Ouest Parisien

SEOP

29, route de Versailles
78430 LOUVECIENNES
Tél. 01.39.78.21.36
Fax. 01.39.78.21.29

SMGSEVESC

LA CELLE-SAINT-CLOUD (78126)

RESEAU D'EAU POTABLE

0	10/09/2015	A. GRANDON	M. STERIN	
Indice	Date	Dessiné	Vérifié	Modifications

PLANCHE D78-DIS 5010

N° du plan: CSC-E-PB-D78-DIS

Contrat: 17930 78126

Echelle: 1/2000