


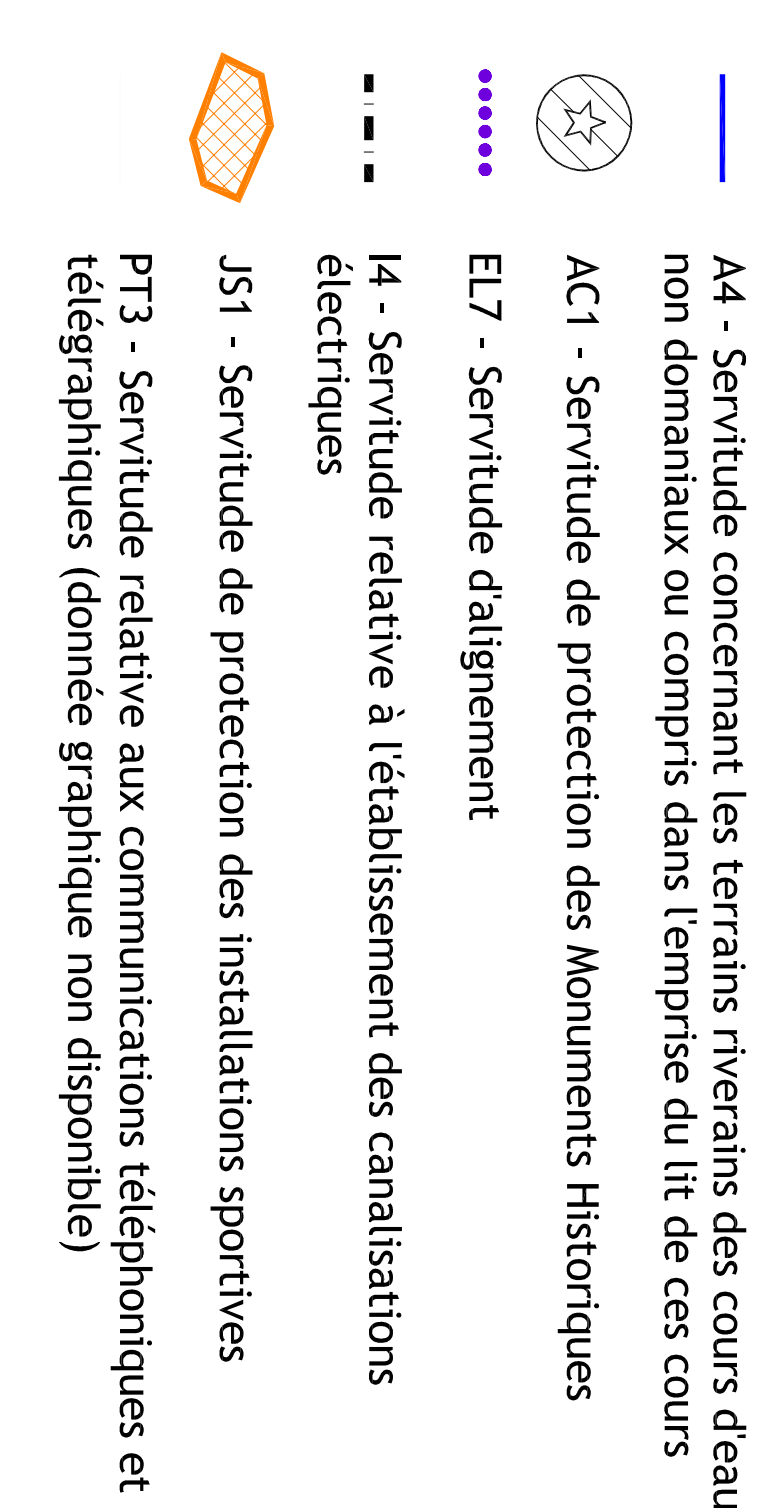


Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues

Gouray-
Loizé


Ardilleux

La Bataille






Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues

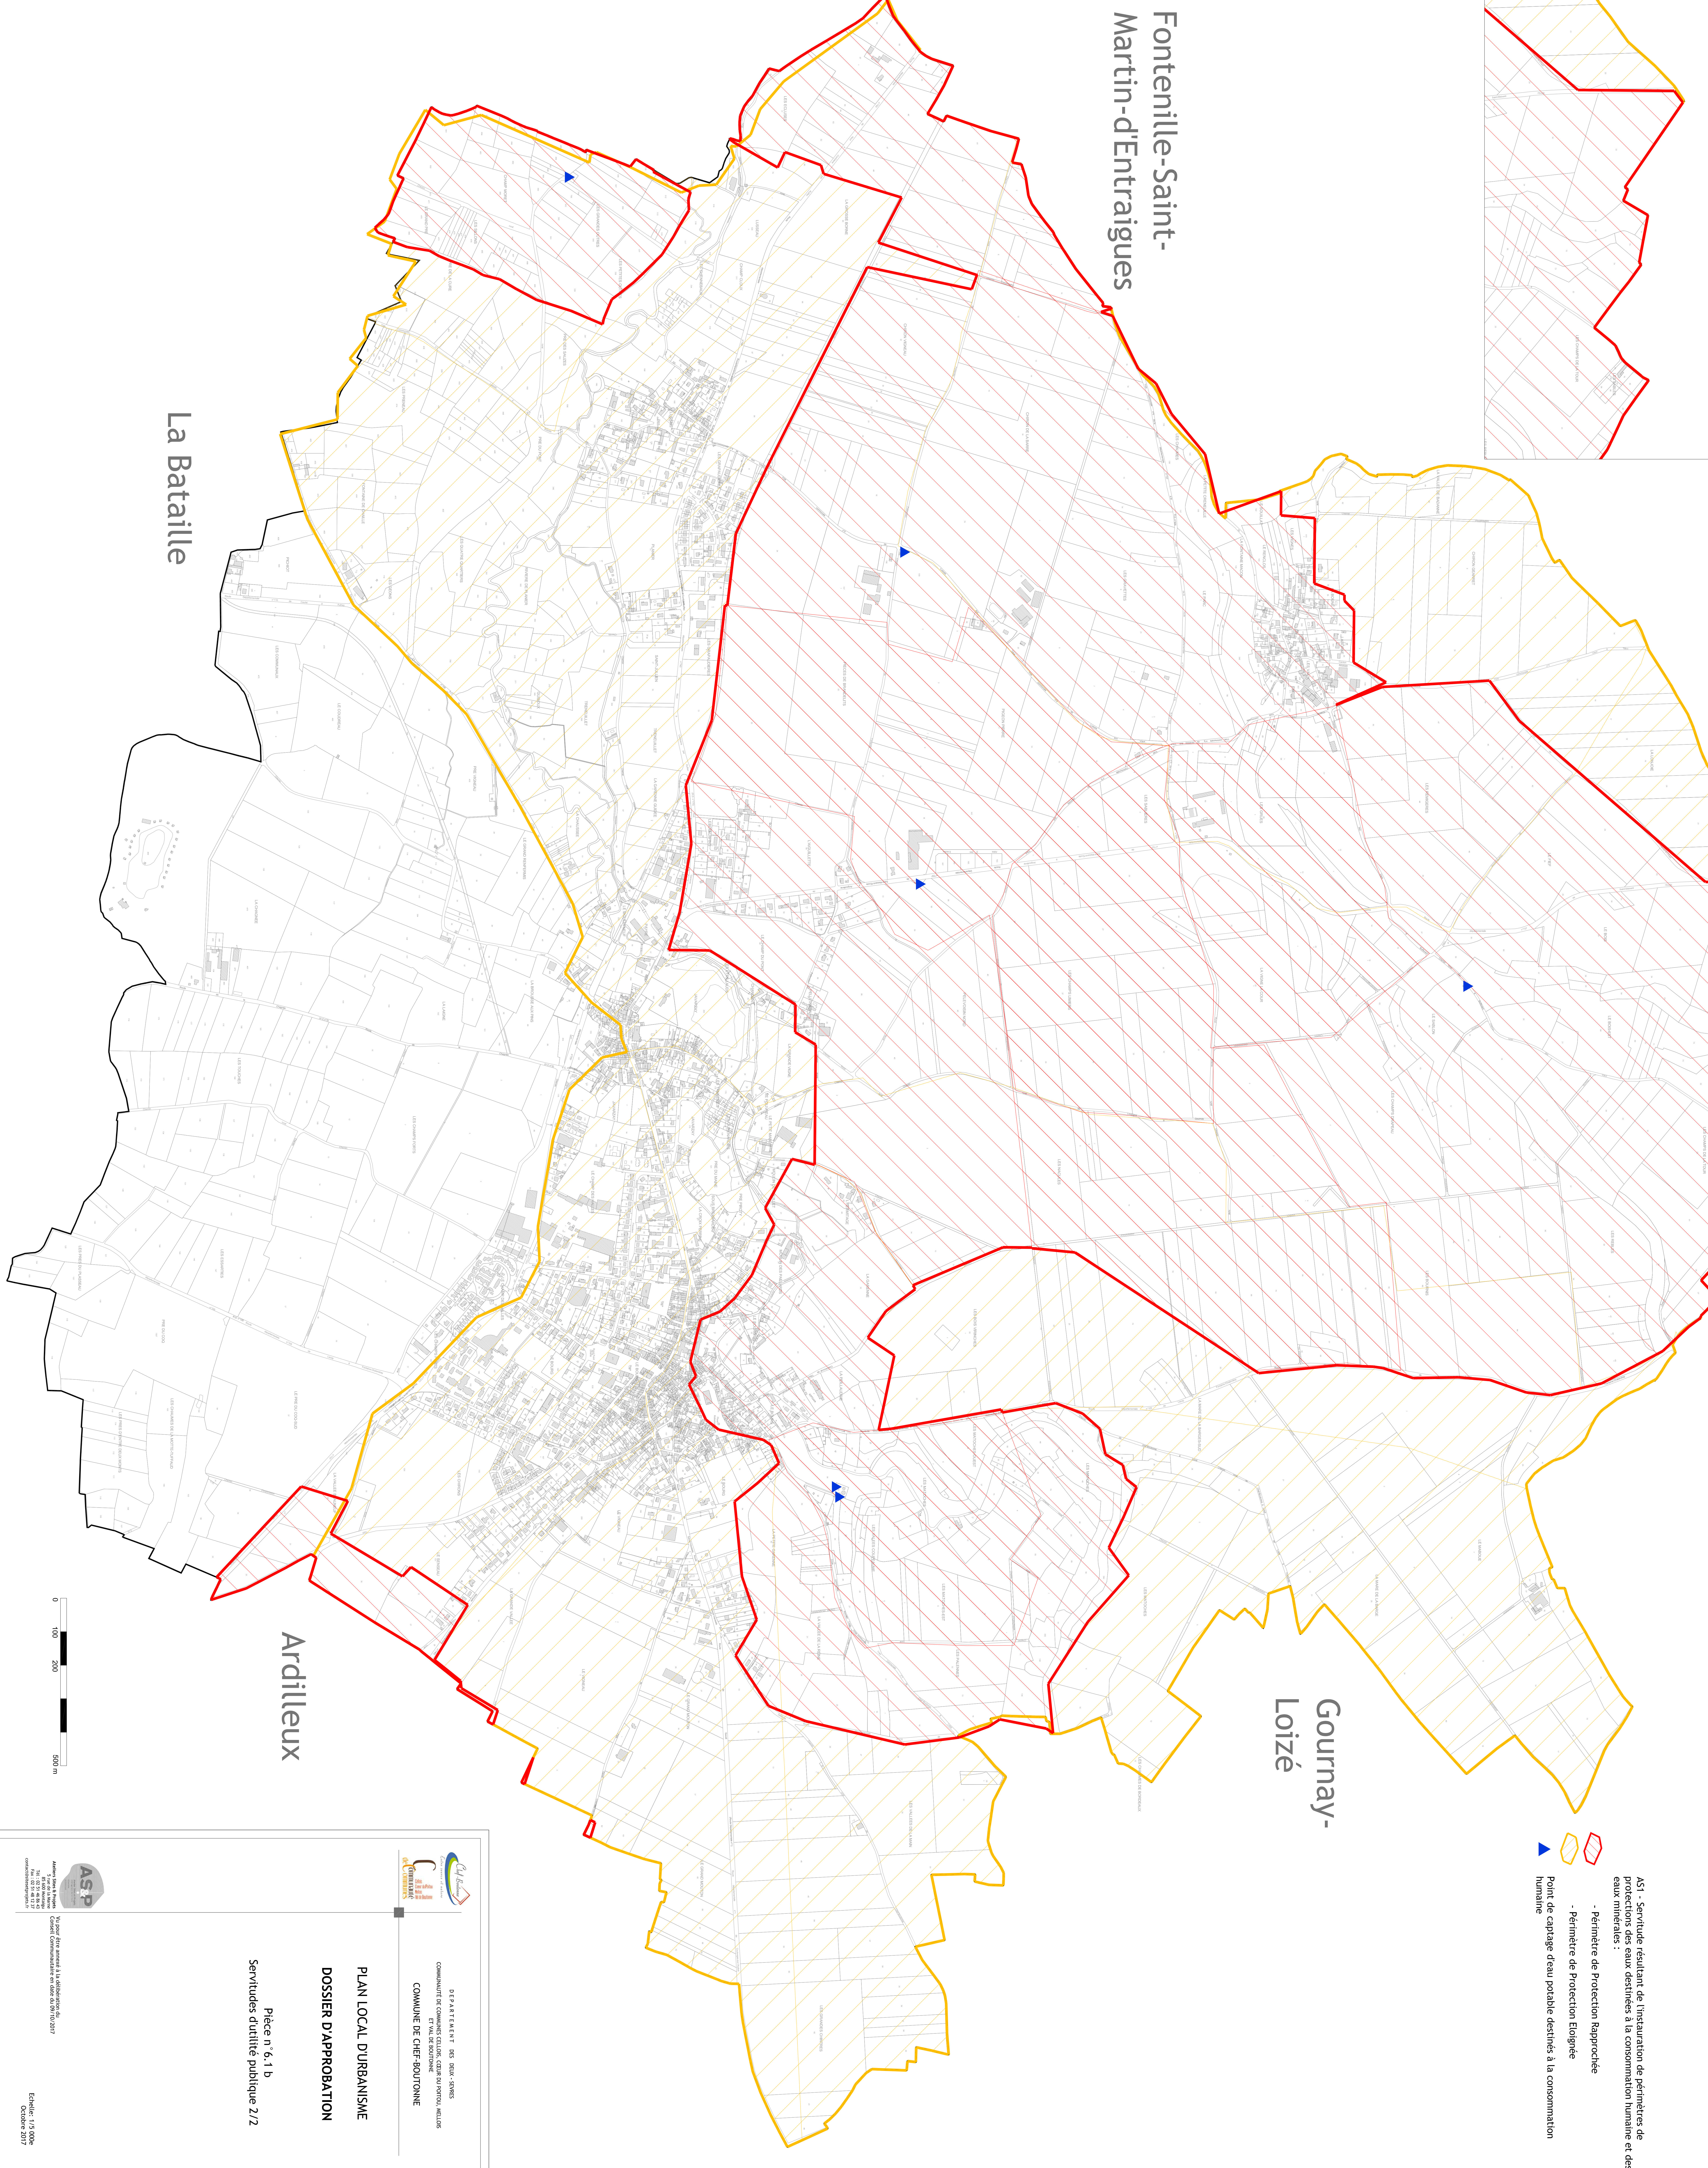


- AS1 - Servitude résultant de l'insubordination de périmètres de protections des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales :
- Périmètre de Protection Rapprochée
- Périmètre de Protection Éloignée
- Pont de captage d'eau potable destinés à la consommation humaine



DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHEF-BOUTONNE
ET VAL DE BOUTONNE
COMMUNE DE CHEF-BOUTONNE

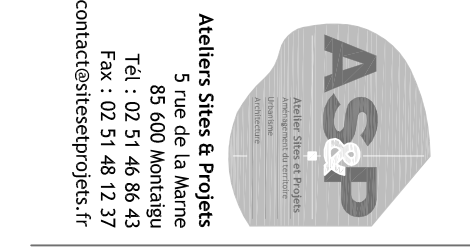

PLAN LOCAL D'URBANISME
DOSSIER D'APPROBATION
Pièce n° 6.1 b
Servitudes d'utilité publique 2/2

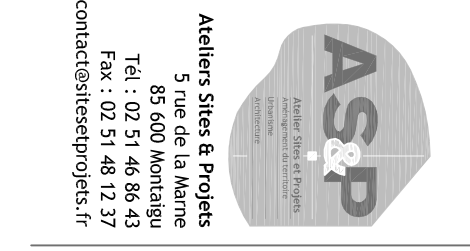

ASP
Association pour le Service Public
10, rue de la République
79100 Chef-Boutonne
05 49 50 00 00
commune@chef-boutonne.fr

Échelle : 1/5 000
Octobre 2017