

DEPARTEMENT DE LA SOMME

MARCHELEPOT

Carte Communale

Dossier d'Approbation

PLAN DES RESEAUX EAU POTABLE

ECHELLE : 1/2000


5.a

Vu et approuvé pour être annexé à la
délibération du Conseil Municipal
du :
et à l'arrêté préfectoral du :
Le Maire

Didier POTEL

LATITUDES

124, Boulevard Youbon - 80100 ABBEVILLE
Téléphone: 03.22.24.05.71 - Télécopie: 03.22.24.45.87
Email: Abbevilles@cobinet-pickron.fr
2011

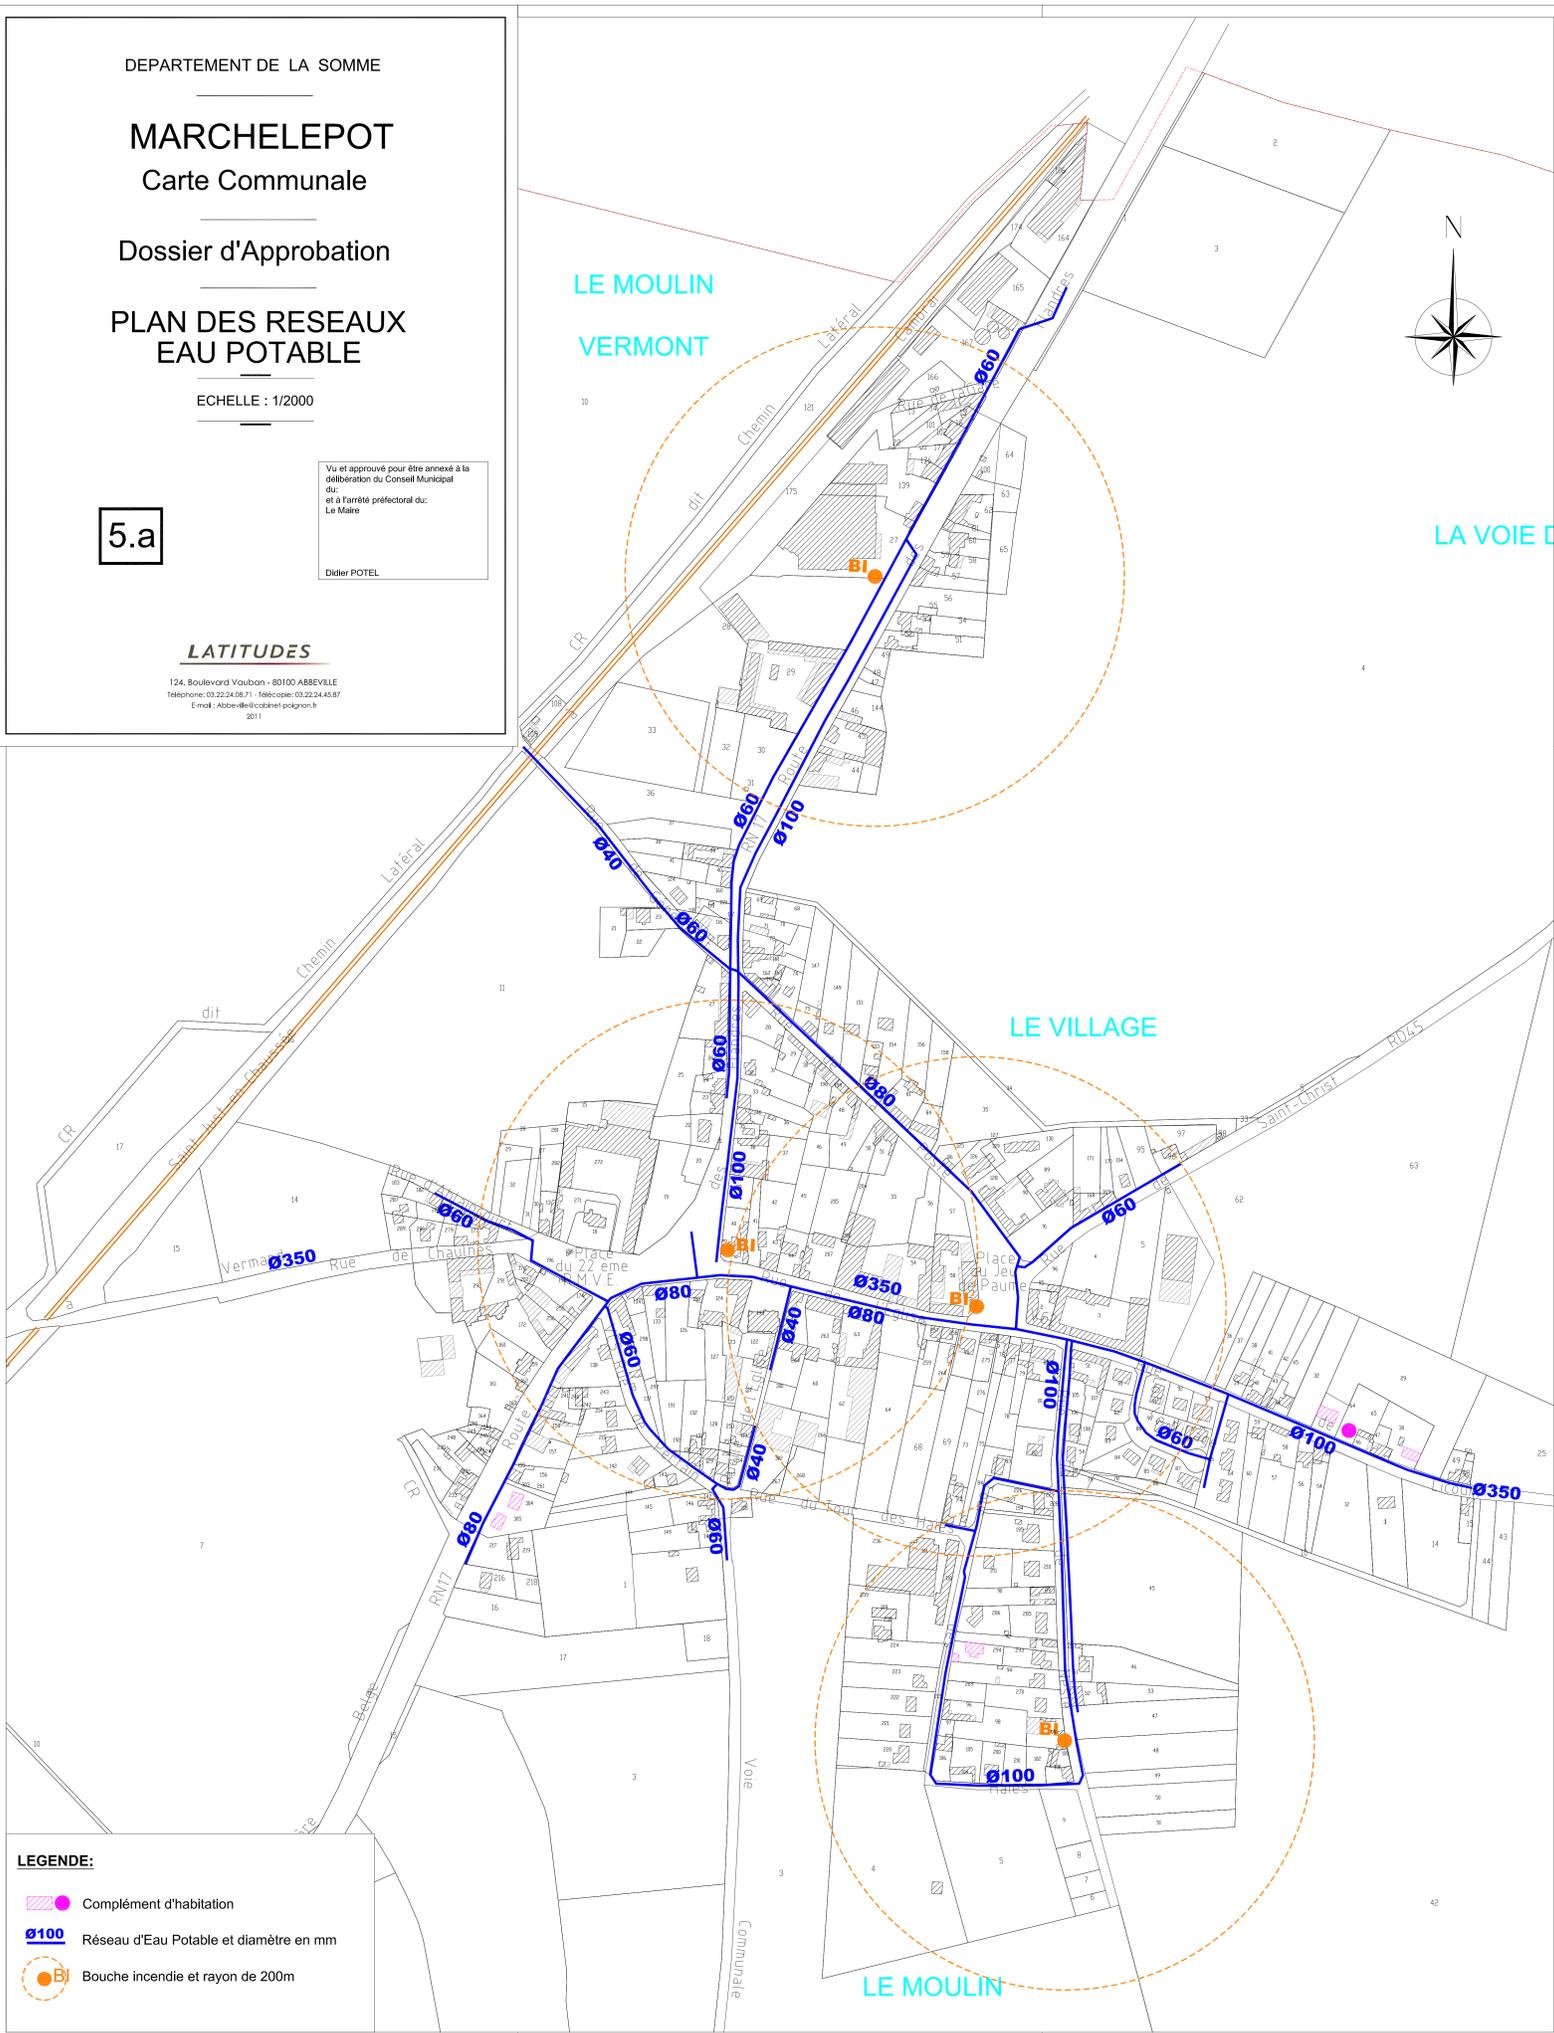

LEGENDE:

- Complément d'habitation
- Réseau d'Eau Potable et diamètre en mm
- Bouche incendie et rayon de 200m

carine rillie

De : "Marie Lefebvre Cabinet POIGNON" <marie.lefebvre@cabinet-poignon.fr>
À : "RILLIE Carine" <carine.rillie@cabinet-poignon.fr>
Envoyé : jeudi 11 novembre 2010 15:23
Objet : Fw: RENSEIGNEMENT EAU POTABLE

----- Original Message -----

From: stechnique-siepdusanterre
To: mairie.marchelepote@laposte.net
Cc: 'Marie Lefebvre Cabinet POIGNON'
Sent: Tuesday, October 19, 2010 1:23 PM
Subject: RENSEIGNEMENT EAU POTABLE

Monsieur le maire,

En réponse à votre courrier en date du 12/10/2010 concernant l'élaboration de votre carte communale, veuillez trouver ci après les données sur la capacité du SIEP DU SANTERRE à assurer l'alimentation en eau potable face à l'augmentation de la population de votre commune :

- La consommation actuelle annuelle de MARCHELEPOT est de 21 500 m3 (chiffre arrondi aux 500 supérieurs)
- Pour une population portée à 545 habitants la consommation annuelle est estimée à 26 200 m3 soit une augmentation de 4700 m3 par an ou encore 13,2 m3 / jour environ
- Les arrêtés prescrivant les périmètres de protection aux stations de Potte et de Morchain (qui alimentent votre commune) autorise un prélèvement maximum journalier de 6 800 m3
- Le pompage moyen actuel sur ces deux stations est de **3 500 m3 par jour**.

CONCLUSION : Il n'y a donc aucune difficulté à absorber l'augmentation de la population de votre commune
Service technique du SIEP DU SANTERRE

Orange vous informe que cet e-mail a été contrôlé par l'anti-virus mail.
Aucun virus connu à ce jour par nos services n'a été détecté.

_____ Information NOD32 5544 (20101019) _____

Ce message a été vérifié par NOD32 Antivirus System.
<http://www.nod32.com>

J'utilise le logiciel antispaam [Vade Retro](#) pour protéger ma messagerie des courriers indésirables.
Depuis son installation, Vade Retro a filtré **105** courriers indésirables sur **1113** messages reçus.

Orange vous informe que cet e-mail a été contrôlé par l'anti-virus mail.
Aucun virus connu à ce jour par nos services n'a été détecté.